



ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vassouras

Relatório Mensal de Atividades

Parceria Público-Privada
de Iluminação Pública

Março de 2026

CONTRATO:

Nº 27/2023 —

PPP de Iluminação Pública

EMIÇÃO:

Abril de 2026

DESTINATÁRIO:

Poder Concedente —

Prefeitura Municipal de Vassouras



Índice

1. Sumário Executivo

2. Consumo de Energia

3. Caracterização do Parque

4. Atendimentos

4.1. Acompanhamento de protocolos

4.2. Distribuição territorial

4.3. Tipologia e motivos

4.4. Cumprimento contratual (SLA)

5. Materiais

6. Obras e Serviços Especiais (variável)




Relatório Mensal de Atividades
Março de 2026

Razão Social	Concessionária de IP de Vassouras S.A.
Nome Fantasia	Luz Imperial
CNPJ	50.766.761/0001-27
Contrato	Nº 27/2023
Assinatura	20/janeiro/2020

1. Sumário Executivo

Visão geral do mês

Março fechou com 67 solicitações abertas, todas atendidas e 100% dentro do prazo contratual, além de 147 atendimentos executados em campo. O consumo registrado pela Light foi 6,3% superior ao mês anterior.

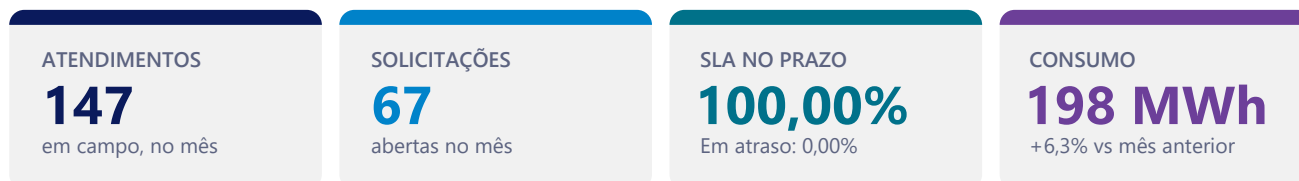

Como ler: "atendimento" (147) e "solicitação" (67) são contagens distintas. *Solicitação* é o protocolo aberto pelo munícipe ou pela ronda própria; *atendimento* é o registro de execução em campo. Um mesmo protocolo pode gerar mais de um atendimento (visitainicial e retorno) e parte da execução ocorre sem protocolo associado — ver detalhamento nos Fatos Relevantes abaixo e na seção 4.1.

Fatos relevantes do mês

Volume executado supera reativo em 2,2x

Os 147 atendimentos do mês decompõem-se em 78 vinculados a protocolo (média de 1,16 atendimentos por solicitação, refletindo retornos e segundas visitas) e 69 sem origem definida na base. Esta segunda fatia abrange rondas e ações preventivas executadas em campo sem classificação formal — leitura consistente com baixa visibilidade da preventiva registrada no Fato 4.

App consolida-se como canal predominante

Das 67 solicitações abertas, 24 (36%) entraram via App, 24 (36%) via Ronda própria e 18 (27%) por Prefeitura. O canal de maior volume responde por mais que os demais somados, refletindo amaturidade dos canais de relacionamento com o munícipe.

Quatro causas respondem por 80% dos atendimentos

Manutenção corretiva lidera com 88 ocorrências (60%), seguido por MOD - Modernizado (12/8%), Conexão danificada (9/6%) e Led danificado (8/5%). A concentração nos quatro motivos principais indica oportunidade de análise focada nos componentes e ações predominantes.

Execução 100,0% corretiva

147 dos 147 atendimentos foram classificados como corretivos e 0 como preventivos. A baixa visibilidade da preventiva reflete a ausência de coleta estruturada para essa categoria — ações em ronda própria, hoje classificadas como corretivas, comporiam parte do que poderia ser lido como prevenção. Estruturar essa leitura é uma oportunidade analítica para os próximos relatórios.

Leitura contratual: Este documento descreve as atividades executadas pela Concessionária Luz Imperial no mês de março de 2026, em cumprimento ao disposto no Contrato de Concessão PPP nº 02/2020 e ao estabelecido no Anexo 4 — Caderno de Encargos, seções 1.7.5.2 (Relatório de Atividades) e 1.7.5.3 (Relatório do Consumo de Energia).

As informações aqui apresentadas têm como fonte primária o Sistema de Gerenciamento Integrado (SGI-IP) da concessionária, complementadas por dados do cadastro técnico e pela fatura de energia elétrica da distribuidora.

Este relatório atende aos itens i, ii, iv, v, vi, vii, viii, ix, xi, xiii e à exigência de "fatos relevantes" do Anexo 4 §1.7.5.2 (Relatório de Atividades), e aos itens i, ii do §1.7.5.3 (Relatório do Consumo de Energia). Os itens iii (cartografia temática) e x (comissionamento de obras) são tratados, respectivamente, nas Seções 6 e 7 quando aplicável. A manutenção preventiva (item xii) é reportada na Seção 4 — Atendimentos, com indicador dedicado.

2. Consumo de Energia

Sistema de Iluminação Pública

Apresenta o consumo total de energia elétrica do Parque de Iluminação Pública do Município de Vassouras no mês de referência, em atendimento ao Anexo 4 §1.7.5.3.

CONSUMO DO MÊS — FATURA LIGHT

198.262 kWh

+6,3% em relação a janeiro/2026

Pontos no parque (total)	7.072
--------------------------	-------


DIVISÃO POR TIPO DE ILUMINAÇÃO

Composição do parque iluminado por tipo de instalação, conforme cadastro técnico da concessionária.

Viária	6.262
Pedestre	439
Esportiva	327
Especial	44

Ref.: snapshot do cadastro técnico — 28/04/2026.

Evolução de consumo — últimos 13 meses

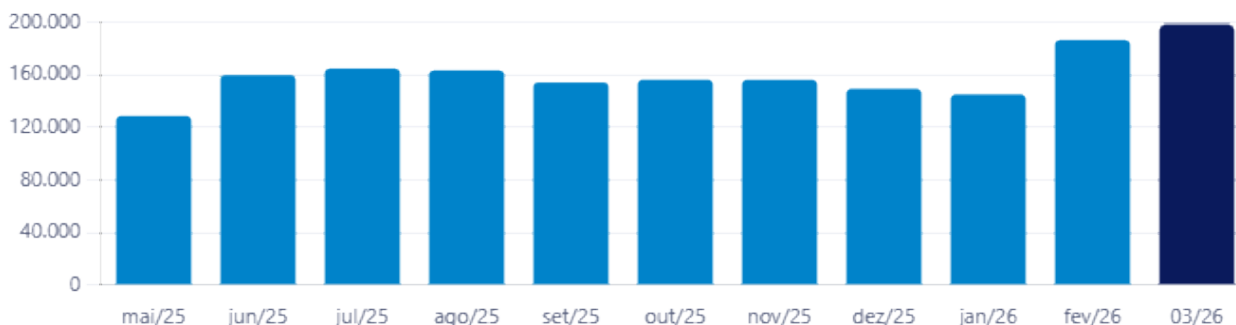

Fonte: fatura de energia elétrica da distribuidora Light. Valores em kWh.

3. Caracterização do Parque

Parque iluminado

Snapshot do cadastro técnico da concessionária — composição, estrutura física, rede de alimentação e indicadores de qualidade do parque sob administração. Atende ao item ix do Anexo 4 §1.7.5.2 ("dados gerais do parque atendido pela operação").

PONTOS NO CADASTRO

7.072

no snapshot atual

POTÊNCIA INSTALADA

466 kW

total no parque

POTÊNCIA MÉDIA

65,9 W

por ponto

% LED

96,5%

6.825 de 7.072

Referência: 28/04/2026.

COMPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO

TIPO DE LÂMPADA

LED	6.825 (96,5%)
Vapor Metálico	134 (1,9%)
Vapor de Sódio	81 (1,1%)
LED,LED	14 (0,2%)
Vapor de Mercúrio	8 (0,1%)
Fluorescente	7 (0,1%)
LED,LED,LED	3 (0,0%)

DISTRIBUIÇÃO POR POTÊNCIA (TOP 5)

30 W	3.782 (53,5%)
90 W	984 (13,9%)
150 W	512 (7,2%)
50 W	458 (6,5%)
153 W	209 (3,0%)

ESTRUTURA DO POSTE

MATERIAL

Concreto	5.433 (76,8%)
Metal	1.050 (14,8%)
Madeira	480 (6,8%)
Fibra	37 (0,5%)

PROPRIEDADE

Distribuidora	5.837 (82,5%)
Exclusivo IP	1.116 (15,8%)

REDE E OPERAÇÃO

TIPO DE CABO

Multiplexado	5.320 (75,2%)
PP	1.192 (16,9%)
Cabo flexível	276 (3,9%)
Alumínio NU	240 (3,4%)

TIPO DE REDE

Aérea	6.016 (85,1%)
Subterrânea	1.056 (14,9%)

ATIVAÇÃO

Fotocélula Individual	5.718 (80,9%)
Contatora (Timer)	477 (6,7%)
Disjuntor	347 (4,9%)
Fotocélula Coletiva	140 (2,0%)
Fora do Padrão	5 (0,1%)

4. Atendimentos

4.1. Acompanhamento de protocolos

Acompanhamento das 67 solicitações abertas em março de 2026 e dos 147 atendimentos executados em campo, com estratificação por canal de origem e distribuição temporal.

SOLICITAÇÕES ABERTAS

67

no mês de referência

ATENDIMENTOS EM CAMPO

147


executados pelas equipes

Série diária de solicitações e atendimentos



Atende ao item v do Anexo 4 §1.7.5.2 — "Quantidade diária dos protocolos por reclamação".

Origem das solicitações

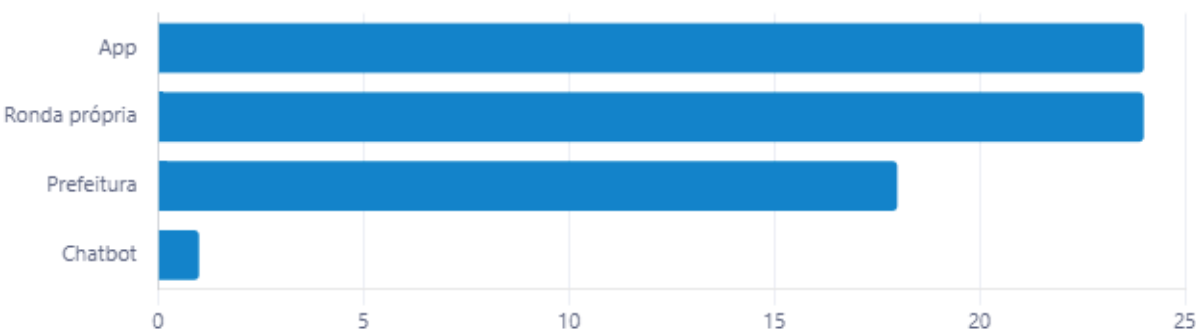


4. Atendimentos

4.2. Distribuição territorial

Mapa dos atendimentos do mês

Distribuição georreferenciada dos 461 atendimentos executados em março, base para as "pesquisas temáticas na cartografia" exigidas no item iii do Anexo 4 §1.7.5.2.

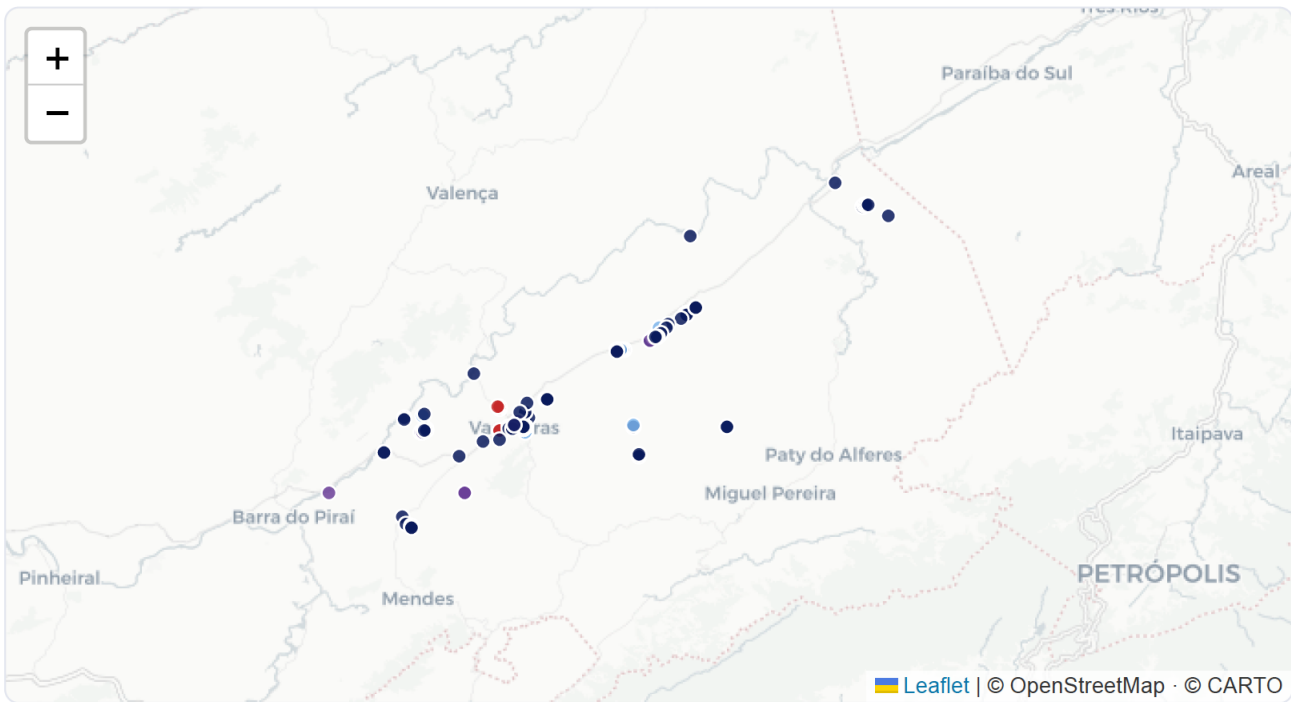

- Atendido ● Manutenção preventiva ● Encontrado normal ● Impossibilidade / Repetido / Não encontrado
- Fora de escopo / Expansão

HOT SPOTS DO MÊS

Bairros com volume acima da média (≥ 10 atendimentos), indicando potencial alvo para intervenção preventiva ou investigação de causa recorrente.

BAIRRO	ATENDIMENTOS	% DO MÊS
Vassouras	34	23,1%
Centro	23	15,6%
São Sebastião dos Ferreiros	13	8,8%
Andrade Pinto	12	8,2%

4. Atendimentos

4.3. Tipologia e motivos

Execução operacional do mês

Classificação dos atendimentos executados segundo a tipologia do Anexo 4 (manutenção preventiva, corretiva e emergencial) e por motivo específico, incluindo categorias como limpeza de luminária e pintura de poste — itens viii e ix do §1.7.5.2.

Por tipo de manutenção



Por motivo identificado e solução aplicada

Cruzamento entre a causa identificada em campo (motivo) e a resposta executada pelas equipes (solução). Atende aos itens viii e ix do §1.7.5.2. **Sem ação requerida** (106) corresponde a status que não exigem intervenção: Impossibilidade, Encontrado normal, Repetido, Local não encontrado e Fora do escopo do contrato.

MOTIVO	QUANTIDADE	%
Manutenção corretiva	88	64,2%
MOD - Modernizado	12	8,8%
Conexão danificada	9	6,6%
Led danificado	8	5,8%
Relé danificado	7	5,1%
Presença de abelhas/marimbondos	6	4,4%
Condições climáticas desfavoráveis	5	3,6%
Furto	1	0,7%
Acesso Impedido	1	0,7%

SOLUÇÃO	QUANTIDADE	%
Troca itens	109	74,1%
Sem ação requerida	22	15,0%
Aplicação de Materiais	12	8,2%
Manutenção	3	2,0%
Troca de equipamento por furto	1	0,7%

4. Atendimentos

4.4. Cumprimento de prazo contratual

Atendimentos — SLA e performance

Indicador calculado sobre a **base de Solicitações** — o relógio do SLA é disparado pela abertura do protocolo. O Anexo 4 estabelece prazos máximos de 24h para atendimento emergencial e 48h para não emergencial (a partir do 4º ano). Este indicador compõe a avaliação dos subindicadores M2 e M3 do CDIP (Anexo 6). Solicitações originadas em ronda própria não possuem prazo contratual associado.

ATENDIDAS NO PRAZO

100,00%

67 de 67 solicitações

ATENDIDAS EM ATRASO

0,00%

0 de 67 solicitações

DISTRIBUIÇÃO DO SLA



- Atendido no prazo
- Atendido em atraso

METODOLOGIA

O percentual de cumprimento considera as 67 solicitações abertas no mês, todas concluídas e classificadas a partir da coluna "Tempo restante" da base de Solicitações do SGI-IP:

Atendido no prazo	67	●
Atendido em atraso	0	●

5. Materiais

Materiais aplicados, retirados e saldo líquido

Consolidação dos materiais movimentados nas intervenções do mês, agrupados por família técnica — atendendo aos itens vi, vii e xi do Anexo 4 §1.7.5.2. O confronto entre aplicados e retirados permite leitura do **saldo líquido**, quereflete o balanço físico do parque no mês.

ITENS APLICADOS

407

17 itens distintos

ITENS RETIRADOS

109

substituições e descartes

SALDO LÍQUIDO

+298

aplicados – retirados

DETALHAMENTO POR FAMÍLIA

FAMÍLIA	APLICADOS	RETIRADOS	SALDO	LEITURA
Cabo/Conexão	230	0	+230	Sem retirada registrada
Lâmpada LED	76	58	+18	Reposição líquida
Relé	52	45	+7	Reposição líquida
Outros	30	6	+24	Reposição líquida
Poste	12	0	+12	Sem retirada registrada
Braço	4	0	+4	Sem retirada registrada
Globo/Difusor	3	0	+3	Sem retirada registrada

Lâmpadas e luminárias aparecem como **famílias próprias** para cumprir os itens vi e vii do Anexo 4 §1.7.5.2. A ausência de retirados para **Cabo/Conexão** e **Outros** decorre da própria natureza dessas famílias: o controle físico de saída hoje registra apenas materiais com etiqueta e número de identificação (lâmpadas, relés, globos, braços, postes), enquanto cabos e consumíveis são apenas aplicados. Esta é uma limitação conhecida da base "Materiais Retirados" do SGI-IP — a ser endereçada em próxima versão da coleta.

Comparativo Aplicados × Retirados por família



6. Obras e serviços especiais

Comissionamento e ações especiais do mês

Atende ao item x do Anexo 4 §1.7.5.2 ("comissionamento de obras"). Apresentada apenas nos meses com entregas, ações emergenciais de grande porte ou iluminação de destaque/festiva.

SEM REGISTROS FORMAIS NESTE MÊS

Em março/2026 não foram registradas:

- Entregas de lote de modernização
- Ações de iluminação de destaque ou festiva
- Ações emergenciais de grande porte

Esta seção é apresentada em formato resumido nos meses sem tais eventos, em conformidade com o item x do Anexo 4§1.7.5.2.

SEGURANÇA PATRIMONIAL — FURTO E VANDALISMO

Registros do mês classificados como furto (cabo furtado, troca por furto) ou vandalismo (avaria deliberada do bem público), conforme campo Motivo, Solução ou Tipo de Ocorrência.

TIPO	QTD NO MÊS
Furto	1
Vandalismo	0

1 ocorrência de furto identificada no mês — material associado contabilizado em "Materiais retirados".

ACOMPANHAMENTO DE EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO GRANULAR

Apesar da ausência de obra formal, observou-se atividade pulverizada ao longo do mês — registros pontuais que orbitam o tema de expansão e modernização sem caracterizar entrega de lote:

INDICADOR	%
Atendimentos com Status "Projeto Expansão"	12
Atendimentos com Motivo "Ponto fora do cadastro IP não MOD"	0

Acompanhamento auxiliar — não constitui comissionamento formal. Os 0 pontos fora do cadastro indicam oportunidades de conversa com o Poder Concedente sobre regularização cadastral.

O presente Relatório Mensal de Atividades, referente ao mês de março de 2026, é emitido pela Concessionária Luz Imperial em atendimento às disposições do Contrato PPP nº 02/2020 e do Anexo 4 — Caderno de Encargos. Permanecemos à disposição do Poder Concedente para quaisquer esclarecimentos adicionais.



Ligue ou fale pelo WhatsApp

0800 006 1740 

Ouvidoria disponível

luzimperial.cidadeiluminada.com.br



Atendimento exclusivo para serviços de reparo na iluminação pública.