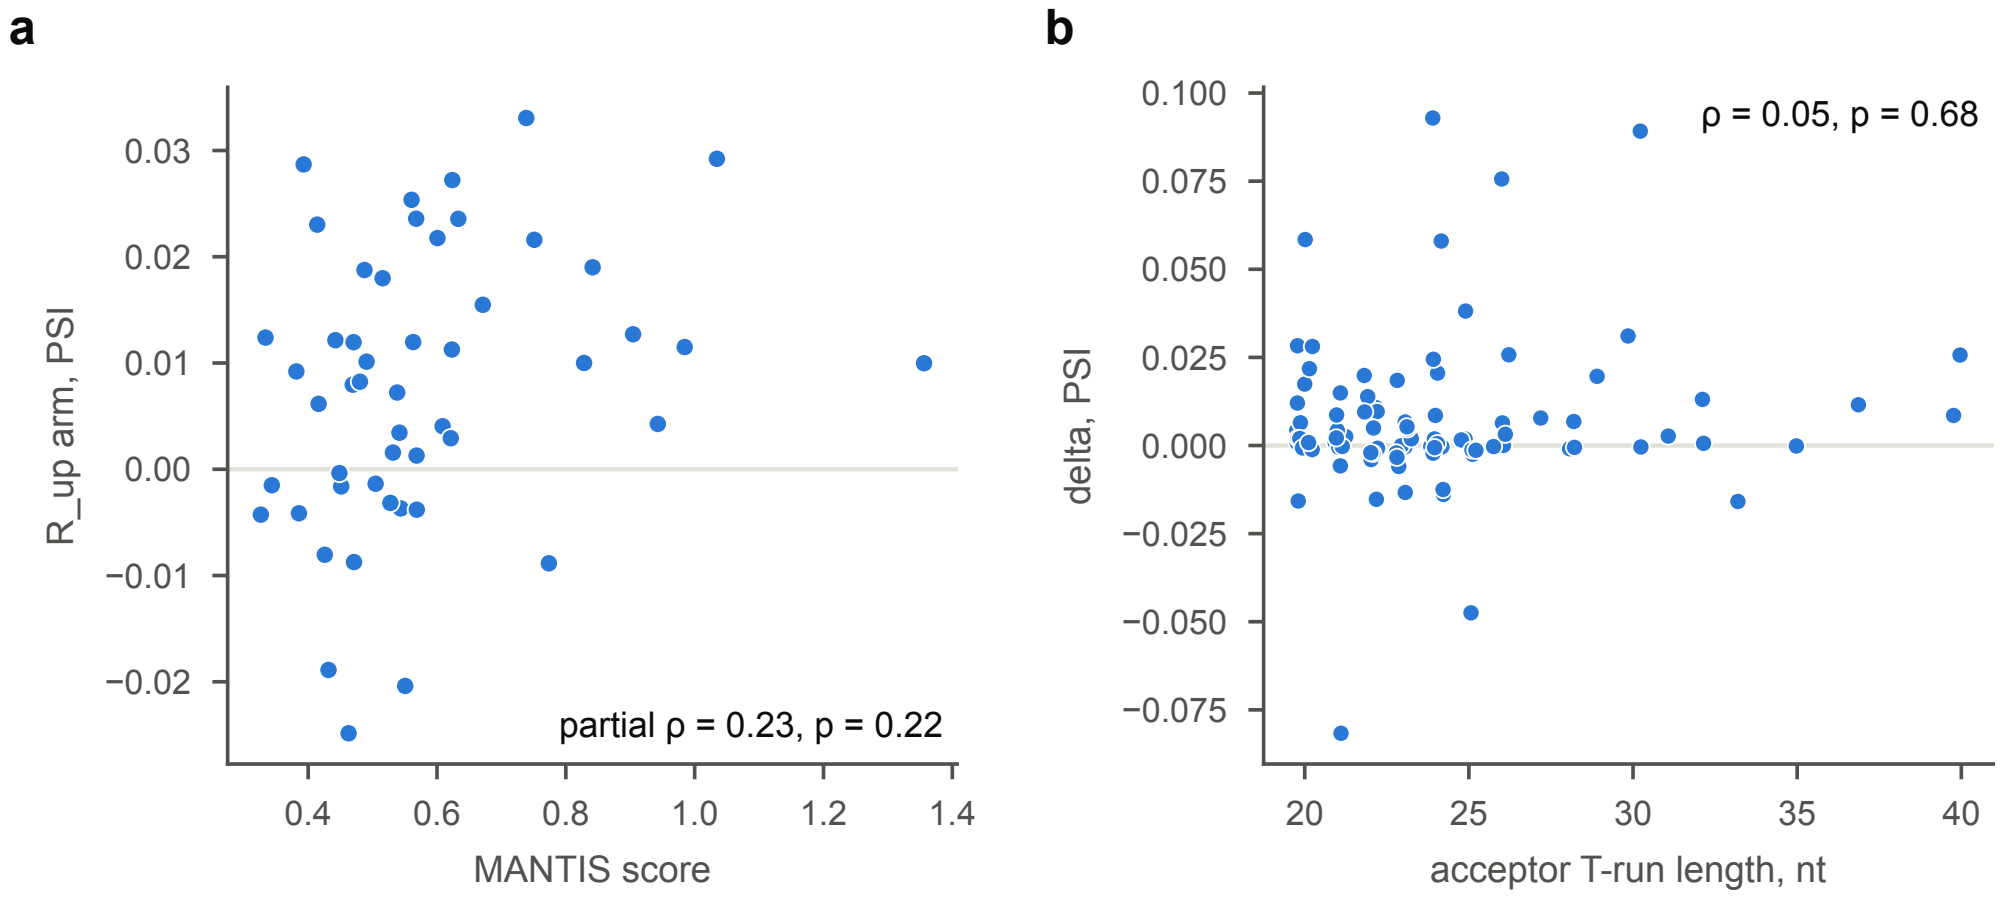
a
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
R_up arm, PSI
partial ρ = 0.23, p = 0.22
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
MANTIS score
b
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
delta, PSI
ρ = 0.05, p = 0.68
20
25
30
35
40
acceptor T-run length, nt