



中山站：2000 个规划场景的风险估计

最终容量固定：风电 700 kW / 光伏 300 kW / 柴油 600 kW / 电池 1450 kWh / PCS 300 kW

EENS | 约束上限 100 kWh

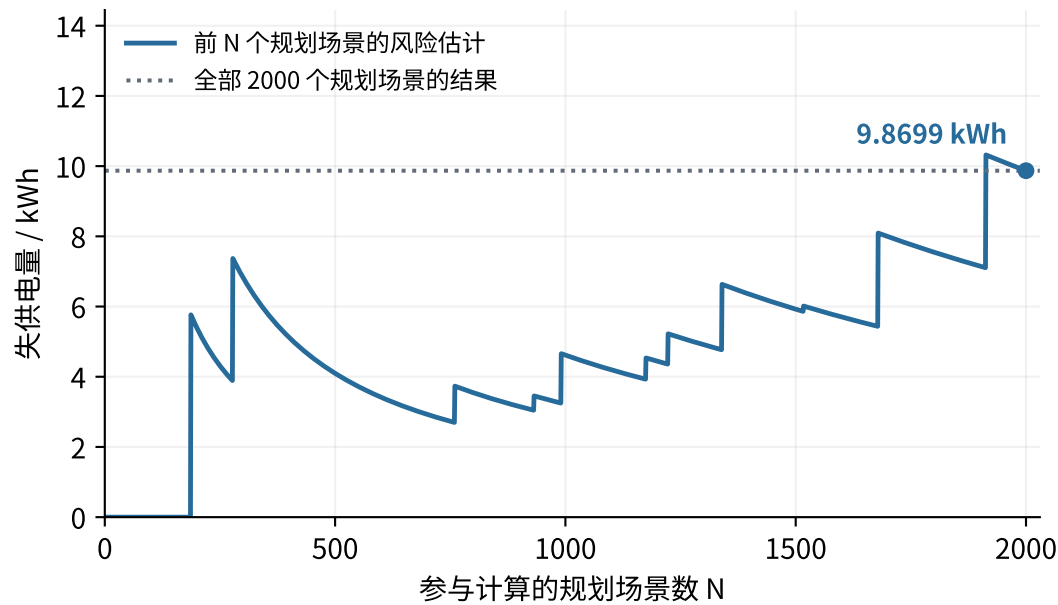

CVaR_{0.95} | 约束上限 1000 kWh

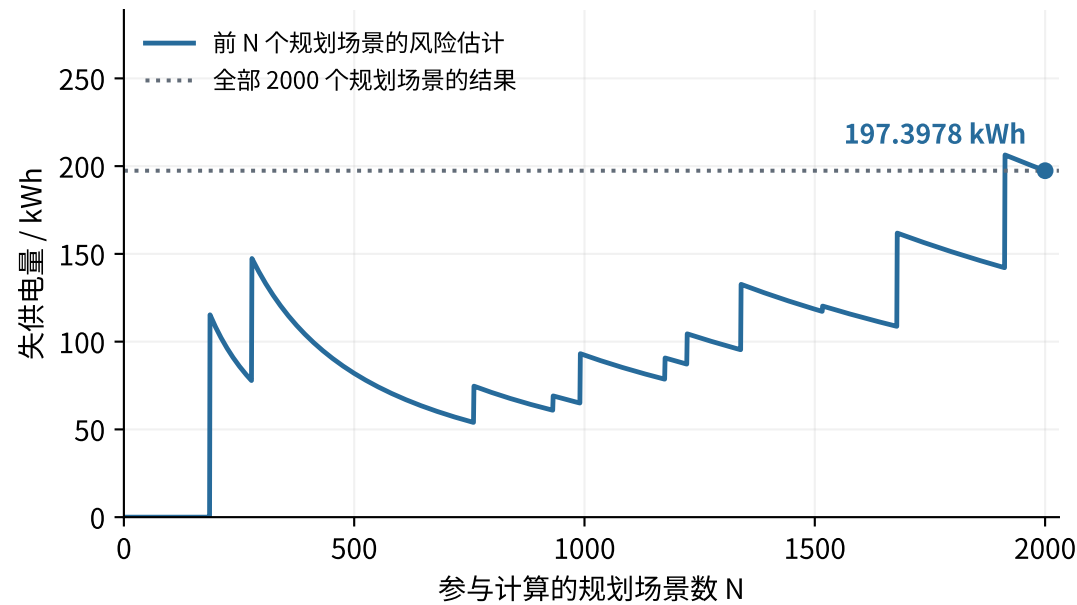

逐个加入已保存的规划场景，并按 N 重新归一化；纵轴聚焦估计值范围，约束上限见子图标题。

这是固定最终方案的样本内风险曲线；每个 N 都未重新规划，也不表示置信区间。