HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Schéma technique ST-PMP-004 - Coupe et circuit de refroidissement

Planche graphique : coupe longitudinale, implantation du groupe et circuit de refroidissement

Référence	schema_coupe_refroidissement_pompe	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Schéma technique	**Date d'émission**	28/05/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	28/05/2026	Z. Houdir	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test multimodal vision (lecture de schéma, repérage de composants)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Schéma technique ST-PMP-004 - Coupe et circuit de refroidi

1. Objet de la planche

Cette planche regroupe les deux sché coupe longitudinale du corps de pompe et l'implantation d ASP r châssis. ture du manuel manuel_pompe_px250.

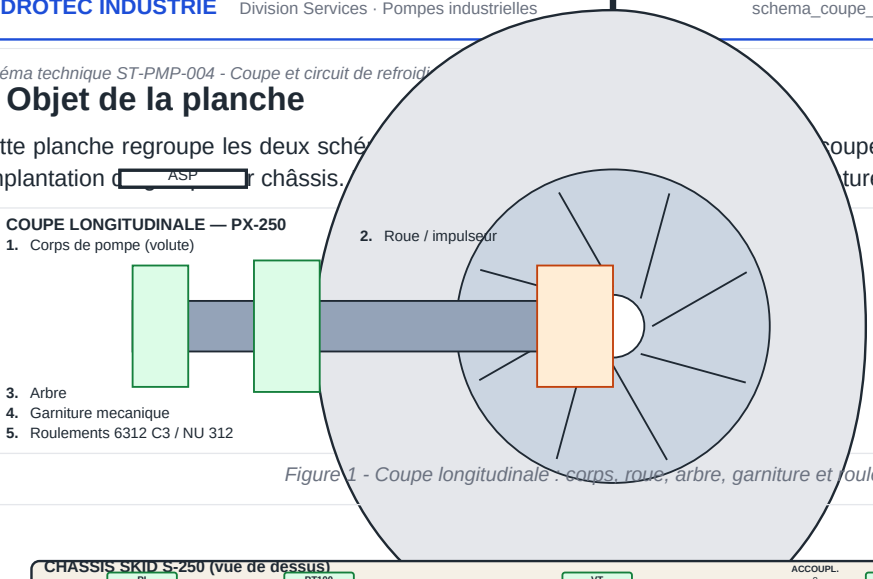

Figure 1 - Coupe longitudinale : corps, roue, arbre, garniture et roulements.



Figure 2 - Implantation du groupe sur châssis avec position des instruments.

2. Circuit de refroidissement

Le circuit de refroidissement alimente la chemise de palier lorsque la température du fluide dépasse 60 C. Le débit de refroidissement recommandé est de 1,5 m3/h à 25 C, avec une perte de charge maximale de 0,4 bar. Une vanne de régulation thermostatique s'ouvre à 55 C et se ferme à 45 C.

3. Lecture des schémas

- Les traits pleins représentent les conduites de process, les traits pointillés les circuits auxiliaires.
- Les repères PI, PT, FI, TT et VT désignent respectivement la pression, la pression transmise, le débit, la température et la vibration.
- Les cotes sont exprimées en millimètres, sauf mention contraire.