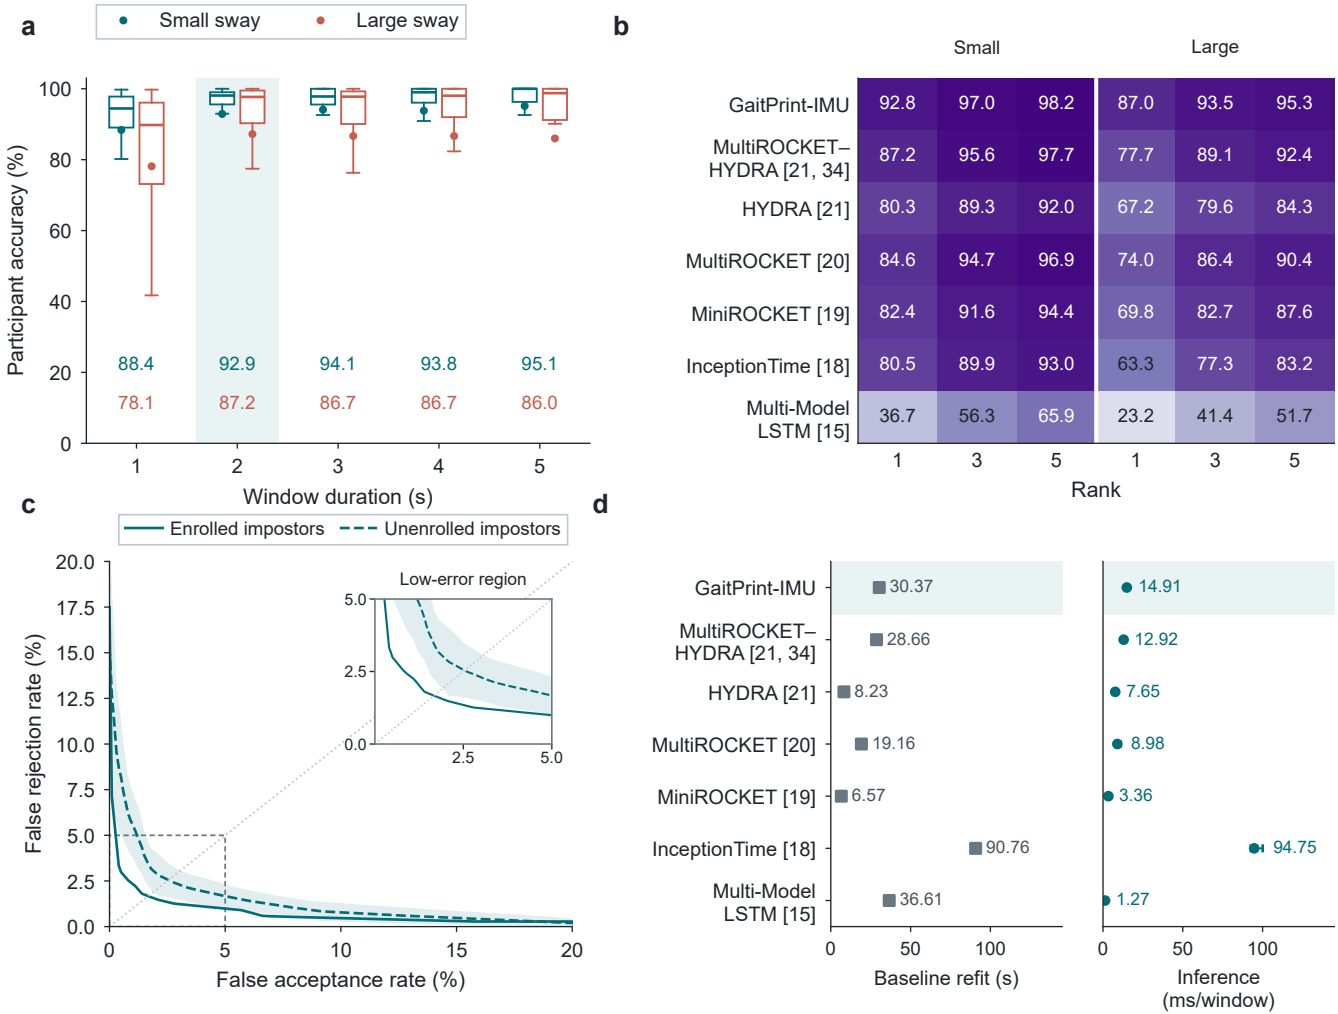

a
Small sway
Large sway
Participant accuracy (%)
100
80
60
40
20
0
88.4
92.9
94.1
93.8
95.1
78.1
87.2
86.7
86.7
86.0
1
2
3
4
5
Window duration (s)
b
Small
Large
GaitPrint-IMU
MultiROCKET–HYDRA [21, 34]
HYDRA [21]
MultiROCKET [20]
MiniROCKET [19]
InceptionTime [18]
Multi-Model LSTM [15]
92.8 97.0 98.2 87.0 93.5 95.3
87.2 95.6 97.7 77.7 89.1 92.4
80.3 89.3 92.0 67.2 79.6 84.3
84.6 94.7 96.9 74.0 86.4 90.4
82.4 91.6 94.4 69.8 82.7 87.6
80.5 89.9 93.0 63.3 77.3 83.2
36.7 56.3 65.9 23.2 41.4 51.7
1 3 5 1 3 5
Rank
c
Enrolled impostors
Unenrolled impostors
Low-error region
False rejection rate (%)
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
5
10
15
20
False acceptance rate (%)
d
GaitPrint-IMU
MultiROCKET–HYDRA [21, 34]
HYDRA [21]
MultiROCKET [20]
MiniROCKET [19]
InceptionTime [18]
Multi-Model LSTM [15]
30.37
28.66
8.23
19.16
6.57
90.76
36.61
14.91
12.92
7.65
8.98
3.36
94.75
1.27
0
50
100
Baseline refit (s)
Inference (ms/window)