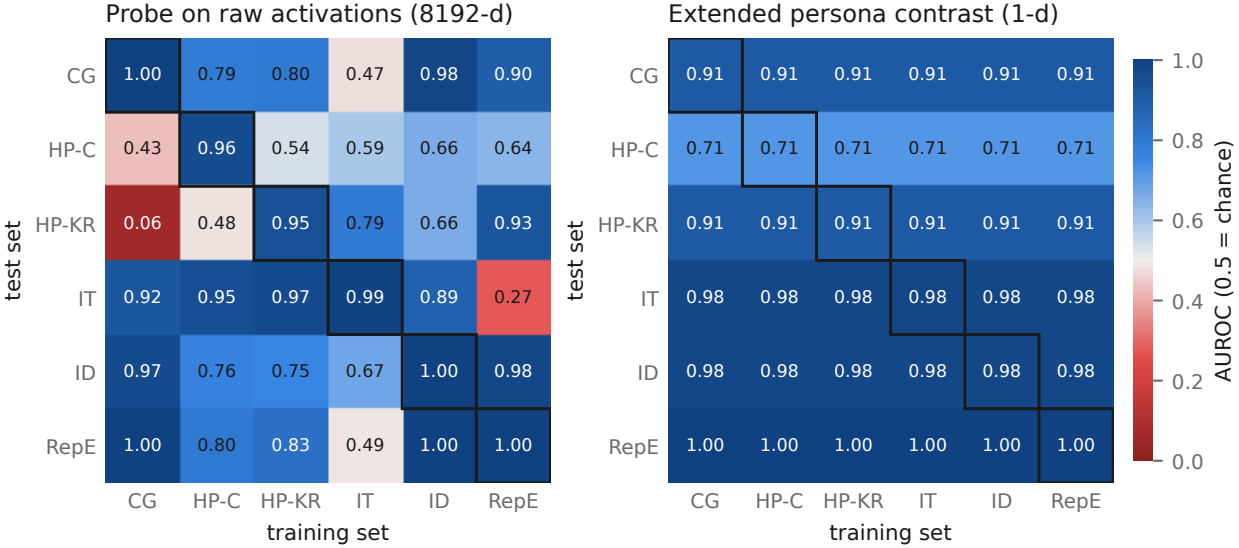
Probe on raw activations (8192-d)
Extended persona contrast (1-d)
test set
training set
CG
HP-C
HP-KR
IT
ID
RepE
1.00 0.79 0.80 0.47 0.98 0.90
0.43 0.96 0.54 0.59 0.66 0.64
0.06 0.48 0.95 0.79 0.66 0.93
0.92 0.95 0.97 0.99 0.89 0.27
0.97 0.76 0.75 0.67 1.00 0.98
1.00 0.80 0.83 0.49 1.00 1.00
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AUROC (0.5 = chance)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0