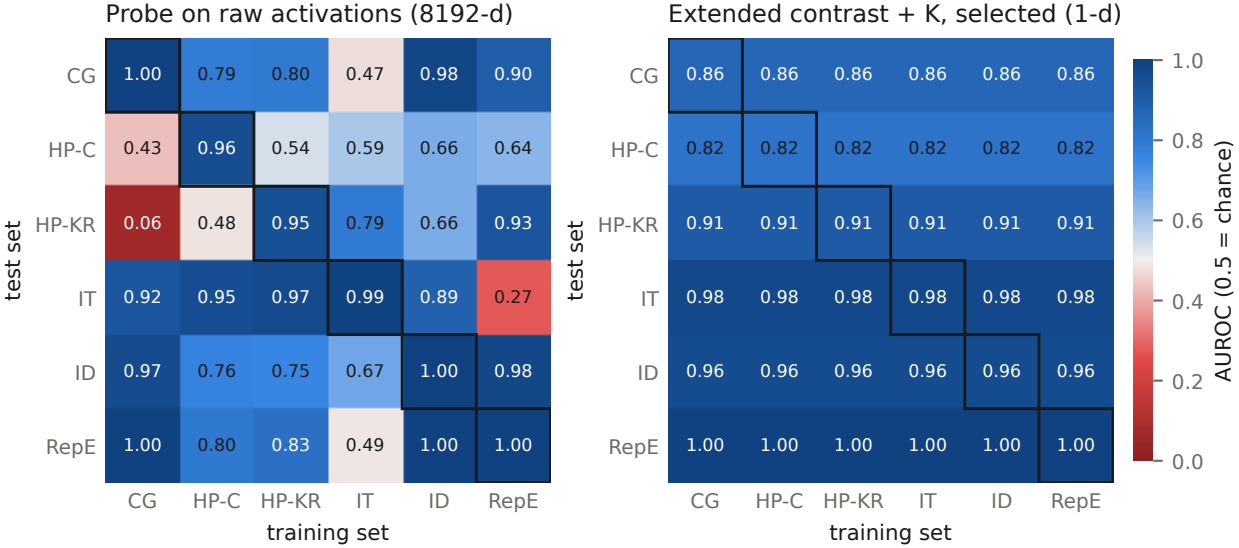
Probe on raw activations (8192-d)
Extended contrast + K, selected (1-d)
test set
training set
CG
HP-C
HP-KR
IT
ID
RepE
1.00 0.79 0.80 0.47 0.98 0.90
0.43 0.96 0.54 0.59 0.66 0.64
0.06 0.48 0.95 0.79 0.66 0.93
0.92 0.95 0.97 0.99 0.89 0.27
0.97 0.76 0.75 0.67 1.00 0.98
1.00 0.80 0.83 0.49 1.00 1.00
0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86
0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
AUROC (0.5 = chance)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0