



AKUSTİK ALÇI TAVAN PANELLERİ
ACOUSTIC GYPSUM CEILING PANELS


Plaka halinde standart olarak, 600x600 mm 600x1200 mm yada istenilen özel ölçüler, perforasyon ve renk alternatifleri ile sunulmaktadır. 8 mm, 9,5 mm ya da 12,5 mm kalınlıkta olabilir. Vinil kaplı, boyalı, arkası akustik kumaşlı olarak tercih edilebilir.


Are available as complete boards or 600x600mm 600x1200 mm or any requested size ceiling panels, with perforation and color alternatives. Tiles are available as 8 mm, 9,5 mm or 12,5 mm. They can be vinyl laminated, painted and with acoustic fleece behind


PERFORASYON SEÇENEKLERİ / PERFORATION TYPES

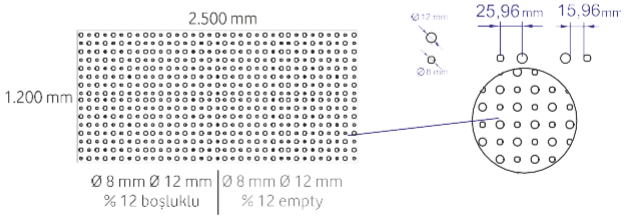

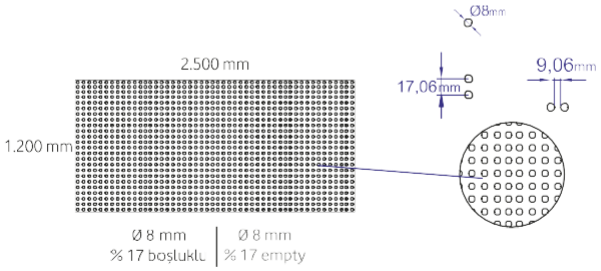

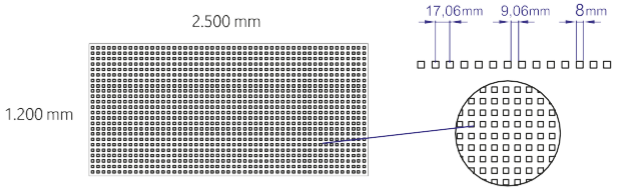

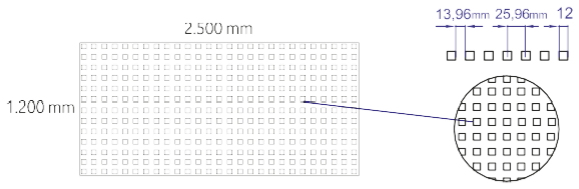

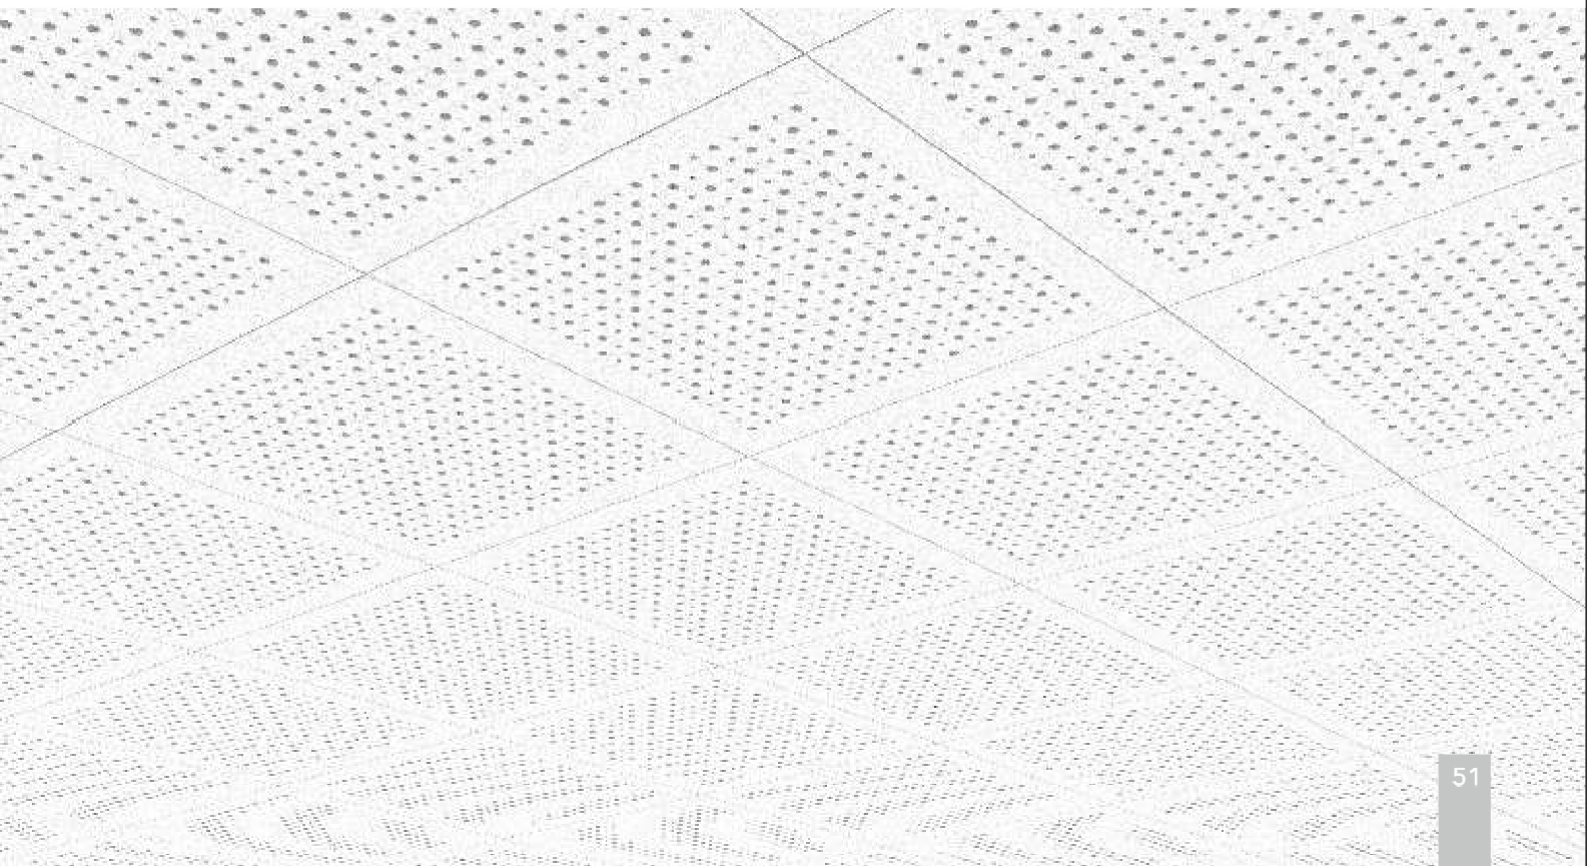

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI TSE YAPI MALZEMELERİ YANGIN VE AKUSTİK LABORATUVARI

HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER TUZLA CONSTRUCTION MATERIALS FIRE AND ACOUSTIC LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUÇLARI *TEST RESULTS*

TS EN ISO 354:2007 ; TS EN ISO 11654:2002

TS EN ISO 354 E GÖRE SES YUTUM KATSAYISI

Çınlama odasında ses yutum katsayısının ölçülmesi

Müşteri	PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Deney Tarihi:	23.9.2020

Numune açıklaması: Prosista Marka 600*600 ebadında 8*8 kare delikli arkasında sırasıyla kumaş ve 25 mm kalınlıkta 50 yoğunlukta mineral yün bulunan alçı panellerle oluşturulan tavan sistemi.(E 200 tip montaj)


Deney Odası: Çınlama odası birbirine paralel olmayan çift katmanlı duvarlarla oluşturulmuş olup 298.5m3 hacme sahiptir. Oda içerisine dağınık ses alanının sağlanması amacıyla saçıcı ve yutucular yerleştirilmiştir. Çınlama odası TS EN ISO 354 standardının tüm gereklerini karşılayacak niteliktedir. Çınlama odasının şeklini, boyutlarını ve numunenin montaj şeklini içeren çizim rapor ekinde sunulmuştur.

Çınlama odası boşken:		Çınlama odasında numune varken:	
Bağıl nem:	60,0 %	Bağıl nem:	60,7 %
Sıcaklık:	22,2 °C	Sıcaklık:	22,2 °C
Basınç:	100,8 kPa	Basınç:	100,8 kPa

Numune yüzey alanı:	10,80 m²
Oda hacmi:	298,5 m³
Oda toplam yüzey alanı S_t	273 m²



Frequency f [Hz]	α_s 1/3 octave
50	0,26
63	0,14
80	0,25
100	0,51
125	0,58
160	0,62
200	0,78
250	0,91
315	0,94
400	0,92
500	0,91
630	0,88
800	0,85
1000	0,87
1250	0,96
1600	0,91
2000	0,92
2500	0,87
3150	0,86
4000	0,83
5000	0,81

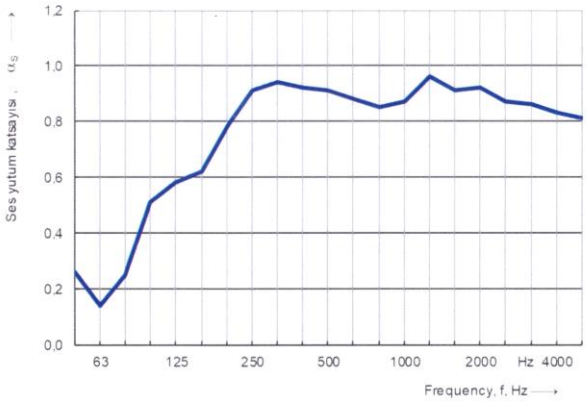

ISO 11654 standardına göre ağırlıklandırılmış ses yutum katsayısı

α_w = 0,90

When using glass wool with a density of 50kg/m³ and a thickness of 25mm, the sound absorption coefficient is a crucial factor. The alpha coefficient is measured at 0.90.

Alternatively, when using only the acoustic fleece, the alpha coefficient can reach a maximum of 0.45.