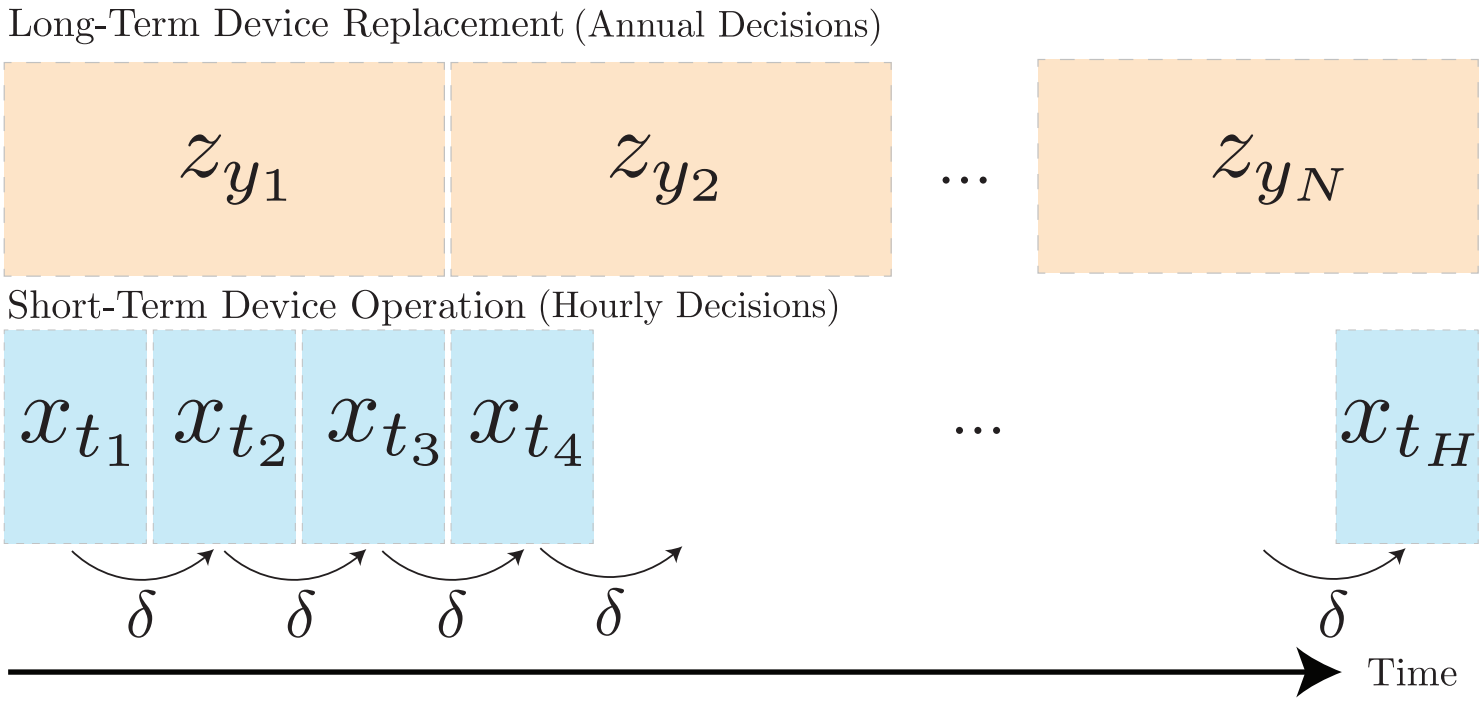
Long-Term Device Replacement (Annual Decisions)
$z_{y_1}$
$z_{y_2}$
...
$z_{y_N}$
Short-Term Device Operation (Hourly Decisions)
$x_{t_1}$
$x_{t_2}$
$x_{t_3}$
$x_{t_4}$
...
$x_{t_H}$
$\delta$
$\delta$
$\delta$
$\delta$
$\delta$
Time