
		<b>فرم گزارش آتش سوزی</b>			
عنوان :	فرم گزارش آتش سوزی		تعداد صفحات :	تعداد پیوست :	ویرایش :
کد :	HSPD-HSPDHS-XXHS-FOPD-0296-950		۲	۰	۰
قابلیت استفاده در بخش: بهداشت ■ ایمنی ■ محیط زیست ■					

### شرح محل وقوع آتش سوزی

نام طرح:	نام پیمانکار:	محل دقیق وقوع حادثه:
تاریخ وقوع حادثه:	زمان وقوع حادثه:	

### سطح آتش سوزی

<input type="checkbox"/> آتش سوزی صنعتی جزئی	<input type="checkbox"/> آتش سوزی صنعتی مهم	<input type="checkbox"/> آتش سوزی غیر صنعتی جزئی	<input type="checkbox"/> آتش سوزی غیر صنعتی مهم
--	---	--	---

### شرح آتش سوزی

عامل بروز آتش سوزی:
---------------------

### سطح پیامد حادثه :

پیامد و تعداد/میزان حادثه را در جدول زیر مشخص نمایید.

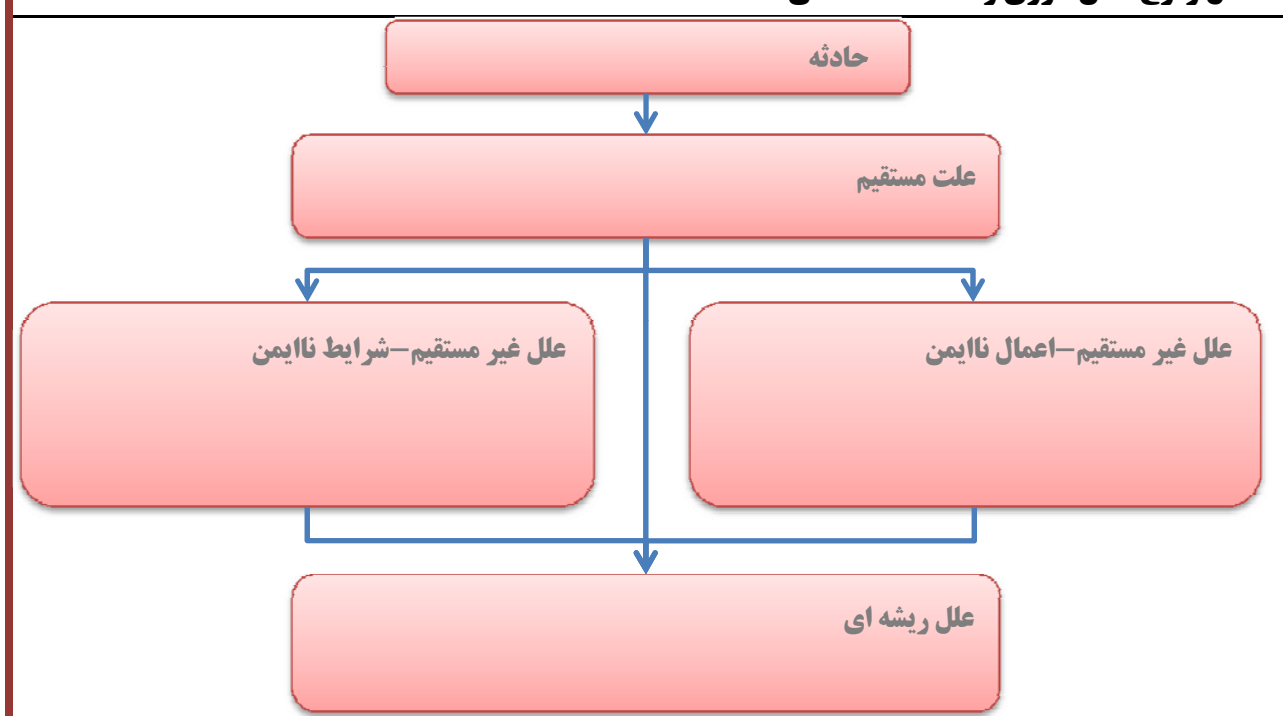
خسارت غیر انسانی	وجود/عدم وجود	میزان
خرابی تجهیزات	<input type="checkbox"/>	
از دست رفتن محصول/عملیات	<input type="checkbox"/>	
خسارت به محیط زیست	<input type="checkbox"/>	
خسارات امنیتی	<input type="checkbox"/>	
عملیات خرابکاری	<input type="checkbox"/>	



مجروریت ناشی از کار:	وجود/عدم وجود	تعداد کارکنان آتش نشان	تعداد دیگر کارکنان
شبه حوادث (near miss)	<input type="checkbox"/>		
جزئی	<input type="checkbox"/>		
آسیب ناتوان کننده موقت	<input type="checkbox"/>		
آسیب ناتوان کننده دائم جزئی	<input type="checkbox"/>		
آسیب ناتوان کننده دائم کلی	<input type="checkbox"/>		
آسیب منجر به فوت	<input type="checkbox"/>		

آیا فرد حادثه دیده در وقوع حادثه مقصر بوده؟ ☐ بلی ☐ خیر

لازم به ذکر است به تعداد افراد حادثه دیده فرم گزارش اولیه و تکمیلی حادثه بایستی تکمیل گردد.

### علل وقوع آتش سوزی و اقدامات اصلاحی



		<b>فرم گزارش آتش سوزی</b>			
عنوان :	فرم گزارش آتش سوزی		تعداد صفحات :	تعداد پیوست :	ویرایش :
کد :	HSPD-HSPDHS-XXHS-FOPD-0296-950		۲	۰	۰
قابلیت استفاده در بخش: بهداشت ■ ایمنی ■ محیط زیست ■					

### اقدام اصلاحی پیشنهادی توسط HSE طرح

--

### نحوه اطفاء و اقدامات اصلاحی صورت پذیرفته

--

ساعت خاموش شدن آتش: طول مدت آتش سوزی: شرایط جوی:

### اشخاصی که در محل حضور یافته اند:

رئیس آتش نشانی <input type="checkbox"/> افسر آتش نشانی <input type="checkbox"/> سر آتش نشان <input type="checkbox"/>	افراد آتش نشان: ..... نفر سایرین: ..... نفر	<table border="1"> <tr> <th>مقامات مسئول شرکت</th> <th>مسئولین سازمانهای ذیربط دولتی</th> </tr> <tr> <td style="height: 80px;"></td> <td style="height: 80px;"></td> </tr> </table>	مقامات مسئول شرکت	مسئولین سازمانهای ذیربط دولتی		
مقامات مسئول شرکت	مسئولین سازمانهای ذیربط دولتی					

### وسائل و تجهیزات بکار رفته:

<table border="1"> <tr> <th>پمپ آتش نشانی</th> <th>ماشین آتش نشانی</th> </tr> <tr> <td>مایع کف ساز ..... گالن</td> <td>لوله کتانی ..... حلقه ..... متری</td> </tr> <tr> <td>کفساز: نوع: .....</td> <td>تعداد: .....</td> </tr> <tr> <td colspan="2">تجهیزات دیگر: .....</td> </tr> </table>	پمپ آتش نشانی	ماشین آتش نشانی	مایع کف ساز ..... گالن	لوله کتانی ..... حلقه ..... متری	کفساز: نوع: .....	تعداد: .....	تجهیزات دیگر: .....		<table border="1"> <tr> <th>تعداد</th> <th>وزن</th> <th>خاموش کننده:</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>CO<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>پودر</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>آب و گاز</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>ماسه خشک</td> </tr> </table>	تعداد	وزن	خاموش کننده:			CO <sub>2</sub>			پودر			آب و گاز			ماسه خشک
پمپ آتش نشانی	ماشین آتش نشانی																							
مایع کف ساز ..... گالن	لوله کتانی ..... حلقه ..... متری																							
کفساز: نوع: .....	تعداد: .....																							
تجهیزات دیگر: .....																								
تعداد	وزن	خاموش کننده:																						
		CO <sub>2</sub>																						
		پودر																						
		آب و گاز																						
		ماسه خشک																						

### کروکی حادثه (شبه سازی حادثه و تصاویر اخذ شده)

--