Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

D.M. 18 ottobre 2019
Capitolo S.5
Gestione della Sicurezza Antincendio
«G.S.A.»

LORENZO
PECORELLA
MINISTERO
DELL'INTERNO
06.10.2026
12:34:14
GMT+02:00

12 ottobre 2026

Lorenzo Pecorella
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
lorenzo.pecorella@vigilfuoco.it

Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l'utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.

Capitolo S.5 - Gestione della Sicurezza Antincendio



- Allegato 1 - Norme tecniche di prevenzione incendi
  - Sezione G - Generalità
  - Sezione S - Strategia antincendio
    - Capitolo S.1 Reazione al fuoco
    - Capitolo S.2 Resistenza al fuoco
    - Capitolo S.3 Compartimentazione
    - Capitolo S.4 Esodo
    - Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio
    - Capitolo S.6 Controllo dell'incendio
    - Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme
    - Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore
    - Capitolo S.9 Operatività antincendio
    - Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  - Sezione V - Regole tecniche verticali
  - Sezione M - Metodi

Capitolo S.5 - Gestione della Sicurezza Antincendio

- S.5.1 Premessa
- S.5.2 Livelli di prestazione
- S.5.3 Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione
- S.5.4 Soluzioni progettuali
  - S.5.4.1 Soluzioni conformi
  - S.5.4.2 Soluzioni alternative
- S.5.5 Misure di prevenzione degli incendi
- S.5.6 Progettazione della gestione della sicurezza
- S.5.7 Gestione della sicurezza nell'attività in esercizio
  - S.5.7.1 Registro dei controlli
  - S.5.7.2 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio
  - S.5.7.3 Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio
  - S.5.7.4 Preparazione all'emergenza
  - S.5.7.5 Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo
  - S.5.7.6 Centro di gestione delle emergenze
  - S.5.7.7 Unità gestionale GSA
  - S.5.7.8 Revisione periodica
- S.5.8 Gestione della sicurezza in emergenza
- S.5.9 Riferimenti



Il concetto cardine da tener presente è che tutte le misure previste nel "progetto antincendio" richiedono una corretta gestione

I sistemi di protezione attiva, che in teoria potrebbero non entrare mai in funzione nel corso della vita dell'opera, devono essere mantenuti e testati secondo norma.



la GSA è dunque una misura antincendio di carattere organizzativo atta a garantire nel tempo un adeguato livello di sicurezza dell'attività in caso di incendio.

Si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività, dalla sua concezione progettuale fino alla sua dismissione

Una corretta GSA si sviluppa per tutta la durata della vita dell'attività, fino alla sua cessazione, e comprende, tra l'altro:

- programmazione delle **lavorazioni a rischio**;
- **costante controllo** dei vari rischi e delle azioni per ridurli;
- valutazione della **tipologia di occupanti** presenti;
- funzionalità delle misure di sicurezza e **fruibilità delle vie di fuga**;
- **conoscenza, abilità e consapevolezza** del personale;
- **piano di emergenza** e **piano di evacuazione**;
- **gestione dell'emergenza** fino all'arrivo dei soccorsi.



G.1.10 Gestione della sicurezza antincendio (termine)

1. **Gestione della sicurezza antincendio (GSA):** misura finalizzata alla gestione di un'attività in condizioni di sicurezza, sia in **fase di esercizio** che in **fase di emergenza**, attraverso l'adozione di una organizzazione che prevede:


- **Ruoli;**
- **Compiti;**
- **Responsabilità;**
- **Procedure.**



S.5.1 - Premessa

La ***gestione della sicurezza antincendio*** **(GSA)** rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell'attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in **caso di incendio**.

Tutte le misure richiedono

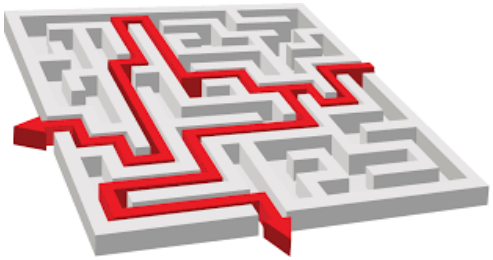

una corretta gestione



esempio:

- pulizia dei luoghi ed ordine *(riduzione sostanziale della probabilità di innesco di incendi e della velocità di crescita dei focolari)*
- riduzione del carico di incendio;
- istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare;

una corretta manutenzione

Ad esempio: Una **corretta manutenzione** garantisce che in caso d'incendio, anche gli impianti più complessi, e pertanto più suscettibili a guasti, funzionino correttamente e garantiscano l'efficacia richiesta.

un corretto addestramento

conoscenza - abilità - consapevolezza

G.1.6 Soggetti

Responsabile dell'attività

soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l'attività;









Progettista

tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell'attività della progettazione, ai fini antincendio, dell'attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari;

Tecnico abilitato

professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.

Soccorritore

componente di squadra di lotta all'incendio, opportunamente protetto ed addestrato a tale fine.




Professionista antincendio

tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Occupante

persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali;

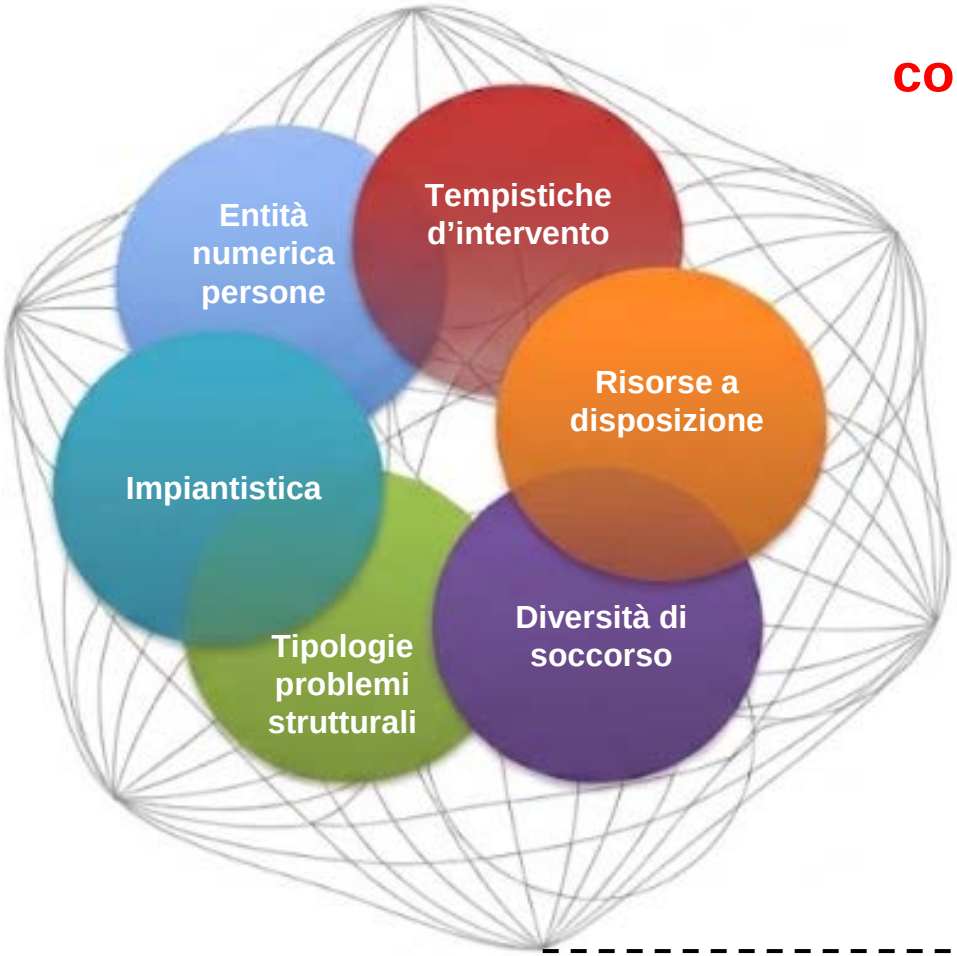

complessità del «sistema emergenza» correlazione dei fattori di rischio

Significativa incidenza sulla dinamica delle fasi di soccorso

Complessità gestionale dell'emergenza



es. struttura sanitaria

Criticità legate ai soccorritori - CONOSCENZA - ABILITA' - CONSAPEVOLEZZA



Personale interno «generico»



Addetti antincendio con varie mansioni
emergenza
evacuazione
pronto soccorso



Squadre antincendio private



Personale soccorritore professionista



Soccorritori occasionali

varie professionalità/personalità

diverso approccio all'emergenza

Inidonea preparazione del singolo soccorritore: condizioni fisiche non ottimali, emotività, impulsività, scarsa conoscenza dei luoghi di lavoro e degli impianti, scarsa conoscenza delle patologie dei degenti, neoassunti, nuova assegnazione al reparto, non adeguatamente formati ed aggiornati;

Rapporto numerico soccorso/soccorritore non adeguato


Insufficiente conoscenza delle specifiche tecniche di soccorso



S.5.2 Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza
II	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto
III	Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all'emergenza con struttura di supporto dedicata

Tabella S.5-1: Livelli di prestazione

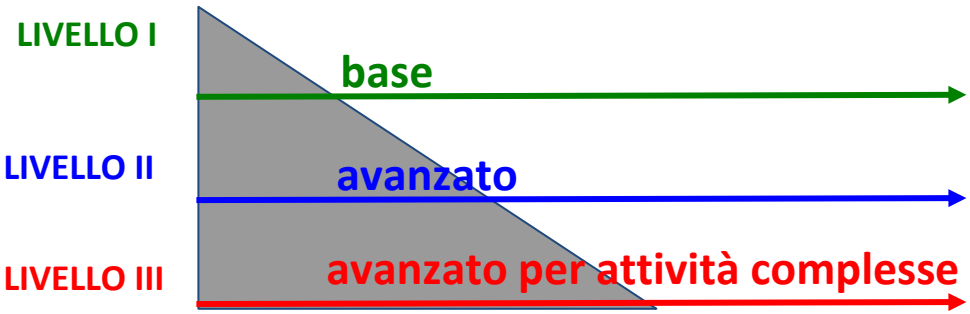



S.5.3. Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Attività ove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m^2; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	Attività ove sia verificato *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; • numero complessivo di posti letto > 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Importante!

Tabella S.5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

RUOLI PRINCIPALI PER LA PROGETTAZIONE DEL G.S.A.

PROGETTISTA

- **Riceve** dal committente le informazioni di input sull'attività;
- **Definisce** le misure antincendio che minimizzando il rischio d'incendio;
- **Definisce** e documenta, sin dal principio, il modello di gestione della sicurezza antincendio

RESPONSABILE DELL' ATTIVITA'

Acquisisce dalla progettazione le indicazioni, le limitazioni e le modalità d'esercizio ammesse per:

- la **gestione della sicurezza** antincendio al fine di limitare la probabilità d'incendio;
- garantire il **corretto funzionamento** dei sistemi di sicurezza e la gestione dell'emergenza



SINERGIA



Soluzioni conformi per il livello di prestazione I



- organizza la GSA in esercizio;
- organizza la GSA in emergenza;
- [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;
- [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature;
- [1] nomina le figure della struttura organizzativa.



Addetti al servizio antincendio attuano la GSA in **esercizio** ed in **emergenza.**

GSA in esercizio → **PIANIFICAZIONE**

1. Registro dei controlli;
2. Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
3. Preparazione all'emergenza;
4. Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo;
5. Revisione periodica;

GSA in emergenza → **ATTIVAZIONE**

1. Gestione della sicurezza in emergenza

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • [1] nomina le figure della struttura organizzativa.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7, limitatamente ai paragrafi ai paragrafi S.5.7.1, S.5.7.3, S.5.7.4, S.5.7.5 e S.5.7.8.
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-3: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

[1] Solo se attività lavorativa

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II



- organizza la GSA in esercizio;
- organizza la GSA in emergenza;
- [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;
- [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature.



[1] **Coordinatore degli addetti** del servizio antincendio - addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che:

- sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste;
- coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la
- messa in sicurezza degli impianti;
- si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;
- segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.



[1] **Addetti** al servizio antincendio attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.

- [1] Solo se attività lavorativa

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

GSA in esercizio

1. Registro dei controlli;
2. Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio;
3. Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
4. Preparazione all'emergenza;
5. Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo;
6. Centro di gestione delle emergenze (possibilità di prevedere……..);
7. Revisione periodica;
8. Gestione della sicurezza in emergenza;

PIANIFICAZIONE

GSA in emergenza

1. Gestione della sicurezza in emergenza

ATTIVAZIONE

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al responsabile dell'attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7, escluse le prescrizioni del paragrafo S.5.7.7, con possibilità di prevedere il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo S.5.7.6.
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-4: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III



- organizza la GSA in esercizio;
- organizza la GSA in emergenza;
- [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza;
- [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature;
- [1] nomina le figure della struttura organizzativa;
- istituisce l'unità gestionale GSA (paragrafo S.5.7.7).





[1] **Coordinatore unità gestionale** coordina le attività della gestione della sicurezza antincendio (GSA)



[1] **Coordinatore degli addetti** del servizio antincendio - addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che:

- sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste;
- programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio;
- coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la
- messa in sicurezza degli impianti;
- si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori;
- segnala al coordinatore dell'unità gestionale GSA eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.



[1] **Addetti** al servizio antincendio attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.

- [1] Solo se attività lavorativa

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

GSA in esercizio

1. Registro dei controlli;
2. Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio;
3. Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio;
4. Preparazione all'emergenza;
5. Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo;
6. Centro di gestione delle emergenze;
7. Unità gestionale GSA;
8. Revisione periodica;
9. Gestione della sicurezza in emergenza;

PIANIFICAZIONE

GSA in emergenza

1. Gestione della sicurezza in emergenza

ATTIVAZIONE

Struttura organizzativa minima	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	• organizza la GSA in esercizio; • organizza la GSA in emergenza; • [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d'emergenza; • [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; • [1] nomina le figure della struttura organizzativa; • istituisce l'*unità gestionale GSA* (paragrafo S.5.7.7).
[1] Coordinatore unità gestionale GSA	Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7.
[1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio	Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell'attività, che: • sovraintende ai servizi relativi all'attuazione delle misure antincendio previste; • programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio; • coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; • si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; • segnala al *coordinatore dell'unità gestionale GSA* eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza.
[1] Addetti al servizio antincendio	Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza.
GSA in esercizio	Come prevista al paragrafo S.5.7
GSA in emergenza	Come prevista al paragrafo S.5.8
[1] Solo se attività lavorativa	

Tabella S.5-5: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni Conformi

Soluzioni progettuali *di immediata applicazione* nei casi specificati che garantiscono il raggiungimento del collegato livello di prestazione e per le quali non è richiesto ulteriore valutazione tecnica.

Regole prescrittive analoghe a quelle previste nel passato, con un limitato contributo progettuale da parte del professionista.

Soluzioni Alternative

Soluzione progettuali alternative alle conformi, per le quali *il progettista è tenuto a dimostrare* il raggiungimento del collegato livello Prestazionale utilizzando uno dei *metodi di progettazione della sicurezza antincendio.*

Si applichi volontariamente all'attività un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL) (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma UNI ISO 45001, ...), nel rispetto dei livelli di prestazione.

Soluzioni in Deroga

Soluzione progettuali per le quali è *richiesta l'attivazione del procedimento di deroga* secondo la normativa vigente. È possibile di ricorrere alla deroga ove non possano essere *efficacemente applicate* né le soluzioni conformi, né quelle alternative.

Progettazione con un livello di complessità necessario per ottemperare ai requisiti minimi di sicurezza previsti per l'attività.

Registro dei controlli

Già previsto dall'art. 71 co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro.

Sul registro, tenuto aggiornato e disponibile per controlli dell'organo di vigilanza, sono annotati:

- **controlli, verifiche**, interventi di **manutenzione** su sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio adottate;
- attività d'**informazione**, **formazione** e **addestramento**;
- **prove** di evacuazione.

Deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per il controllo da parte degli organi di controllo





Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

1. Il **responsabile dell'attività deve** curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

2. Sulla base della **valutazione del rischio** dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:

a. attività di **controllo** per prevenire gli incendi;
b. programmazione dell'attività di **informazione, formazione e addestramento** del personale;
c. specifica **informazione** agli occupanti;
d. pianificazione controlli delle vie di esodo (fruibilità e segnaletica di sicurezza);
e. programmazione **manutenzione** di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti ;
f. **procedure** per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:

i. l'individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi;
ii. le misure di sicurezza da implementare;
iii. l'assegnazione delle responsabilità;
iv. le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all'intervento;

g. la programmazione della **revisione periodica.**



Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura.

Il manuale di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio è predisposto secondo la regolamentazione applicabile o normativa tecnica ed è fornito al responsabile dell'attività.

La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da **personale esperto in materia**, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte





Preparazione all'emergenza

Pianificazione delle azioni da eseguire in caso d'emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

Nelle attività lavorative: **formazione** ed **addestramento periodico** del personale addetto all'attuazione del piano d'emergenza e con prove di evacuazione.

La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell'attività e dell'eventuale sostituzione del personale impiegato.

CONOSCENZA - ABILITA' - CONSAPEVOLEZZA



In **prossimità degli accessi** di ciascun piano dell'attività, devono essere esposte:

a. planimetrie esplicative del sistema d'esodo e dell'ubicazione delle attrezzature antincendio;

b. istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.



Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

La ***preparazione all'emergenza*** può essere limitata all'informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere:

• istruzioni per la **chiamata del soccorso** e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

• istruzioni di **primo intervento** antincendio;

• **istruzioni per l'esodo** degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica;

• **istruzioni** generali per prestare **assistenza agli occupanti** con specifiche necessità;

• **istruzioni** specifiche per prestare assistenza agli **occupanti con specifiche necessità**, in caso di presenza non occasionale;

• **Istruzioni per il ripristino** delle condizioni di sicurezza dopo l'emergenza.





Soluzioni conformi per il livello di prestazione II e III

Tipologie di procedure da pianificare per la preparazione dell'emergenza

di allarme
modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell'ordine di evacuazione;

di attivazione
del centro di gestione delle emergenze, se previsto

di comunicazione
interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell'emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso;



di primo intervento antincendio
devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;

per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie
sensoriali e cognitive o con specifiche necessità;

di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti in funzione della tipologia di impianto e della natura dell'attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti;

il ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell'emergenza
in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ripristino dei processi ordinari dell'attività.

per l'esodo
degli occupanti e le azioni di facilitazione dell'esodo;

Preparazione all'emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale

In questi casi le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di **eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe**.

Pianificazione delle procedure di risposta all'emergenza per le **parti comuni** e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio



Centro di gestione delle emergenze

coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività



Deve essere costituito:
nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino,...);
nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.

fornito almeno di:

- **informazioni** necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...);
- **strumenti di comunicazione** con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;
- **centrali di controllo** degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d'allarme.

deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza







Unità gestionale GSA

provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza

Attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;

Provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al **rilievo delle non conformità** del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell'attività;

Aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.

Il coordinatore dell'unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:
a. prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
b. coordina il centro di gestione delle emergenze.





Revisione periodica

I documenti della GSA **devono essere oggetto di revisione periodica** a cadenza stabilita e, in ogni caso, devono essere aggiornati in occasione di modifiche dell'attività.

per variazioni delle figure addette alle funzioni



per modifiche organizzative

per modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio

Gestione della sicurezza in emergenza

FASE OPERATIVA

deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio

Gestione della sicurezza in emergenza

attività lavorativa


attivazione ed attuazione del piano di emergenza



qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze o della unità gestionale GSA

attività non lavorativa:

- attivazione dei servizi di soccorso pubblico;
- esodo degli occupanti;
- messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

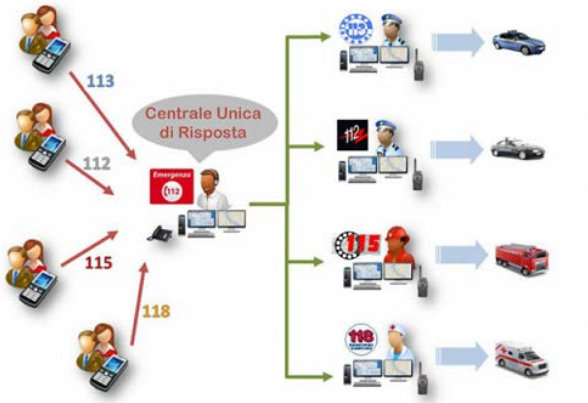

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Se l'incendio avvenisse oggi, quello che abbiamo scritto sulla GSA funzionerebbe davvero?