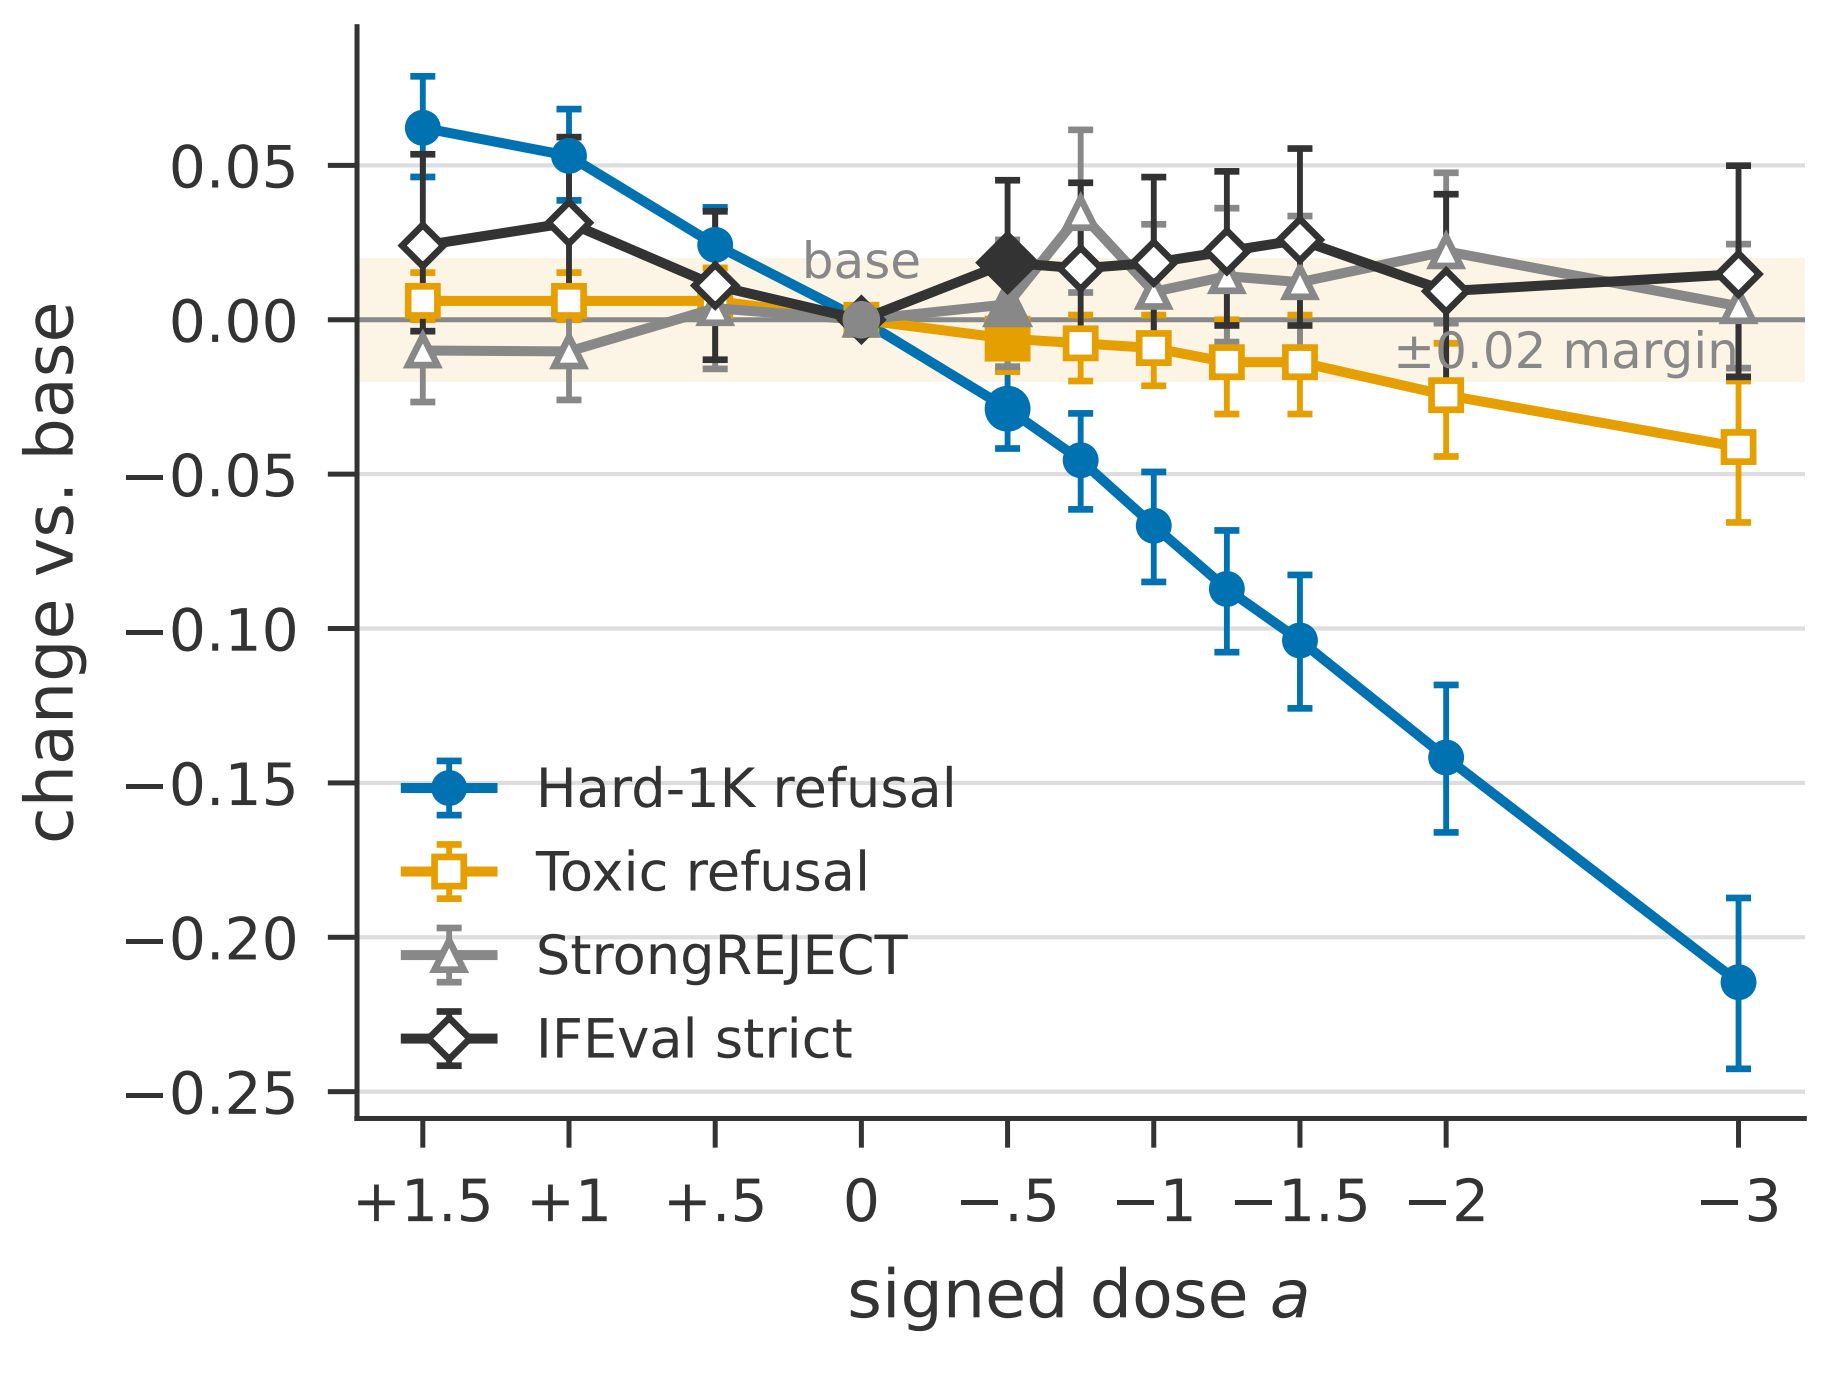
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
change vs. base
base
±0.02 margin
Hard-1K refusal
Toxic refusal
StrongREJECT
IFEval strict
+1.5
+1
+.5
0
−.5
−1
−1.5
−2
−3
signed dose a