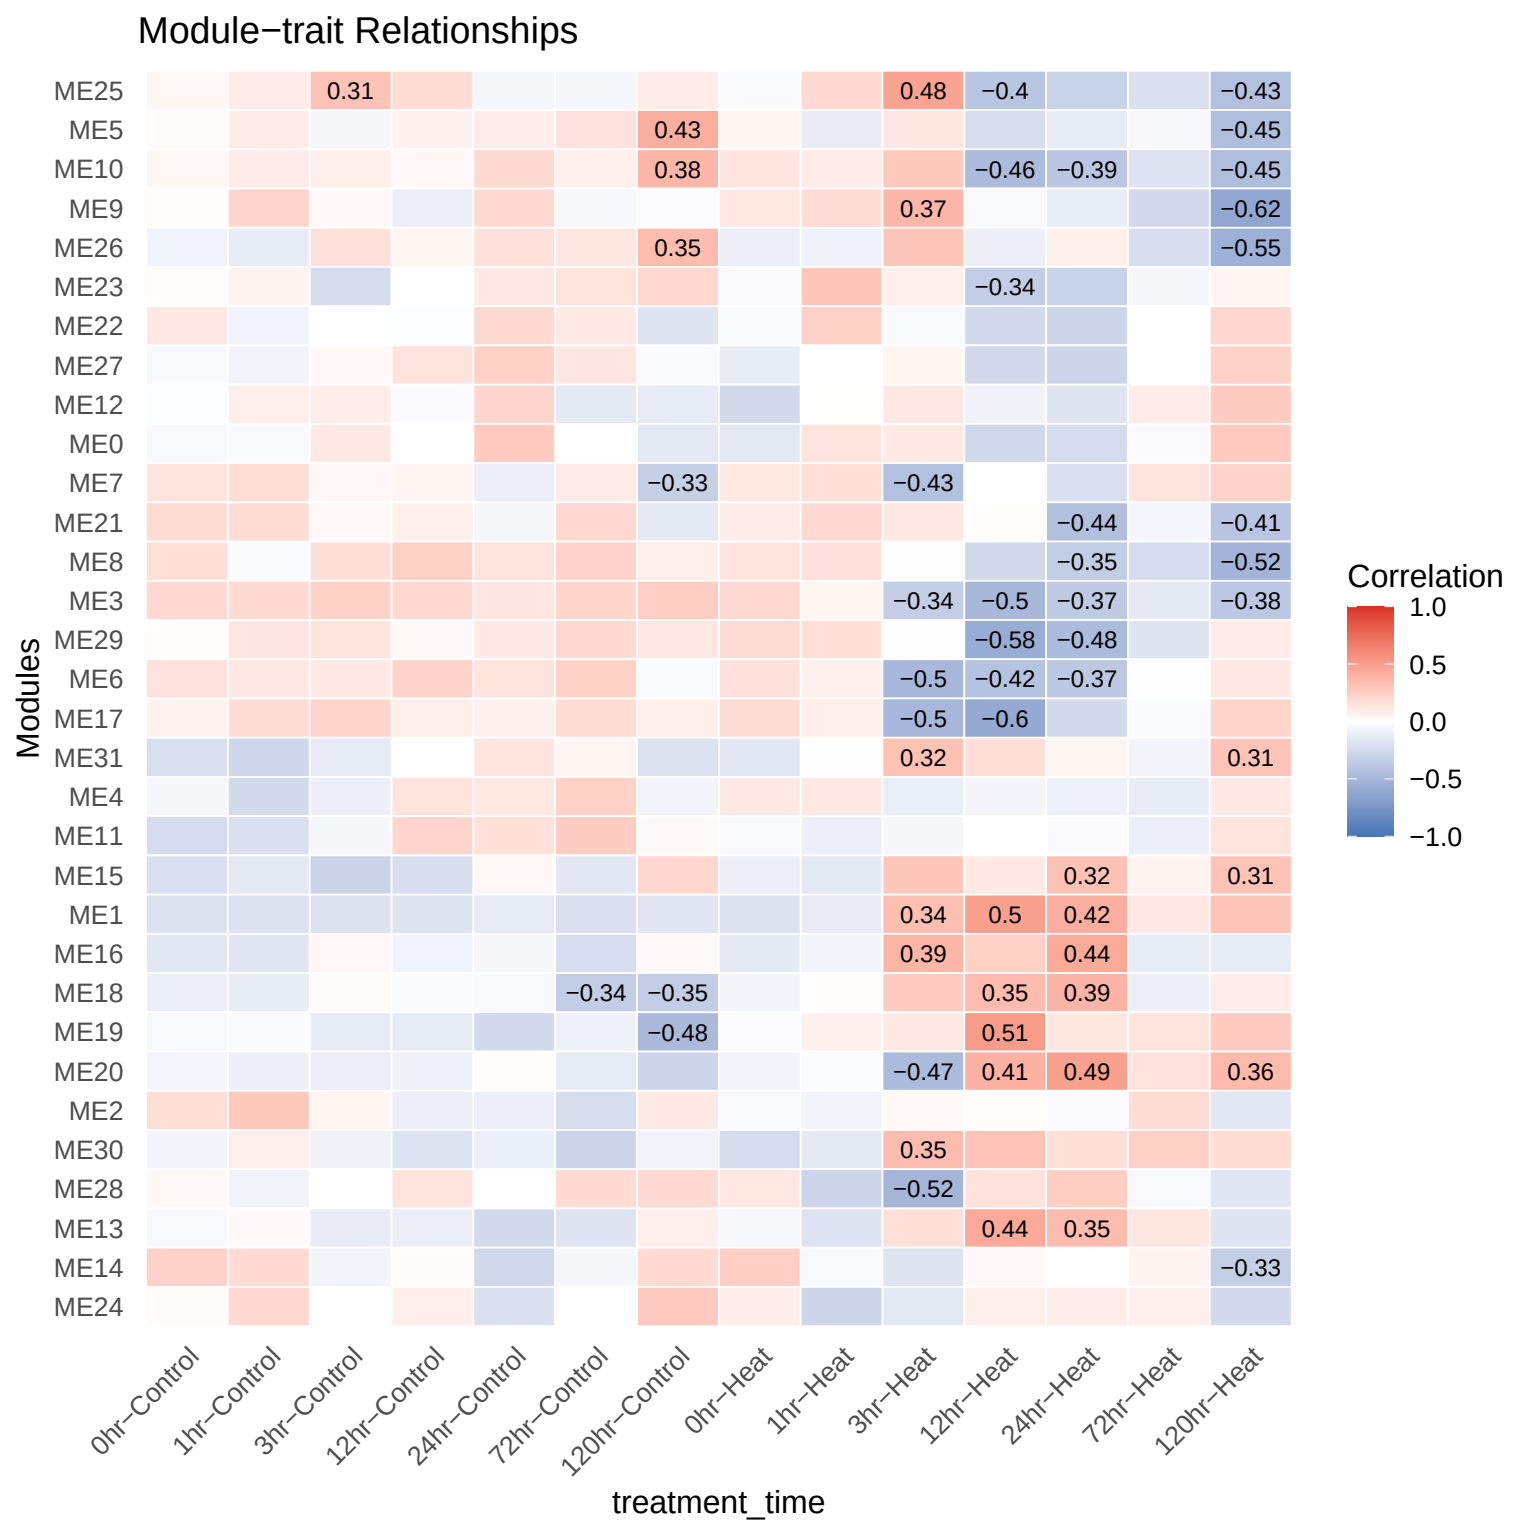
Module−trait Relationships
ME25 0.31 0.48 −0.4 −0.43
ME5 0.43 −0.45
ME10 0.38 −0.46 −0.39 −0.45
ME9 0.37 −0.62
ME26 0.35 −0.55
ME23 −0.34
ME22
ME27
ME12
ME0
ME7 −0.33 −0.43
ME21 −0.44 −0.41
ME8 −0.35 −0.52
ME3 −0.34 −0.5 −0.37 −0.38
ME29 −0.58 −0.48
ME6 −0.5 −0.42 −0.37
ME17 −0.5 −0.6
ME31 0.32 0.31
ME4
ME11
ME15 0.32 0.31
ME1 0.34 0.5 0.42
ME16 0.39 0.44
ME18 −0.34 −0.35 0.35 0.39
ME19 −0.48 0.51
ME20 −0.47 0.41 0.49 0.36
ME2
ME30 0.35
ME28 −0.52
ME13 0.44 0.35
ME14 −0.33
ME24
Modules
0hr−Control
1hr−Control
3hr−Control
12hr−Control
24hr−Control
72hr−Control
120hr−Control
0hr−Heat
1hr−Heat
3hr−Heat
12hr−Heat
24hr−Heat
72hr−Heat
120hr−Heat
treatment_time
Correlation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0