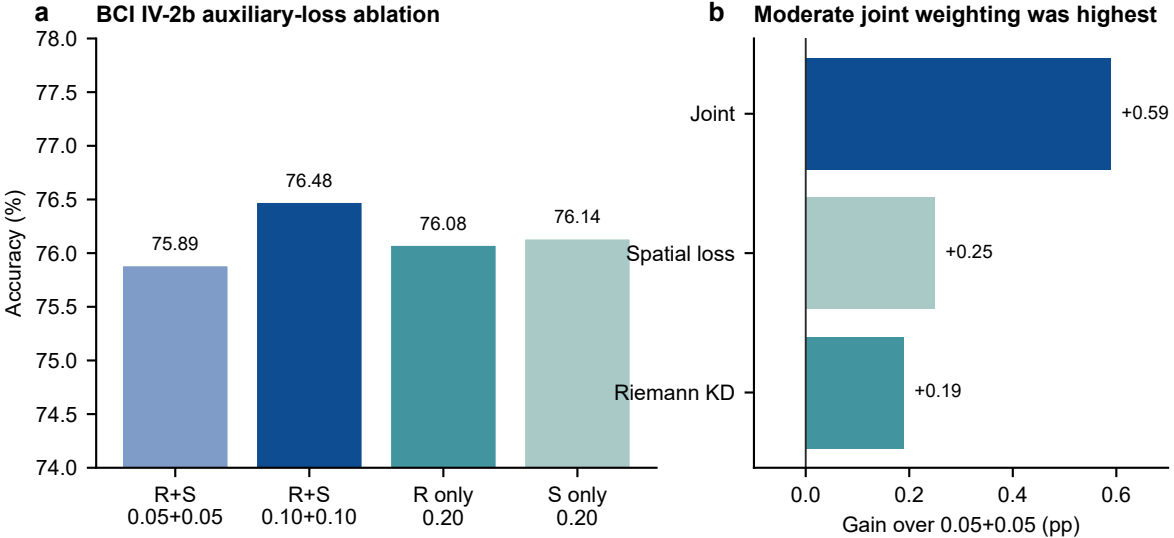
a
BCI IV-2b auxiliary-loss ablation
Accuracy (%)
78.0
77.5
77.0
76.5
76.0
75.5
75.0
74.5
74.0
75.89
76.48
76.08
76.14
R+S
0.05+0.05
R+S
0.10+0.10
R only
0.20
S only
0.20
b
Moderate joint weighting was highest
Joint
Spatial loss
Riemann KD
+0.59
+0.25
+0.19
0.0
0.2
0.4
0.6
Gain over 0.05+0.05 (pp)