

注:① 图上设计内容及材质以预算清单为准,所有尺寸以现场为准。

② 注: 高层钢筋混凝土, 多层双墙 (20公分以上) 视为承重墙。

③ 注：如有承重结构变动均甲方承担其所有相关责任。




上海綻青装饰工程有限公司

浦东新区成山路578号6楼北面

Tel: 021-58957572

Fax: 021-58957613

[Http://www.zhanqing888.com](http://www.zhanqing888.com)

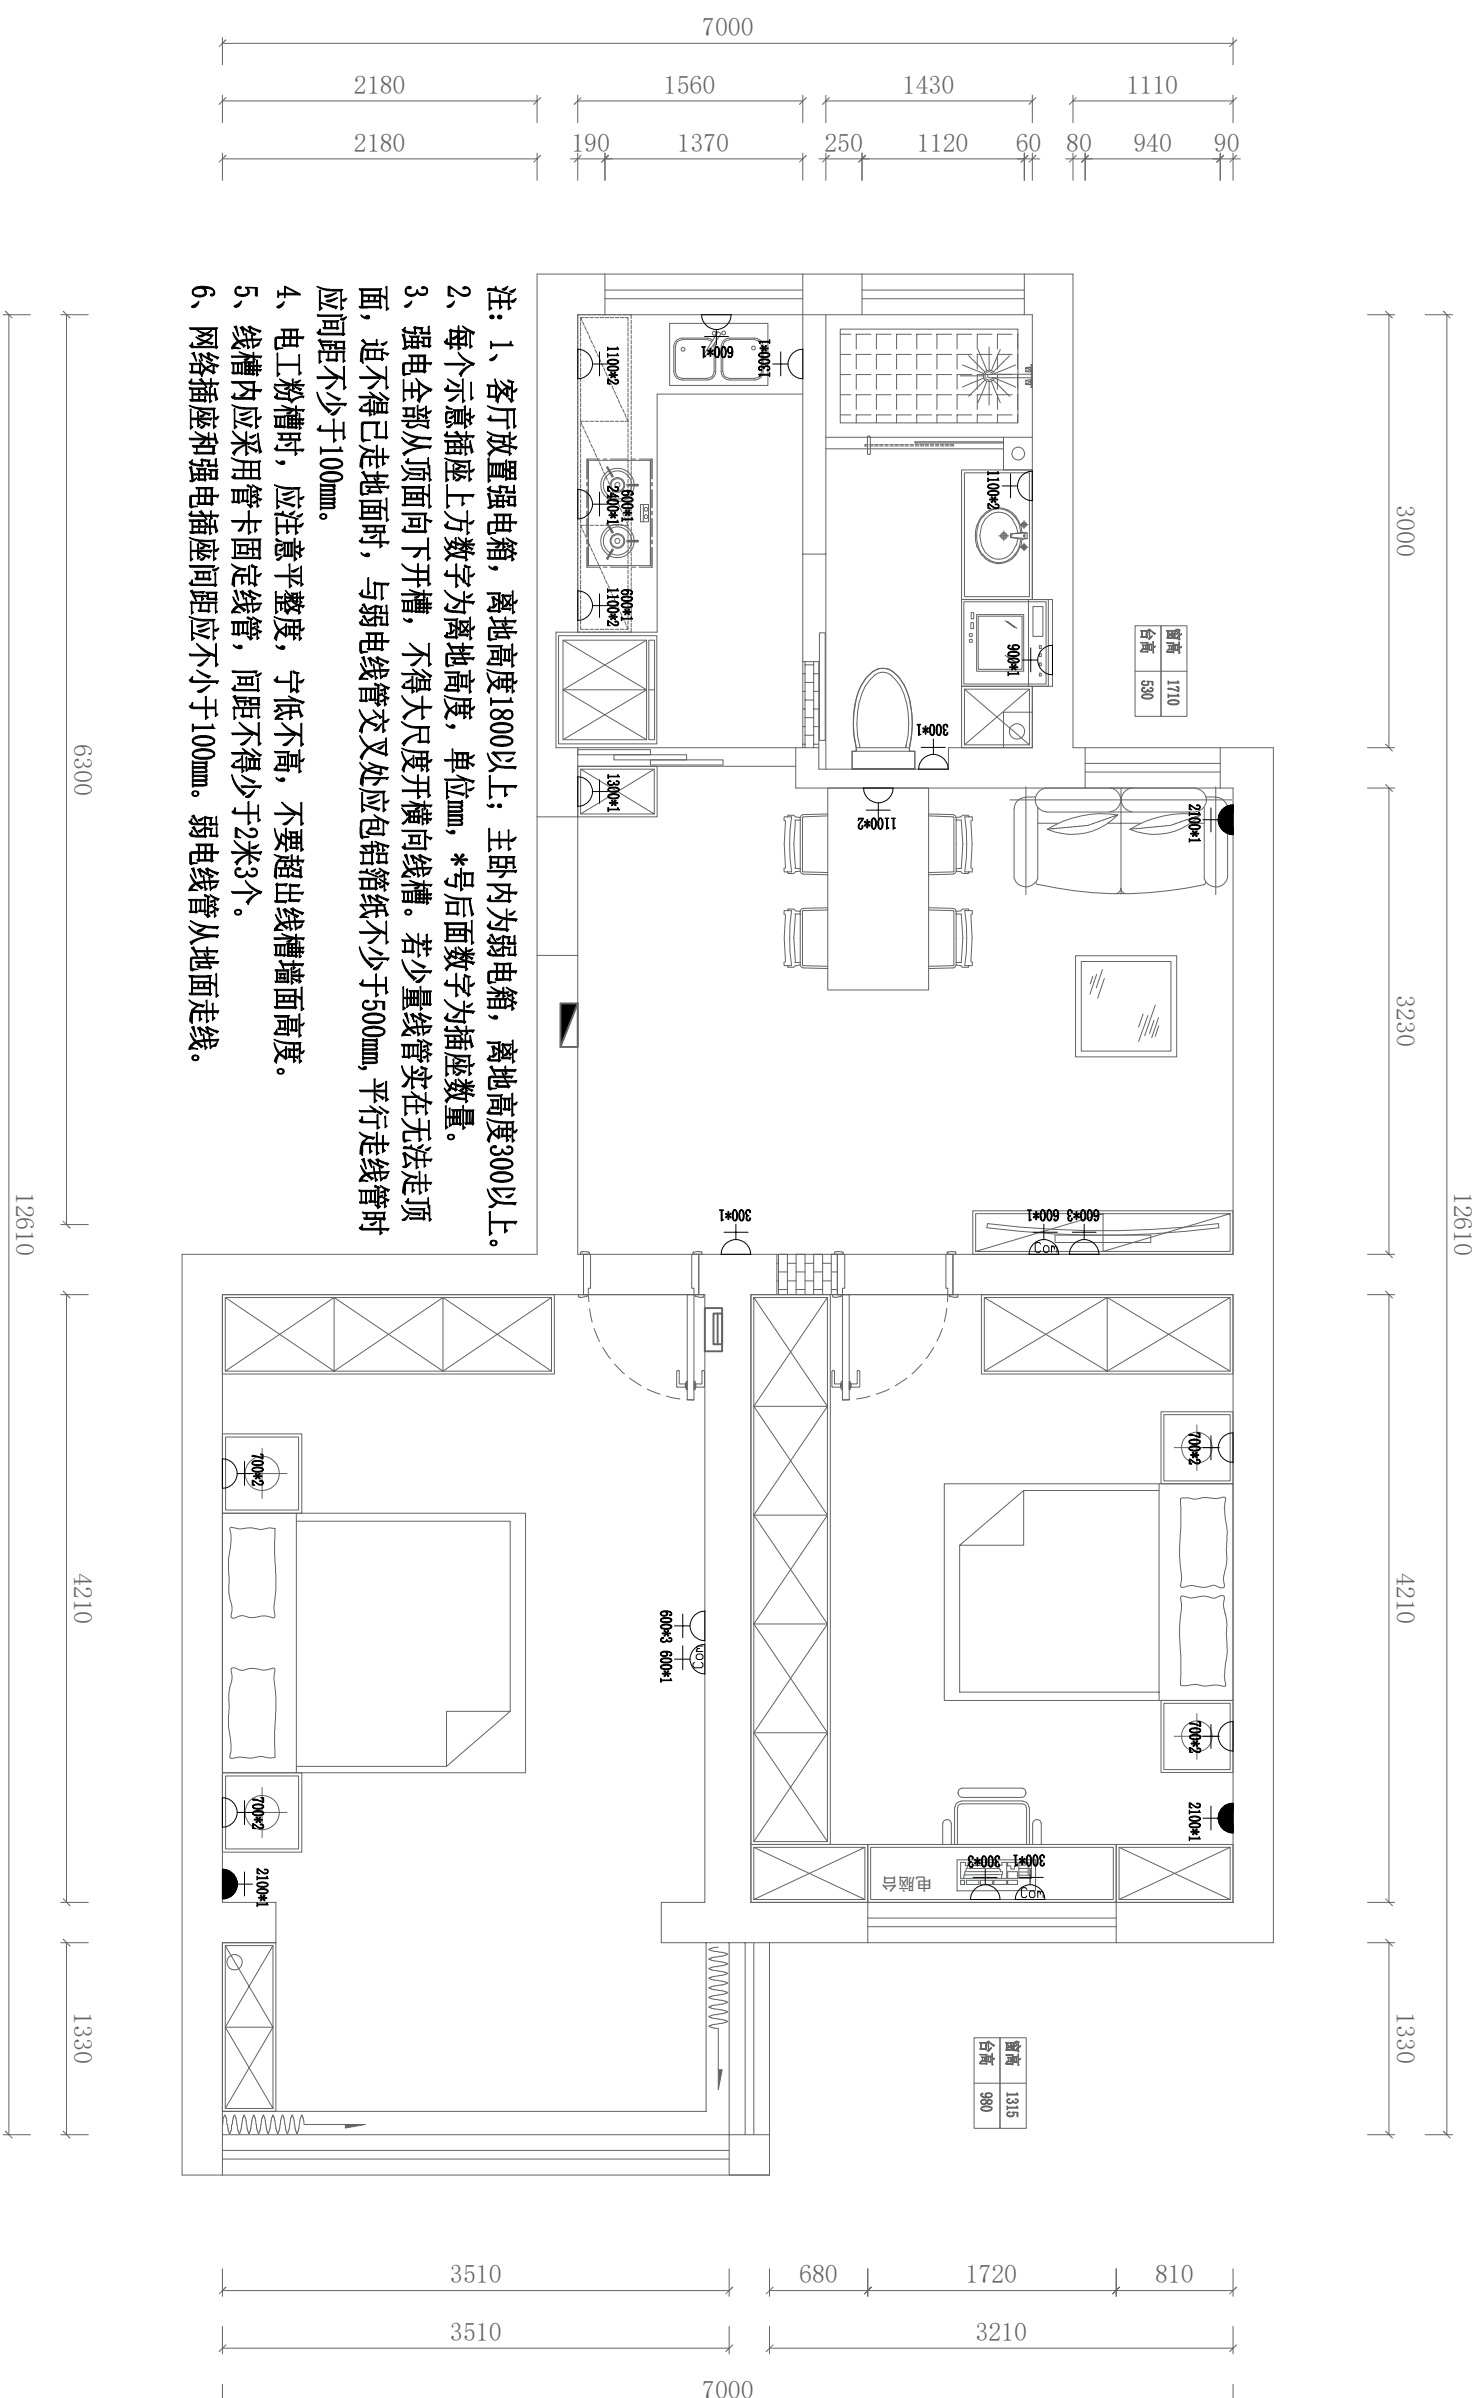

注：1、客厅放置强电箱，离地高度1800以上；主卧内为弱电箱，离地高度300以上

2、每个示意插座上方数字为离地高度，单位mm，*号后面数字为插座数量。

3、强电全部从顶面向下开槽，不得大尺度开横向线槽。若少量线管实在无法走顶面，迫不得已走地面时，与弱电线管交叉处应包铝箔纸不少于500mm，平行走线管时应间距不少于100mm。

4、电工粉槽时，应注意平整度，宁低不高，不要超出线槽墙面高度。

5、线槽内应采用管卡固定线管，间距不得少于2米3个。

6、网络插座和强电插座间距应不小于100mm。弱电线管从地面走线。

居室插座布置图

我同意按此设计文件进行

合同签定 预算报价

变更预算 进行施工

业主签名: _____

日期: _____

设计总负责人

DESIGNED BY /DATE :

设计人/日期

DESIGNED BY /DATE :

绘图人/日期

DRUG / DATE :

校对/日期

丁卯年

Project:

设计号:

Design No.:

●

Drawing Memo:

比例:

Solo:

...

25

THIS DRAWING IS COPYRIGHTED
 施工时须以现场尺寸为准
 CONDIMATIONS SHALL VARY
 FROM FIELDED DIMENSIONS ONLY
 施工单位须现场校核尺寸
 CONDIMATIONS MUST
 CHECK ALL DIMENSIONS ON SITE
 如有不符须立即通知设计