

电力设备行业 2025 年报及 2026 年 1 季报总结

景气延续，重视出海+配网+AIDC 三条主线

核心观点：

- 我们选取 25 家典型电力设备企业作为样本，区分海外+国内市场，主网一次设备、二次设备、配网、电表、数字化五大产品板块进行分析。板块总体呈现“业绩分化、海外提速、订单稳增、产业升级”特征。
- **板块总结：25 年电力设备整体延续高景气，但板块内有所分化。**电力设备板块 25 年收入 2329.73 亿元，同比+11.9%，毛利 608.13 亿元，同比+9.6%，毛利率 26.1%，同比-0.6pct。分市场来看，2025 年国内/海外收入同比分别+9.8%/+35.6%，毛利率分别同比-0.3pct/-4.1pct。分领域来看，主网一次设备/配网设备/二次设备/电表/数字化收入同比分别 +15.6%/+4.8%/+12.9%/+0.4%/+26.3%，毛利率分别同比 +1.2pct/-0.7pct/-0.2pct/-3.9pct/-3.3pct。合同负债方面，受益于电网投资维持较高增速，合同负债稳健增长。
- **分市场来看，国内稳健增长，海外景气提升。**国内在两网加大“十五五”投资支撑下，我们预计 26 年有望迎接开门红。海外缺电趋势已在上市公司海外收入和出口数据两端同时显现，26 年有望继续加速。26Q1、26 年 3 月单月电力设备出口金额分别同比+37.19%、+37.11%。
- **分领域来看，特高压拉动主网一二次设备需求，配网将迎投资拐点。**25 年特高压建设进展偏慢，我们预计相对低基数下 26 年有望重回高增，拉动主网一、二次设备。电表集采量价有望逐步企稳，板块拐点可期。数字化招标节奏逐步加快，26 年有望重回双位数增长。值得特别重视的是，“十四五”我国主网建设取得显著进展，当前政策强调“主配微协同”，我们预计“十五五”配网投资有望持续加快。
- **AIDC：政策和产业共振，新业态、新技术迎机遇。**机柜功率逐步迈进 MW 时代，柜外电源 800V 直流已成主流，当前正处 Sidecar 阶段。政策重视算电协同和绿电直连，尤其推理时代算电协同程度将更为紧密。SST 具备灵活和节能优势，我们认为有望在 AIDC 领域加速落地。
- **投资建议：**海外建议关注：（1）主网：思源电气、华明装备等；（2）配网：金盘科技、伊戈尔、明阳电气等；（3）电表：三星医疗、海兴电力、林洋能源等。网内建议关注：（1）配网：东方电子、科林电气等；（2）主网：平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电等；（3）数字化：国网信通、国能日新、泽宇智能等。AIDC 建议关注：（1）SST：阳光电源、四方股份等；（2）HVDC：麦格米特、中恒电气、科士达等；（3）算电协同：南网科技、涪陵电力等。
- **风险提示：**电网投资不及预期；原材料价格波动风险；海外经营风险；技术创新风险。

行业评级

买入


前次评级

买入

报告日期

2026-05-05

相对市场表现

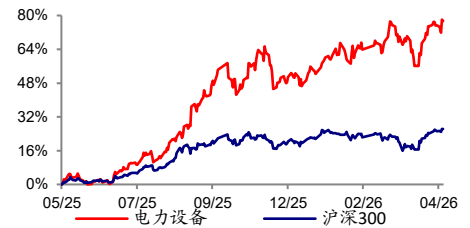

分析师：

陈昕



SAC 执证号：S0260522080008



SFC CE No. BWV823



010-59136699

gfchenxin@gf.com.cn

相关研究：

- 电力设备行业周报:国内外共振，电新产业迎来新一轮景气周期 2026-03-22
- “算电协同”系列：“两会”高度重视，算电协同迎来历史性投资机遇 2026-03-06

联系人：

彭沈楠 15370823900

pengshennan@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E	2026E	2027E
平高电气	600312.SH	CNY	21.96	2026/04/21	买入	24.94	1.00	1.21	21.96	18.15	13.93	11.86	10.90	12.00
许继电气	000400.SZ	CNY	25.19	2026/04/19	买入	33.99	1.36	1.68	18.52	14.99	12.87	10.50	10.40	11.70
四方股份	601126.SH	CNY	56.05	2026/04/06	买入	41.91	1.16	1.38	48.32	40.62	37.30	32.27	18.70	20.60
林洋能源	601222.SH	CNY	6.08	2025/05/06	买入	5.94	0.44	0.49	13.82	12.41	7.12	6.60	5.60	6.10
阳光电源	300274.SZ	CNY	137.41	2026/04/20	买入	164.20	8.21	9.95	16.74	13.81	13.08	10.98	26.80	24.50
中恒电气	002364.SZ	CNY	40.79	2025/09/17	买入	35.00	0.70	1.01	58.27	40.39	42.41	30.13	13.00	15.90
南网科技	688248.SH	CNY	54.91	2026/03/31	买入	62.00	1.03	1.32	53.31	41.60	45.00	36.39	15.20	16.20

数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

备注：表中估值指标按照最新收盘价计算

目录索引

一、板块总结：能源转型和新兴用电延续行业高景气.....	5
（一）业绩：25 年国内景气分化，海外增长提速.....	6
（二）盈利能力：毛利率呈下降趋势，数字化、配网和电表降幅较大.....	10
（三）偿债能力：资产负债率稳健，经营现金流略有承压.....	13
（四）经营效率：周转率表现分化，头部企业强者恒强.....	15
（五）合同负债：国内外电网投资维持较高增速，合同负债稳健增长.....	17
二、分市场来看：国内稳健增长，海外景气提升.....	18
（一）海外：AI 和能源转型驱动海外景气度进一步提升.....	18
（二）国内：两网“十五五”投资较快增长，26 年有望迎开门红.....	19
三、分领域来看：特高压拉动主网设备需求，配网将迎投资拐点.....	20
（一）配网设备：区域联采影响逐步减弱，头部企业份额和盈利有望提升.....	21
（二）主网设备：特高压项目迎开工潮，输变电设备需求继续增长.....	22
（三）电表：集采量价逐步企稳，板块拐点可期.....	25
（四）数字化：招标节奏逐步加快，26 年有望重回双位数增长.....	26
四、AIDC：政策和产业共振，新业态、新技术迎机遇.....	27
（一）海外：柜内电源逐步迈向 MW 时代，柜外 800V 直流已成主流.....	27
（二）国内：政策重视算电协同和绿电直连，AIDC SST 有望加速落地.....	28
五、投资建议.....	29
六、风险提示.....	29

图表索引

图 1: 电力设备 2025 年营业收入及其增速 (百万元)	7
图 2: 电力设备 2026Q1 营业收入及其增速 (百万元)	7
图 3: 电力设备 2025 年净利润及其增速 (百万元)	8
图 4: 电力设备 2026Q1 净利润及其增速 (百万元)	8
图 5: 电力设备 2026Q1 毛利率较 25Q1 的变化	10
图 6: 电力设备 2025 年经营活动现金流量净额 (百万元)	14
图 7: 电力设备 2026Q1 经营活动现金流量净额 (百万元)	14
图 8: 2021-2026Q1 电力设备出口金额 (亿元) 及同比增速	19
图 9: 2024-2026Q1 月度电力设备出口金额、同比增速及累计同比增速	19
图 10: 2021-2026Q1 变压器出口金额 (亿元) 及同比增速	19
图 11: 2021-2026Q1 电表出口金额 (亿元) 及同比增速	19
图 12: 2010-2026Q1 电网基建投资及同比增速	20
图 13: 2022-2026 年逐月累计电网基建投资 (亿元)	20
图 14: 2022-2026 年逐月累计电网基建投资同比增速	20
图 15: 融合柱上断路器 25 年区域联采前 20 名中标统计 (单位: 套, 万元) ...	21
图 16: 融合成套环网箱 25 年区域联采前 20 名中标统计 (单位: 套, 万元) ...	21
图 17: 25 年第二批次融合柱断联采均价已有所回升 (单位: 万元/套)	22
图 18: 25 年第二批次融合环网箱联采均价已有所回升 (单位: 万元/套)	22
图 19: 2023-2026 一批次国网电表招标数量 (万台)	26
图 20: 2023-2026 一批次国网电表中标金额 (亿元)	26
图 21: 英伟达 800V 直流白皮书中展示的数据中心架构演进规划图	28
表 1: 电力设备企业的区域/业务计入不同板块的统计方式	5
表 2: 2025 年电力设备分板块收入、毛利、毛利率情况	6
表 3: 电力设备 2025 年业绩增速对比 (百万元)	8
表 4: 电力设备 2026Q1 业绩增速对比 (百万元)	9
表 5: 电力设备 2025 年及 2026Q1 毛利率对比	10
表 6: 电力设备 2026Q1 ROE 拆解及对比	11
表 7: 电力设备 2025 年 ROE 拆解及对比	12
表 8: 电力设备 2025 年、2026Q1 资产负债率对比	13
表 9: 电力设备 26Q1 及 25 年经营活动现金流量净额 (百万元) 及同比增速 ...	14
表 10: 电力设备 2025 年固定资产/存货/应收账款周转率 (次) 对比	16
表 11: 电力设备 2026Q1 固定资产/存货/应收账款周转率 (次) 对比	16
表 12: 电力设备 2025Q1-2026Q1 合同负债 (百万元) 及同比增速	17
表 13: 国内特高压项目工程进度	22
表 14: 2023-26 年国网总部输变电项目主要电力设备中标情况 (单位: 亿元) 24	
表 15: 2022-2025 年国网总部数字化项目集采中标情况	26

一、板块总结：能源转型和新兴用电延续行业高景气

我们将行业划分为主网一次设备、配网、二次设备、电表、数字化五大板块，按照国内和海外两大区域进行统计，从25家核心电力设备企业2025年报和2026Q1季报的表现观察各大板块的收入、利润、盈利能力、偿债能力、经营效率、合同负债的变化情况。主网一次设备的国内需求包括网内需求和网外需求，但统计上难以区分，故仅区分国内和海外。二次设备和数字化以国内需求为主，出口比例较低，故未考虑海外情况。配网的国内需求包括网内需求和网外需求，网内需求受配网改造节奏影响，网外需求受新能源新增装机增速影响。考虑部分公司（比如平高电气、许继电气、思源电气、三星医疗等）业务范围较为广泛，我们在统计时将公司的区域/业务进行了拆分，将公司的区域/业务计入对应的范围，具体对应关系详见下表。

表 1：电力设备企业的区域/业务计入不同板块的统计方式

	国内	海外		国内	海外
主网一次设备	思源电气-国内	思源电气-海外	二次设备	国电南瑞-整体	-
	平高电气-高压板块	平高电气-国际业务板块		许继电气-智能变配电	-
	许继电气-直流输电	-		四方股份-整体	-
	中国西电-国内	中国西电-海外		国电南自-整体	-
	华明装备-国内	华明装备-海外	电表	海兴电力-国内	海兴电力-海外
	长高电新-整体	-		三星医疗-智能用电减去海外	三星医疗-海外
	保变电气-整体	-		许继电气-智能电表	-
配网	东方电子-智能配用电*50%	-		东方电子-智能配用电*50%	-
	三星医疗-智能配电	-	数字化	炬华科技-国内	炬华科技-海外
	平高电气-中低压及配网板块	-		林洋能源-电能表板块减去海外	林洋能源-海外
	许继电气-智能中压供用电	-		国网信通-整体	-
	江苏华辰-国内	江苏华辰-海外		南网数字-整体	-
	扬电科技-国内	扬电科技-海外		泽宇智能-整体	-
	三变科技-国内	三变科技-海外		威胜信息-网络层业务	
	金盘科技-国内	金盘科技-海外			
	明阳电气-国内	明阳电气-海外			
	伊戈尔-国内	伊戈尔-海外			

数据来源：广发证券发展研究中心

针对25家样本公司，我们总结了2025年报和2026年一季报数据：受益于海内外能源转型，以及AI、新能源汽车等新兴用电需求的持续增长，电力设备板块2025年收入2329.73亿元，同比+11.9%，毛利608.13亿元，同比+9.6%，毛利率26.1%，同比-0.6pct。分市场来看，2025年国内/海外收入同比分别+9.8%/+35.6%，毛利率分别同比-0.3pct/-4.1pct。分领域来看，主网一次设备/配网设备/二次设备/电表/数字化收入同比分别+15.6%/+4.8%/+12.9%/+0.4%/+26.3%，毛利率分别同比+1.2pct/-0.7pct/-0.2pct/-3.9pct/-3.3pct。

（一）业绩：25 年国内景气分化，海外增长提速

国内收入稳健增长，交付结构改善带动主网一次设备毛利率提升。2025年国内收入为2097.37亿元，同比+9.8%，毛利为541.13亿元，同比+8.5%，毛利率为25.8%，同比-0.3pct。分板块来看，2025年主网一次设备收入为532.27亿元，同比+8.6%，毛利率为27.3%，同比+1.6pct。主要是随着高电压等级产品陆续交付，产品结构变化带动毛利率提升。主要系高压变压器、高压开关等产品盈利能力提升带动。

海外收入增长提速，其中海外主网一次设备增速最高。2025年海外收入为232.36亿元，同比+35.6%，增速同比提高10.8pct，毛利为67.00亿元，同比+18.7%，毛利率为28.8%，同比-4.1pct。分板块来看，2025年海外主网一次设备收入为108.91亿元，同比+68.6%，毛利率25.5%，同比-0.5pct；海外配网收入47.84亿元，同比+35.0%，毛利率32.8%，同比-2.9pct。海外收入高增主要由主配网变压器、开关等产品贡献，延续了2024年以来电力设备出口的高景气态势。


表 2：2025 年电力设备分板块收入、毛利、毛利率情况

		营业收入（亿元）			毛利（亿元）			毛利率		
		2024	2025	YOY	2024	2025	YOY	2024	2025	YOY
主网一次设备	国内	489.95	532.27	8.6%	126.00	145.16	15.2%	25.7%	27.3%	1.6cpt
	海外	64.59	108.91	68.6%	16.85	27.82	65.1%	26.1%	25.5%	-0.5pct
配网	国内	324.14	328.99	1.5%	62.79	60.89	-3.0%	19.4%	18.5%	-0.9pct
	海外	35.43	47.84	35.0%	12.68	15.71	23.9%	35.8%	32.8%	-2.9pct
二次设备	国内	781.10	881.73	12.9%	208.07	233.36	12.2%	26.6%	26.5%	-0.2pct
电表	国内	152.17	148.77	-2.2%	57.70	52.81	-8.5%	37.9%	35.5%	-2.4pct
	海外	71.38	75.61	5.9%	26.92	23.46	-12.9%	37.7%	31.0%	-6.7pct
数字化	国内	162.76	205.61	26.3%	44.06	48.91	11.0%	27.1%	23.8%	-3.3pct

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心


电力设备景气度分化，主网维持较高景气，配网和电表板块有所承压。2025年电力设备行业25家样本企业中的17家实现营收同比增长，主要集中在主网一次设备、二次设备及数字化领域，反映新能源消纳驱动的电网扩容和智能化改造需求仍处于较高景气阶段；电表、配网板块分别3家、2家样本企业营收同比下滑，主要因电表和部分配网产品的网内集中采购价格承压。2026Q1行业景气分化态势延续，部分公司受产品交付节奏和结构变化影响，但仍有16家样本企业营收同比增长。从结构上看，二次设备和主网一次设备企业占主导地位，2025/2026Q1二次设备收入占比分别为40.0%/33.9%，2025/2026Q1主网一次设备收入占比分别为27.3%/32.3%。

图 1：电力设备2025年营业收入及其增速（百万元）

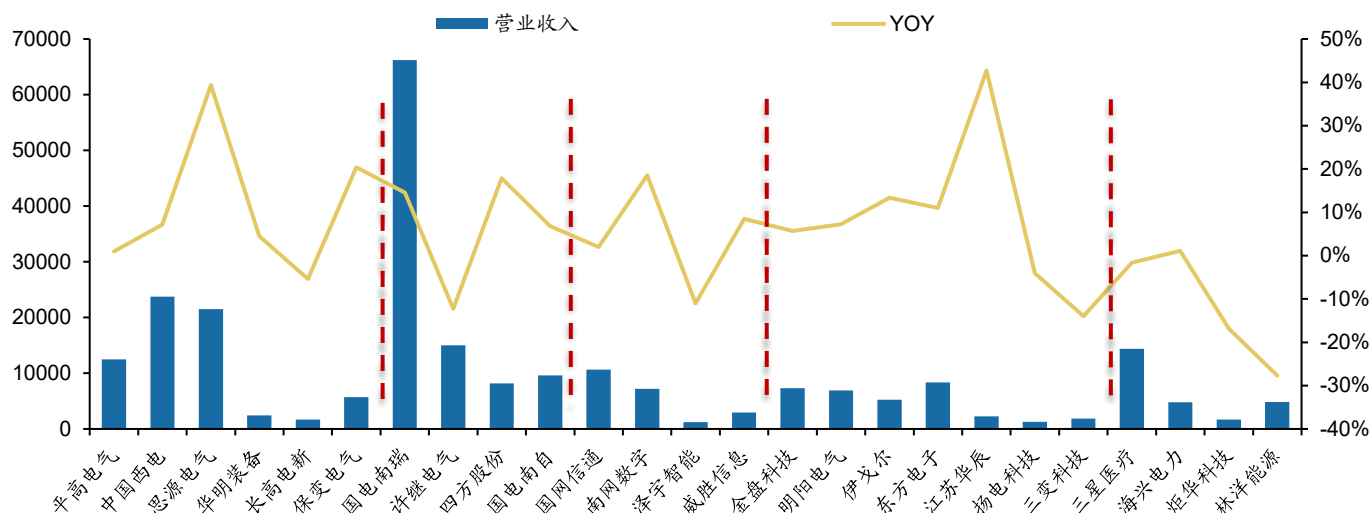

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心


图 2：电力设备2026Q1营业收入及其增速（百万元）

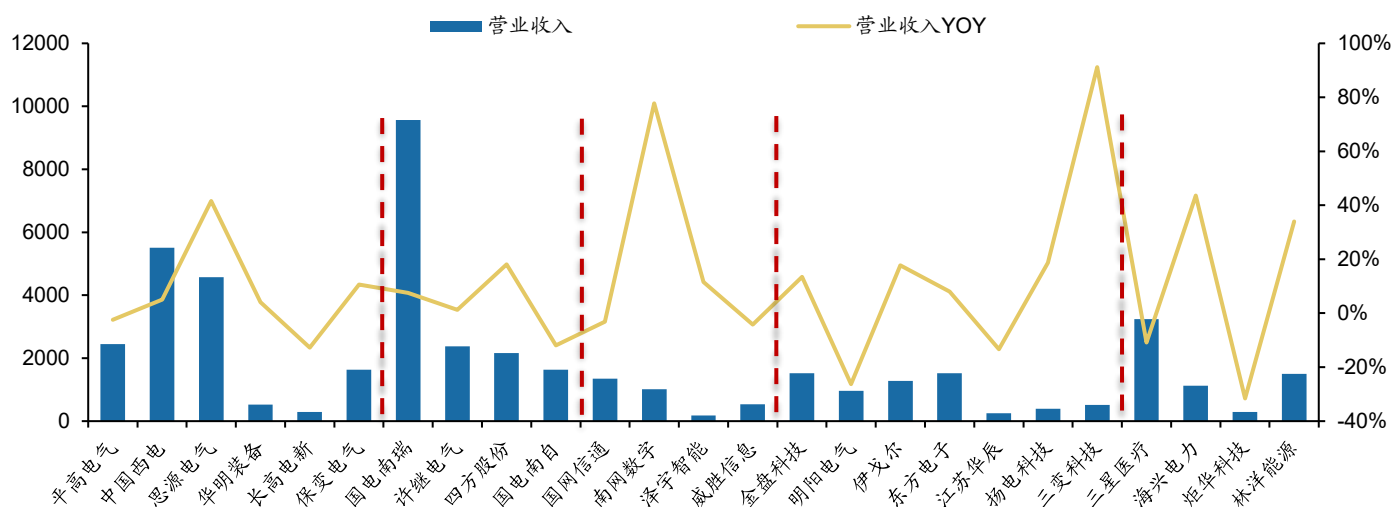

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心


主网一次设备利润占比明显提升，电表利润占比有所下降。从利润占比的变化趋势来看，主网一次设备占比明显提升，电表利润占比有所下降，2025/2026Q1主网一次设备扣非归母净利润占整体利润比例分别为27.1/43.7%，同比+6.5pct/+9.6pct，2025/2026Q1电表扣非归母净利润占整体利润比例分别为10.4%/9.8%，同比-9.3pct/-13.1pct。

图 3：电力设备2025年净利润及其增速（百万元）

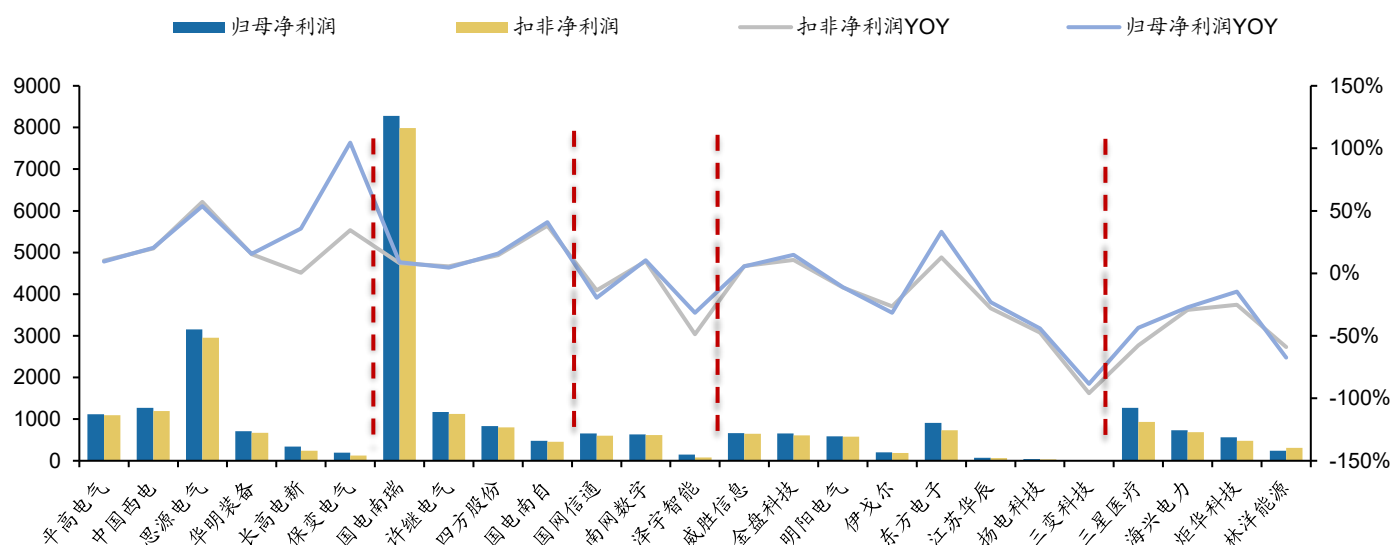

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

图 4：电力设备2026Q1净利润及其增速（百万元）

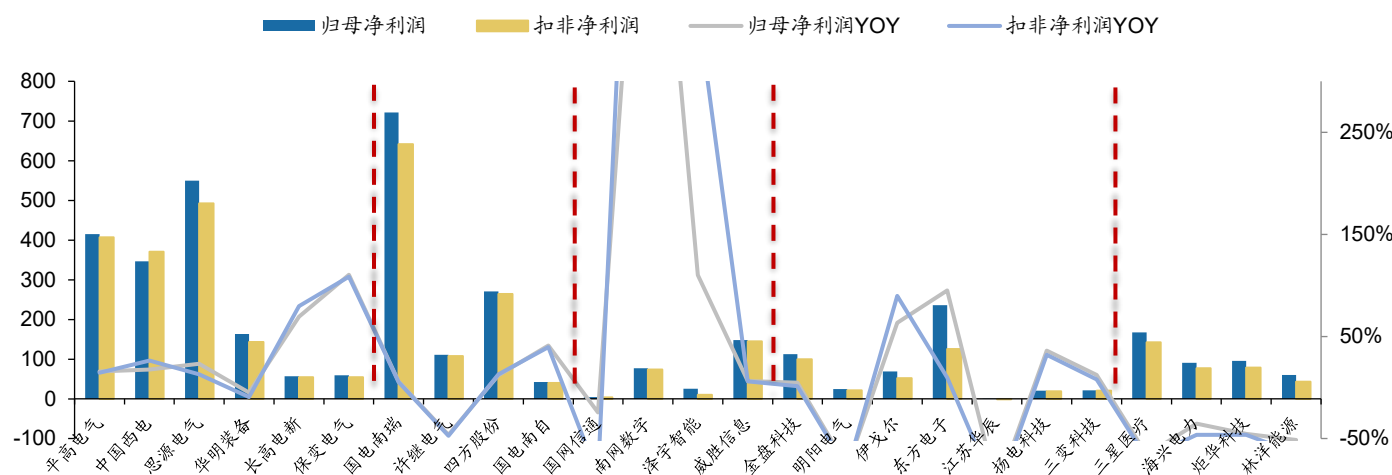

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

表 3：电力设备2025年业绩增速对比（百万元）

行业	公司	营业收入	YOY	归母净利润	YOY	扣非净利润	YOY
主网一次设备	平高电气	12516.93	0.93%	1119.83	9.45%	1092.85	10.10%
主网一次设备	中国西电	23756.42	7.13%	1269.68	20.45%	1194.54	19.87%
主网一次设备	思源电气	21539.03	39.34%	3150.14	53.74%	2951.56	57.13%
主网一次设备	华明装备	2426.79	4.50%	709.74	15.54%	670.65	15.27%
主网一次设备	长高电新	1665.02	-5.41%	342.63	35.91%	243.28	0.44%

主网一次设备	保变电气	5708.19	20.42%	197.02	104.54%	122.64	34.63%
二次设备	国电南瑞	66228.96	14.53%	8278.97	8.79%	7982.96	8.04%
二次设备	许继电气	14991.91	-12.27%	1167.21	4.50%	1121.79	5.64%
二次设备	四方股份	8193.31	17.87%	828.97	15.84%	800.18	14.64%
二次设备	国电南自	9644.38	6.80%	480.10	40.95%	452.69	38.08%
数字化	国网信通	10627.82	1.99%	657.36	-19.47%	599.21	-13.73%
数字化	南网数字	7217.33	18.52%	629.80	10.43%	615.22	9.55%
数字化	泽宇智能	1199.92	-10.99%	149.46	-31.58%	81.50	-48.85%
数字化	威胜信息	2977.61	8.48%	666.27	5.64%	646.40	5.94%
配网	金盘科技	7294.99	5.71%	659.54	14.82%	609.58	10.60%
配网	明阳电气	6909.63	7.22%	588.29	-11.20%	580.45	-11.23%
配网	伊戈尔	5263.73	13.40%	200.24	-31.45%	183.64	-26.32%
配网	东方电子	8377.48	11.04%	911.99	33.35%	730.10	12.69%
配网	江苏华辰	2256.44	42.73%	70.39	-23.16%	62.01	-27.92%
配网	扬电科技	1279.05	-4.07%	39.29	-44.14%	35.29	-47.33%
配网	三变科技	1873.33	-13.96%	13.93	-88.46%	4.79	-95.93%
电表	三星医疗	14360.77	-1.64%	1273.96	-43.62%	930.15	-57.75%
电表	海兴电力	4768.67	1.09%	729.10	-27.24%	685.02	-29.31%
电表	炬华科技	1687.00	-16.85%	566.80	-14.72%	482.47	-25.24%
电表	林洋能源	4875.59	-27.69%	244.25	-67.56%	313.40	-58.90%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

表 4：电力设备2026Q1业绩增速对比（百万元）

行业	公司	营业收入	YOY	归母净利润	YOY	扣非净利润	YOY
主网一次设备	平高电气	2449.95	-2.41%	414.85	15.75%	407.01	14.45%
主网一次设备	中国西电	5511.55	5.09%	346.60	17.54%	370.28	26.33%
主网一次设备	思源电气	4568.66	41.60%	549.95	23.17%	492.52	12.79%
主网一次设备	华明装备	530.27	4.07%	163.03	-4.85%	143.10	-9.51%
主网一次设备	长高电新	295.83	-12.76%	56.62	69.27%	54.56	79.83%
主网一次设备	保变电气	1635.18	10.56%	59.56	110.39%	54.55	108.57%
二次设备	国电南瑞	9564.24	7.52%	721.29	6.04%	641.99	5.39%
二次设备	许继电气	2377.75	1.26%	111.05	-46.50%	107.36	-47.26%
二次设备	四方股份	2158.07	18.05%	270.67	12.08%	263.91	13.00%
二次设备	国电南自	1633.66	-11.89%	42.05	41.10%	39.76	39.59%
数字化	国网信通	1344.31	-3.12%	4.28	-24.46%	3.52	-86.39%
数字化	南网数字	1018.30	77.79%	77.19	654.19%	74.18	949.27%
数字化	泽宇智能	180.87	11.54%	25.47	110.17%	9.96	372.49%
数字化	威胜信息	531.88	-4.24%	148.28	6.40%	144.80	5.90%
配网	金盘科技	1522.78	13.41%	112.43	4.83%	100.01	1.35%
配网	明阳电气	962.42	-26.28%	24.61	-78.08%	21.56	-80.37%
配网	伊戈尔	1275.59	17.71%	68.67	63.53%	52.26	89.82%
配网	东方电子	1518.93	8.05%	235.83	95.06%	125.41	9.66%

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明


配网	江苏华辰	250.53	-13.33%	0.13	-99.37%	-0.86	-104.41%
配网	扬电科技	388.42	18.69%	20.55	36.09%	18.74	32.16%
配网	三变科技	514.30	91.17%	21.07	12.28%	20.77	7.76%
电表	三星医疗	3237.18	-10.84%	167.33	-65.80%	142.06	-69.13%
电表	海兴电力	1126.35	43.58%	90.93	-35.50%	76.73	-46.32%
电表	炬华科技	296.21	-31.59%	95.27	-45.51%	78.38	-46.23%
电表	林洋能源	1506.06	34.01%	60.21	-51.29%	43.12	-64.53%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

（二）盈利能力：毛利率呈下降趋势，数字化、配网和电表降幅较大

毛利率整体呈下降趋势，数字化、配网和电表板块下降幅度较大。受核心产品降价影响，数字化、配网、电表板块盈利能力有所承压。与2024年相比，2025年，25家样本企业中的18家毛利率有不同程度的下降。与2025Q1相比，2026Q1，25家样本企业中的14家毛利率有不同程度的下降。2026Q1，数字化、配网和电表板块毛利率下降幅度较大，国网信通毛利率为13.30%，同比-6.77pct，南网数字毛利率为33.29%，同比-8.40pct，明阳电气毛利率为17.75%，同比-4.04pct，海兴电力毛利率为32.87%，同比-9.56pct，林洋能源毛利率为20.72%，同比-6.85pct。

图 5：电力设备2026Q1毛利率较25Q1的变化

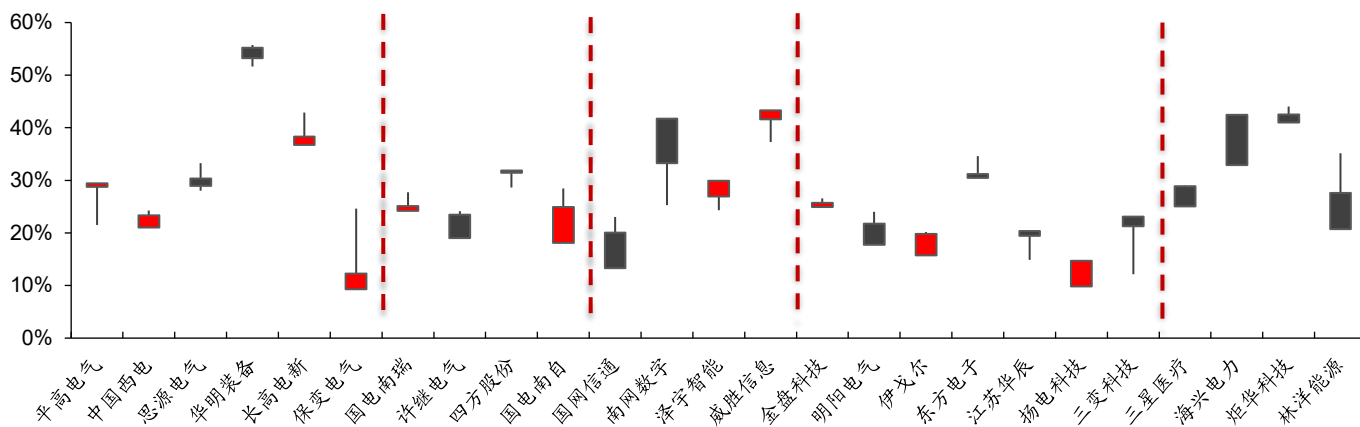

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

注：红线实体表示期间毛利率提升幅度，黑线实体表示下降幅度，影线表示期间最高或最低毛利率水平，时间期间为 2025Q1-2026Q1

表 5：电力设备2025年及2026Q1毛利率对比

行业	公司	25Q1 毛利率	25Q4 毛利率	26Q1 毛利率	26Q1 同比	26Q1 环比	24 毛利率	25 毛利率	25 同比
主网一次设备	平高电气	28.74%	21.49%	29.42%	0.68pct	7.93pct	22.36%	23.92%	1.56pct
主网一次设备	中国西电	21.02%	24.28%	23.35%	2.33pct	-0.93pct	20.75%	22.75%	2.00pct
主网一次设备	思源电气	30.31%	28.00%	28.95%	-1.36pct	0.95pct	31.25%	30.77%	-0.47pct

主网一次设备	华明装备	55.21%	51.67%	53.25%	-1.96pct	1.58pct	48.80%	54.49%	5.69pct
主网一次设备	长高电新	36.71%	37.29%	38.29%	1.58pct	1.00pct	38.95%	38.82%	-0.13pct
主网一次设备	保变电气	9.30%	24.63%	12.24%	2.95pct	-12.39pct	16.19%	15.34%	-0.85pct
二次设备	国电南瑞	24.20%	24.95%	25.10%	0.89pct	0.14pct	26.66%	25.84%	-0.82pct
二次设备	许继电气	23.47%	22.46%	19.01%	-4.46pct	-3.45pct	20.77%	23.36%	2.58pct
二次设备	四方股份	31.84%	28.61%	31.45%	-0.39pct	2.84pct	32.33%	30.22%	-2.11pct
二次设备	国电南自	18.13%	28.28%	24.92%	6.79pct	-3.37pct	23.37%	26.29%	2.92pct
数字化	国网信通	20.08%	14.08%	13.30%	-6.77pct	-0.78pct	20.17%	17.16%	-3.01pct
数字化	南网数字	41.69%	25.30%	33.29%	-8.40pct	7.99pct	30.06%	28.56%	-1.50pct
数字化	泽宇智能	26.94%	24.30%	29.93%	3.00pct	5.63pct	30.49%	25.89%	-4.60pct
数字化	威胜信息	41.61%	40.68%	43.33%	1.73pct	2.65pct	39.74%	40.17%	0.43pct
配网	金盘科技	24.93%	25.30%	25.74%	0.81pct	0.44pct	24.32%	25.85%	1.54pct
配网	明阳电气	21.78%	18.55%	17.75%	-4.04pct	-0.80pct	22.29%	21.14%	-1.15pct
配网	伊戈尔	15.71%	15.94%	19.82%	4.11pct	3.88pct	20.35%	17.78%	-2.57pct
配网	东方电子	31.20%	32.44%	30.45%	-0.75pct	-1.99pct	33.71%	32.24%	-1.46pct
配网	江苏华辰	20.33%	14.87%	19.43%	-0.90pct	4.55pct	21.00%	16.23%	-4.77pct
配网	扬电科技	9.86%	9.90%	14.72%	4.86pct	4.83pct	13.27%	10.50%	-2.76pct
配网	三变科技	23.08%	12.11%	21.27%	-1.82pct	9.15pct	18.31%	15.64%	-2.67pct
电表	三星医疗	28.90%	26.27%	25.02%	-3.88pct	-1.25pct	34.72%	27.96%	-6.76pct
电表	海兴电力	42.44%	34.59%	32.87%	-9.56pct	-1.71pct	43.95%	38.33%	-5.61pct
电表	炬华科技	42.52%	42.36%	40.97%	-1.55pct	-1.39pct	47.55%	43.10%	-4.45pct
电表	林洋能源	27.58%	21.02%	20.72%	-6.85pct	-0.30pct	29.54%	28.51%	-1.03pct

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

与毛利率表现类似，ROE整体呈下降趋势。与2024年相比，2025年，25家样本企业中的19家ROE有不同程度的下降；与2025Q1相比，2026Q1，25家样本企业中的15家ROE有不同程度的下降。

表 6：电力设备2026Q1 ROE拆解及对比

行业	公司	扣非 ROE	同期扣非 ROE	同比变化	销售净利率（扣非）	总资产周转率	ROA	权益乘数
主网一次设备	平高电气	3.55%	3.34%	0.21pct	16.61%	0.11	1.86%	1.91
主网一次设备	中国西电	1.50%	1.32%	0.18pct	6.72%	0.11	0.76%	1.96
主网一次设备	思源电气	3.08%	3.46%	-0.37pct	10.78%	0.15	1.64%	1.89
主网一次设备	华明装备	4.55%	4.86%	-0.31pct	26.99%	0.10	2.80%	1.62
主网一次设备	长高电新	1.98%	1.25%	0.73pct	18.44%	0.07	1.32%	1.50
主网一次设备	保变电气	5.91%	4.25%	1.66pct	3.34%	0.20	0.67%	8.85
二次设备	国电南瑞	1.17%	1.23%	-0.06pct	6.71%	0.10	0.66%	1.77
二次设备	许继电气	0.84%	1.78%	-0.95pct	4.52%	0.09	0.41%	2.03
二次设备	四方股份	5.24%	4.97%	0.28pct	12.23%	0.17	2.06%	2.54
二次设备	国电南自	0.93%	0.85%	0.08pct	2.43%	0.14	0.33%	2.78
数字化	国网信通	0.05%	0.38%	-0.33pct	0.26%	0.10	0.03%	2.08
数字化	南网数字	0.66%	0.18%	0.49pct	7.28%	0.07	0.48%	1.38

数字化	泽宇智能	0.40%	-0.15%	0.55pct	5.51%	0.05	0.27%	1.45
数字化	威胜信息	4.09%	4.20%	-0.11pct	27.22%	0.09	2.51%	1.63
配网	金盘科技	1.89%	2.19%	-0.30pct	6.57%	0.12	0.80%	2.37
配网	明阳电气	0.43%	2.32%	-1.89pct	2.24%	0.10	0.23%	1.85
配网	伊戈尔	1.37%	0.86%	0.52pct	4.10%	0.14	0.56%	2.44
配网	东方电子	2.00%	2.21%	-0.21pct	8.26%	0.11	0.89%	2.24
配网	江苏华辰	-0.08%	1.90%	-1.97pct	-0.35%	0.08	-0.03%	2.84
配网	扬电科技	1.58%	1.22%	0.36pct	4.82%	0.22	1.04%	1.52
配网	三变科技	2.43%	2.90%	-0.47pct	4.04%	0.21	0.83%	2.92
电表	三星医疗	1.21%	3.73%	-2.52pct	4.39%	0.13	0.56%	2.18
电表	海兴电力	1.03%	1.99%	-0.95pct	6.81%	0.11	0.77%	1.34
电表	炬华科技	1.86%	3.61%	-1.75pct	26.46%	0.06	1.57%	1.19
电表	林洋能源	0.28%	0.79%	-0.50pct	2.86%	0.06	0.17%	1.62

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

表 7：电力设备2025年ROE拆解及对比

行业	公司	扣非 ROE	同期扣非 ROE	同比变化	销售净利率（扣非）	总资产周转率	ROA	权益乘数
主网一次设备	平高电气	10.06%	9.69%	0.38pct	8.73%	0.57	4.98%	2.02
主网一次设备	中国西电	4.98%	4.56%	0.41pct	5.03%	0.50	2.51%	1.98
主网一次设备	思源电气	20.95%	16.50%	4.44pct	13.70%	0.81	11.07%	1.89
主网一次设备	华明装备	21.16%	17.86%	3.30pct	27.64%	0.50	13.88%	1.53
主网一次设备	长高电新	9.49%	10.38%	-0.88pct	14.61%	0.46	6.70%	1.42
主网一次设备	保变电气	15.79%	16.46%	-0.67pct	2.15%	0.72	1.55%	10.15
二次设备	国电南瑞	15.11%	15.33%	-0.22pct	12.05%	0.69	8.35%	1.81
二次设备	许继电气	9.09%	9.65%	-0.56pct	7.48%	0.58	4.36%	2.09
二次设备	四方股份	16.90%	15.85%	1.04pct	9.77%	0.69	6.74%	2.51
二次设备	国电南自	11.18%	10.11%	1.07pct	4.69%	0.84	3.92%	2.85
数字化	国网信通	8.91%	10.59%	-1.68pct	5.64%	0.79	4.43%	2.01
数字化	南网数字	6.44%	7.33%	-0.89pct	8.52%	0.52	4.46%	1.44
数字化	泽宇智能	3.33%	6.66%	-3.33pct	6.79%	0.34	2.32%	1.43
数字化	威胜信息	18.76%	19.41%	-0.65pct	21.71%	0.56	12.14%	1.55
配网	金盘科技	12.61%	14.23%	-1.62pct	8.36%	0.66	5.54%	2.28
配网	明阳电气	11.96%	14.72%	-2.76pct	8.40%	0.74	6.18%	1.93
配网	伊戈尔	5.22%	7.92%	-2.69pct	3.49%	0.64	2.23%	2.35
配网	东方电子	12.67%	13.36%	-0.69pct	8.72%	0.63	5.48%	2.31
配网	江苏华辰	5.72%	8.82%	-3.10pct	2.75%	0.80	2.19%	2.61
配网	扬电科技	3.03%	5.88%	-2.86pct	2.76%	0.79	2.18%	1.39
配网	三变科技	0.64%	19.68%	-19.04pct	0.26%	0.81	0.21%	3.09
电表	三星医疗	7.80%	19.07%	-11.28pct	6.48%	0.57	3.70%	2.11
电表	海兴电力	9.44%	14.09%	-4.66pct	14.37%	0.49	7.06%	1.34
电表	炬华科技	11.87%	17.06%	-5.19pct	28.60%	0.35	9.91%	1.20
电表	林洋能源	2.02%	4.90%	-2.87pct	6.43%	0.20	1.26%	1.61

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

（三）偿债能力：资产负债率稳健，经营现金流略有承压

绝大部分企业资产负债率处于正常范围，经营状况良好。截至2026Q1，25家样本企业中的22家资产负债率低于60%，经营状况正常，无明显的债务压力（资产负债率高于60%：保变电气、江苏华辰、三变科技）。


表 8：电力设备2025年、2026Q1资产负债率对比

行业	公司	26Q1 资产负债率	25Q1 资产负债率	同比变化	25 年资产负债率	24 年资产负债率	同比变化
主网一次设备	平高电气	43.70%	48.49%	-4.79pct	46.81%	49.57%	-2.76pct
主网一次设备	中国西电	45.05%	44.96%	0.09pct	46.97%	46.18%	0.79pct
主网一次设备	思源电气	45.85%	44.39%	1.46pct	47.05%	46.09%	0.96pct
主网一次设备	华明装备	37.18%	25.10%	12.08pct	39.09%	28.63%	10.46pct
主网一次设备	长高电新	38.10%	31.50%	6.60pct	27.47%	31.55%	-4.07pct
主网一次设备	保变电气	87.48%	89.74%	-2.26pct	88.46%	90.63%	-2.18pct
二次设备	国电南瑞	40.20%	40.32%	-0.13pct	42.73%	43.11%	-0.38pct
二次设备	许继电气	47.59%	49.17%	-1.57pct	49.03%	50.99%	-1.96pct
二次设备	四方股份	59.82%	57.62%	2.21pct	61.46%	58.54%	2.92pct
二次设备	国电南自	58.67%	60.47%	-1.79pct	60.83%	60.88%	-0.05pct
数字化	国网信通	49.52%	44.47%	5.05pct	52.99%	47.35%	5.64pct
数字化	南网数字	26.32%			28.56%	33.61%	-5.04pct
数字化	泽宇智能	30.72%	35.95%	-5.22pct	32.02%	28.81%	3.21pct
数字化	威胜信息	39.55%	37.31%	2.24pct	37.79%	32.39%	5.40pct
配网	金盘科技	57.82%	54.51%	3.30pct	57.86%	53.76%	4.10pct
配网	明阳电气	45.42%	46.35%	-0.93pct	46.66%	49.97%	-3.31pct
配网	伊戈尔	59.55%	54.44%	5.11pct	57.94%	56.38%	1.56pct
配网	东方电子	52.81%	53.67%	-0.86pct	54.27%	55.61%	-1.33pct
配网	江苏华辰	64.07%	56.17%	7.90pct	65.06%	56.45%	8.61pct
配网	扬电科技	42.03%	29.02%	13.00pct	23.66%	31.33%	-7.66pct
配网	三变科技	65.51%	66.42%	-0.91pct	66.05%	69.51%	-3.46pct
电表	三星医疗	52.91%	47.79%	5.12pct	54.33%	49.85%	4.48pct
电表	海兴电力	24.90%	23.69%	1.21pct	25.54%	24.68%	0.85pct
电表	炬华科技	15.81%	14.36%	1.45pct	15.30%	17.03%	-1.73pct
电表	林洋能源	36.68%	36.22%	0.46pct	39.18%	36.25%	2.93pct

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心


经营活动现金流量净额表现承压。2025年，25家样本企业中的15家经营活动现金流量净额同比下滑，2026Q1，25家样本企业中的17家经营活动现金流量净额同比下滑，行业整体经营活动现金流量净额表现承压。

图 6：电力设备2025年经营活动现金流量净额（百万元）

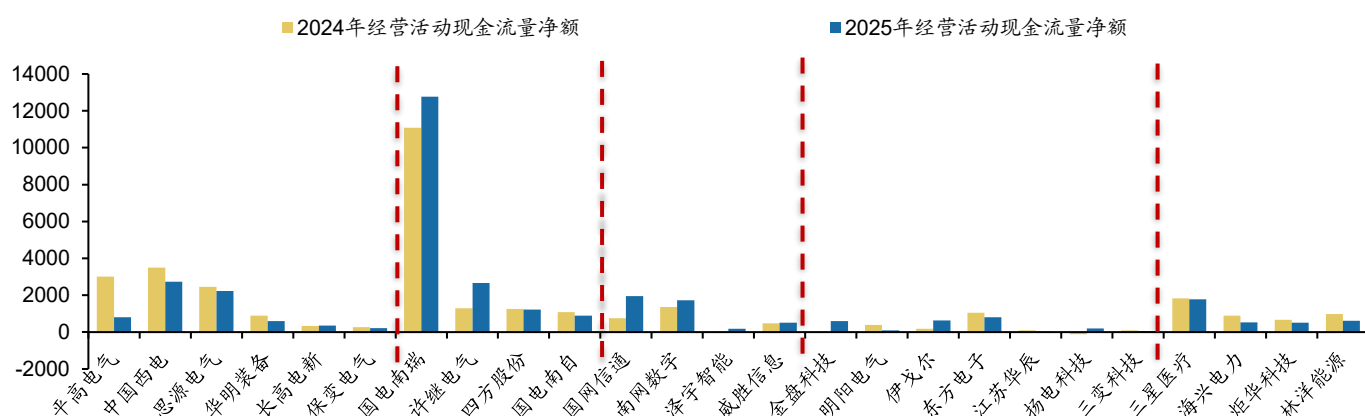

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

图 7：电力设备2026Q1经营活动现金流量净额（百万元）

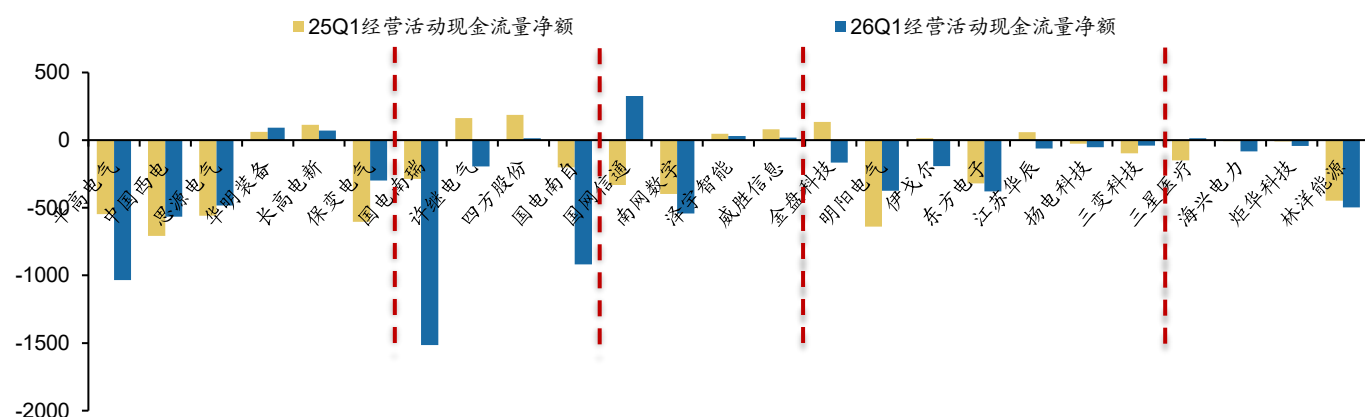

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

表 9：电力设备26Q1及25年经营活动现金流量净额（百万元）及同比增速

行业	公司	26Q1 经营活动现金流量净额	25Q1 经营活动现金流量净额	26Q1 同比增速	26Q1 经营活动现金流量净额	25Q4 经营活动现金流量净额	26Q1 环比增速	25 年经营活动现金流量净额	24 年经营活动现金流量净额	25 年同比增速
主网一次	平高电气	-1034.77	-547.68	-88.94%	-1034.77	680.17	-252.13%	810.66	3008.16	-73.05%
主网一次	中国西电	-565.51	-707.94	20.12%	-565.51	2185.02	-125.88%	2740.19	3498.80	-21.68%
主网一次	思源电气	-482.50	-558.76	13.65%	-482.50	1802.73	-126.77%	2234.28	2462.47	-9.27%
主网一次	华明装备	92.37	61.46	50.30%	92.37	243.88	-62.13%	604.03	889.36	-32.08%

主网一次	长高电新	70.82	113.03	-37.35%	70.82	81.12	-12.70%	358.53	340.97	5.15%
主网一次	保变电气	-298.91	-603.97	50.51%	-298.91	685.90	-143.58%	215.73	263.28	-18.06%
二次设备	国电南瑞	-1514.28	-286.62	-428.32%	-1514.28	8054.59	-118.80%	12768.70	11085.89	15.18%
二次设备	许继电气	-193.51	162.86	-218.82%	-193.51	755.51	-125.61%	2670.38	1298.91	105.59%
二次设备	四方股份	14.12	186.52	-92.43%	14.12	796.86	-98.23%	1224.66	1254.18	-2.35%
二次设备	国电南自	-919.64	-201.33	-356.77%	-919.64	1415.06	-164.99%	897.03	1076.47	-16.67%
数字化	国网信通	325.50	-331.51	198.19%	325.50	600.95	-45.84%	1947.87	757.87	157.02%
数字化	南网数字	-541.85	-396.96	-36.50%	-541.85	1864.14	-129.07%	1732.10	1364.45	26.94%
数字化	泽宇智能	30.97	46.88	-33.94%	30.97	251.59	-87.69%	188.96	38.56	390.08%
数字化	威胜信息	17.74	79.86	-77.79%	17.74	115.50	-84.64%	516.04	473.83	8.91%
配网	金盘科技	-166.95	134.90	-223.76%	-166.95	422.92	-139.47%	600.97	-36.98	1725.07%
配网	明阳电气	-375.26	-640.11	41.38%	-375.26	522.55	-171.81%	95.83	385.50	-75.14%
配网	伊戈尔	-191.25	13.70	-1495.60%	-191.25	407.14	-146.97%	640.52	179.40	257.04%
配网	东方电子	-379.32	-318.90	-18.95%	-379.32	1163.01	-132.62%	808.25	1040.08	-22.29%
配网	江苏华辰	-61.92	59.12	-204.75%	-61.92	66.27	-193.43%	28.28	92.43	-69.40%
配网	扬电科技	-53.10	-26.07	-103.63%	-53.10	87.80	-160.47%	189.35	-116.05	263.17%
配网	三变科技	-41.05	-97.53	57.91%	-41.05	157.90	-125.99%	57.62	91.60	-37.10%
电表	三星医疗	14.35	-148.43	109.66%	14.35	1313.41	-98.91%	1771.42	1836.18	-3.53%
电表	海兴电力	-83.12	-8.50	-877.68%	-83.12	404.77	-120.53%	528.31	885.54	-40.34%
电表	炬华科技	-43.10	-9.39	-358.89%	-43.10	261.98	-116.45%	507.09	667.18	-23.99%
电表	林洋能源	-496.26	-446.76	-11.08%	-496.26	926.76	-153.55%	618.88	973.20	-36.41%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

（四）经营效率：周转率表现分化，头部企业强者恒强

2025年和2026Q1，电力设备板块的固定资产周转率、存货周转率和应收账款周转率均有所承压，一定程度反映板块产能利用率下降、交付节奏和回款进度放缓。

固定资产周转率：2025年，16家固定资产周转率同比下降，2026Q1，25家样本企业中14家固定资产周转率同比下降，其中2026Q1江苏华辰（同比-54.29%）、明阳电气（同比-49.16%）同比降幅较大。2025年和2026Q1，思源电气、保变电气、国电南瑞、国网信通、金盘科技、东方电子固定资产周转率同比均提升，或说明随着订单增长，公司排产增加，产能利用率有所提升。

存货周转率：2025年，16家存货周转率同比下降，2026Q1，25家样本企业中17家存货周转率同比下降，其中2026Q1长高电新（同比-33.32%）、泽宇智能（同比-30.83%）降幅较大。2025年和2026Q1，思源电气、华明装备、四方股份、扬电科技、三变科技、海兴电力、林洋能源存货周转率同比均提升，反映交付节奏较快。

应收账款周转率：2025年，15家应收账款周转率同比下降，2026Q1，25家样本企业中10家应收账款周转率同比下降，其中2026Q1江苏华辰（同比-32.70%）、明阳电气（同比-32.05%）降幅较大。2025年和2026Q1，平高电气、中国西电、保变电气、国电南瑞、扬电科技、三变科技应收账款周转率同比提升，回款进度较快。

表 10: 电力设备2025年固定资产/存货/应收账款周转率（次）对比

行业	公司	固定资产周转率	同比变化	存货周转率	同比变化	应收账款周转率	同比变化
主网一次设备	平高电气	5.99	1.79%	5.75	-11.22%	2.00	3.40%
主网一次设备	中国西电	4.91	-15.93%	3.67	-13.69%	2.43	8.34%
主网一次设备	思源电气	8.17	4.33%	3.95	17.68%	3.09	0.91%
主网一次设备	华明装备	2.59	-3.91%	2.87	-9.71%	4.65	-6.60%
主网一次设备	长高电新	3.46	-3.46%	2.49	-15.89%	1.76	-6.53%
主网一次设备	保变电气	6.40	30.10%	2.05	-19.35%	3.08	21.71%
二次设备	国电南瑞	8.01	21.10%	4.03	1.02%	2.13	6.35%
二次设备	许继电气	7.89	-18.62%	3.77	-25.49%	1.89	-11.58%
二次设备	四方股份	16.97	-5.63%	2.66	13.22%	6.21	1.32%
二次设备	国电南自	12.28	10.29%	6.10	0.06%	2.03	-6.41%
数字化	国网信通	13.01	22.73%	17.76	-25.73%	1.79	52.14%
数字化	南网数字	-	-	-	-	-	-
数字化	泽宇智能	5.40	-46.21%	1.65	-31.91%	3.93	-10.01%
数字化	威胜信息	7.93	-21.38%	5.47	7.77%	1.38	-21.60%
配网	金盘科技	4.13	7.08%	2.30	-15.22%	2.89	11.11%
配网	明阳电气	11.02	-15.73%	5.37	11.76%	2.33	-10.07%
配网	伊戈尔	2.56	-37.42%	5.12	-15.73%	2.99	-2.85%
配网	东方电子	8.51	4.75%	1.42	6.03%	4.98	-0.58%
配网	江苏华辰	5.37	-11.10%	3.96	18.96%	2.15	15.79%
配网	扬电科技	6.04	-16.78%	3.50	-7.31%	2.36	-7.55%
配网	三变科技	9.03	-18.97%	2.37	-24.99%	2.43	-13.55%
电表	三星医疗	7.37	-24.71%	2.47	-5.01%	4.72	-14.67%
电表	海兴电力	6.27	-13.71%	2.80	-16.91%	3.60	-8.84%
电表	炬华科技	4.11	-11.50%	2.68	-2.62%	3.48	-24.00%
电表	林洋能源	0.57	-32.58%	1.28	-44.76%	1.27	-16.78%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

表 11: 电力设备2026Q1固定资产/存货/应收账款周转率（次）对比

行业	公司	固定资产周转率	同比变化	存货周转率	同比变化	应收账款周转率	同比变化
主网一次设备	平高电气	1.17	-3.64%	0.87	-12.16%	0.39	2.67%
主网一次设备	中国西电	0.96	-29.18%	0.78	-9.29%	0.56	8.54%
主网一次设备	思源电气	1.57	14.70%	0.71	20.08%	0.57	2.27%
主网一次设备	华明装备	0.46	-22.41%	0.60	7.40%	0.78	-0.28%
主网一次设备	长高电新	0.63	-10.42%	0.37	-33.32%	0.34	-4.31%
主网一次设备	保变电气	1.98	26.61%	0.55	-19.33%	0.82	8.69%
二次设备	国电南瑞	1.17	5.63%	0.48	-9.44%	0.33	6.96%
二次设备	许继电气	1.17	-10.83%	0.52	-18.24%	0.35	23.75%
二次设备	四方股份	3.72	-11.11%	0.63	1.38%	1.51	-0.32%

二次设备	国电南自	2.11	-10.76%	0.92	-21.93%	0.33	-20.22%
数字化	国网信通	1.56	5.46%	1.40	-26.81%	0.24	12.23%
数字化	南网数字	0.61	-	0.32	-	0.61	-
数字化	泽宇智能	0.85	20.95%	0.19	-30.83%	0.74	48.15%
数字化	威胜信息	1.12	-31.80%	0.86	-8.01%	0.21	-31.37%
配网	金盘科技	0.85	9.32%	0.41	-11.58%	0.65	27.46%
配网	明阳电气	1.27	-49.16%	0.73	-15.87%	0.32	-32.05%
配网	伊戈尔	0.49	-38.56%	1.11	-14.27%	0.76	13.36%
配网	东方电子	1.53	6.60%	0.24	-0.70%	0.86	-15.21%
配网	江苏华辰	0.45	-54.29%	0.36	-18.90%	0.23	-32.70%
配网	扬电科技	1.56	-5.02%	0.92	8.33%	0.76	38.30%
配网	三变科技	2.42	83.28%	0.52	44.95%	0.68	83.20%
电表	三星医疗	1.38	-41.51%	0.56	-12.81%	1.13	-4.32%
电表	海兴电力	1.42	32.77%	0.53	7.10%	0.82	33.00%
电表	炬华科技	0.75	-28.68%	0.48	-27.02%	0.59	-28.66%
电表	林洋能源	0.18	32.34%	0.48	63.86%	0.45	71.55%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

（五）合同负债：国内外电网投资维持较高增速，合同负债稳健增长

一般情况下，在取得订单后，电力设备企业会收取一定比例的预付款，计入合同负债。我们认为，资产负债表中的合同负债是判断行业整体和具体公司未来增长持续性的重要指标。

2025年以来合同负债稳健增长，行业景气度仍较高，在手订单充裕。2026Q1，24家样本企业(南网数字25Q1数据缺失故剔除)合同负债合计达337.51亿元，与2025Q1相比同比增长18.2%，与2025Q4相比环比增长3.7%。2026Q1，24家样本企业中，有9家企业合同负债同比增速超过30%，包括主网一次设备的平高电气、保变电气，数字化板块的国网信通、泽宇智能，配网板块的伊戈尔、扬电科技、三变科技，电表板块的炬华科技、林洋能源。

表 12：电力设备2025Q1-2026Q1合同负债（百万元）及同比增速

行业	公司	25Q1 合同负债	25Q2 合同负债	25Q3 合同负债	25Q4 合同负债	26Q1 合同负债	26Q1 YOY
主网一次设备	平高电气	1334.72	1715.44	1868.49	1729.53	1823.64	36.63%
主网一次设备	中国西电	4147.45	5319.34	5066.42	5777.97	5360.81	29.26%
主网一次设备	思源电气	2841.91	2561.76	2896.14	2976.52	3149.71	10.83%
主网一次设备	华明装备	63.97	66.48	69.44	67.68	65.22	1.95%
主网一次设备	长高电新	58.27	54.18	50.61	53.02	55.92	-4.02%
主网一次设备	保变电气	1224.61	1223.15	1190.08	1385.02	1654.57	35.11%
二次设备	国电南瑞	6952.05	7399.16	8225.60	7806.97	8634.66	24.20%
二次设备	许继电气	2167.38	2585.58	2175.63	2241.75	2578.84	18.98%

二次设备	四方股份	1524.21	1292.13	1369.47	1992.96	1728.92	13.43%
二次设备	国电南自	1234.42	1246.01	1322.55	1319.32	1369.14	10.91%
数字化	国网信通	93.98	107.85	147.31	101.86	127.70	35.88%
数字化	南网科技	-	1703.20	1991.58	1624.38	1639.19	-
数字化	泽宇智能	141.65	173.52	369.98	384.64	459.70	224.54%
数字化	威胜信息	37.79	28.73	27.01	27.53	31.13	-17.64%
配网	金盘科技	865.14	896.10	608.72	522.39	636.45	-26.43%
配网	明阳电气	255.26	273.79	200.13	232.58	233.28	-8.61%
配网	伊戈尔	28.52	69.29	79.24	53.04	70.20	146.14%
配网	东方电子	3631.52	3564.19	3651.17	3624.42	3764.50	3.66%
配网	江苏华辰	79.01	63.54	109.20	62.97	80.51	1.91%
配网	扬电科技	1.61	0.21	1.18	4.89	79.80	4844.37%
配网	三变科技	108.13	178.24	145.39	243.93	168.56	55.89%
电表	三星医疗	1379.27	746.84	1168.99	1540.48	1175.35	-14.79%
电表	海兴电力	168.59	150.63	103.77	137.45	127.19	-24.56%
电表	炬华科技	5.99	6.17	5.17	4.97	13.83	130.95%
电表	林洋能源	207.23	168.59	211.86	239.78	361.29	74.34%

数据来源：同花顺，广发证券发展研究中心

二、分市场来看：国内稳健增长，海外景气提升

（一）海外：AI 和能源转型驱动海外景气度进一步提升


海外缺电带来的需求高增已在电力设备出口数据和上市公司海外收入两端同时显现，26年有望继续呈加速态势。

（1）从上市公司端看，25家样本企业2025年海外收入同比+35.6%，增速较上一年再提升10.8pct，毛利同比+18.7%；其中海外主网一次设备表现最为突出，收入同比+68.6%、毛利同比+65.1%，海外配网收入同比+35.0%。

（2）从海外供给端看，我们统计了日立、西门、GEV的电力变压器扩产规划，2026年仅较少的新增产能，因此，海外、尤其是北美的电力设备需求外溢或将持续，国内电力设备公司有望继续受益。


（3）从行业出口端看，根据中国海关数据，2026年1-3月电力设备出口金额达290.88亿元，同比+37.19%，3月单月出口99.37亿元，同比+37.11%，在25年高基数上仍维持高速增长，反映需求高景气度正在延续。以核心出口产品变压器和电表为例，①变压器：26年3月变压器出口金额达45.42亿元，同比+46.73%，受高基数影响单月增速环比有所放缓，但仍维持高位。26年1-3月变压器出口金额达138.09亿元，同比+43.13%，变压器出口增长主要由非洲、欧洲贡献。②电表：26年3月电表出口金额为7.98亿元，同比+5.60%，维持正增长，主要由非洲贡献，26年1-3月电表出口金额达25.55亿元，同比+1.95%，分区域来看，以非欧亚为主。

图 8：2021-2026Q1 电力设备出口金额（亿元）及同比增速

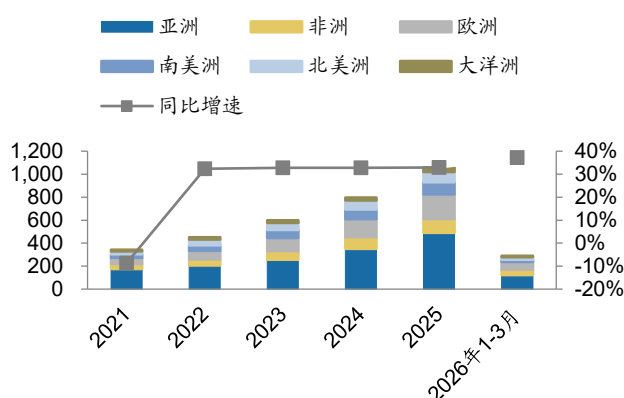


数据来源：中国海关，广发证券发展研究中心

图 10：2021-2026Q1 变压器出口金额（亿元）及同比增速

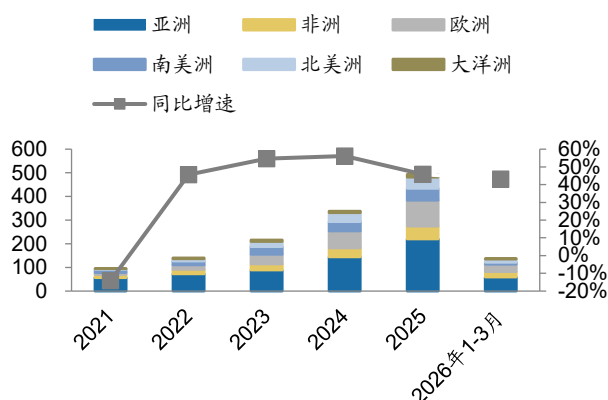


数据来源：中国海关，广发证券发展研究中心

图 9：2024-2026Q1 月度电力设备出口金额、同比增速及累计同比增速

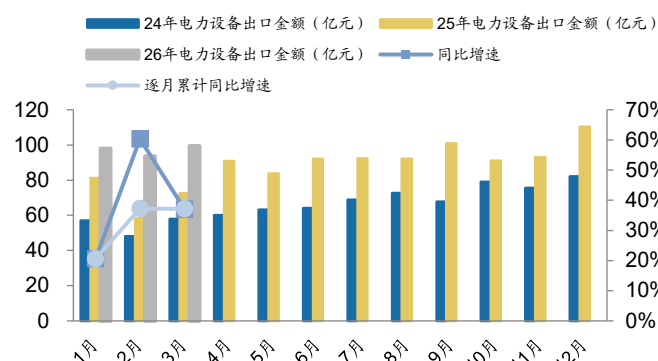

数据来源：中国海关，广发证券发展研究中心

图 11：2021-2026Q1 电表出口金额（亿元）及同比增速

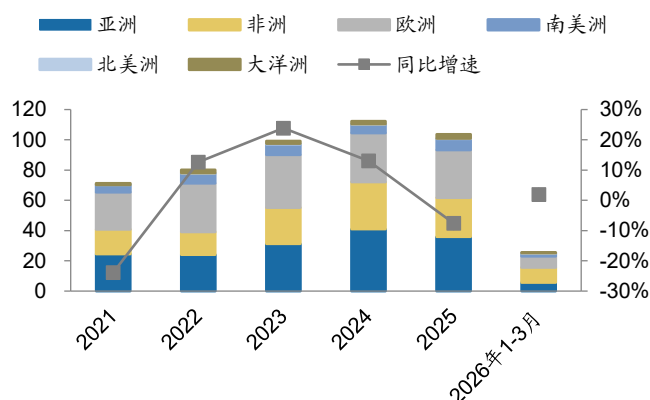


数据来源：中国海关，广发证券发展研究中心

（二）国内：两网“十五五”投资较快增长，26 年有望迎开门红

两网加大“十五五”投资，电网设备迎持续增长。据新华网，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。据国资委，26年南方电网公司固定资产投资安排1800亿元，连续五年创新高，年均增速达9.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域，为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。


26年有望迎开门红。2025年，我国电网基建投资规模达6395亿元，同比+5.11%。2026Q1，电网基建投资规模达1370亿元，同比+43.3%。考虑持续增长的新能源消纳需求，我们预计26全年有望实现较高增速。

图 12：2010-2026Q1电网基建投资及同比增速

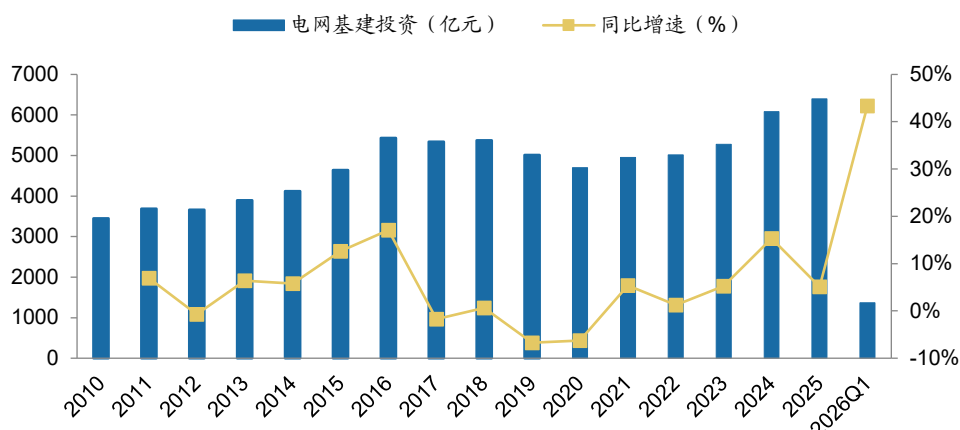


数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

图 13：2022-2026年逐月累计电网基建投资（亿元）

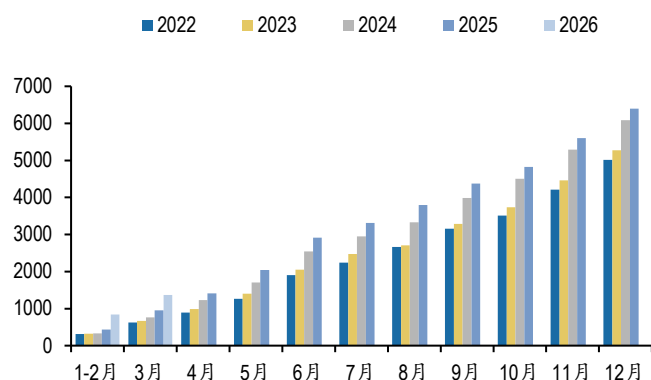

数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

图 14：2022-2026年逐月累计电网基建投资同比增速

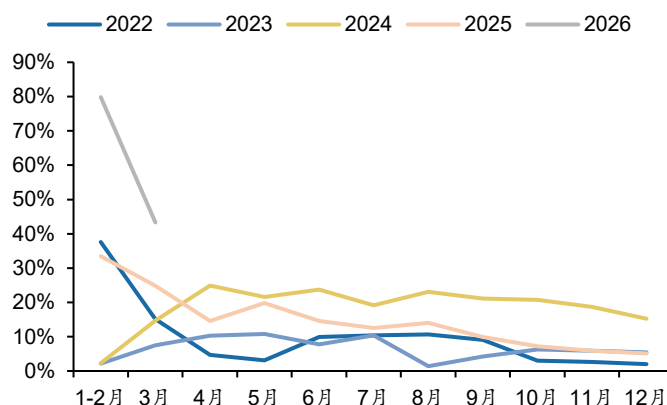

数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

三、分领域来看：特高压拉动主网设备需求，配网将迎投资拐点


我们认为，2026年电网投资增速保持较快增长，配网、特高压为建设重点。我们在新型电力系统系列点评报告《两网加大十五五投资，电网设备迎持续增长》中提出，面向“十五五”，国网聚焦以下方向：“一、聚焦绿色转型，筑牢能源革命根基”，指向风光储充等新能源的配套设备有望快速发展；“二、做强电网平台，构建新型电力系统”，除强调特高压、背靠背工程外，进一步强调配网、微网、数智化发展；“三、强化科技赋能，加快产业创新融合”，预计新技术、国产替代加速。考虑到政策强调“主配微协同”，我们预计2026年配网投资拐点有望到来；2025年特高压建

设进展偏慢，我们预计相对低基数下2026年有望重回高增。我们重点关注国网总部的特高压、输变电、电能表、数字化集采情况，以及配网设备省招情况。

（一）配网设备：区域联采影响逐步减弱，头部企业份额和盈利有望提升


配网产品区域联合集采影响“短空长多”，头部厂商市占率长期有望提升。根据中国线缆网，2025年2月，国家电网有限公司正式发布《2025年区域联合采购工作方案》，区域联合采购覆盖的关键品类包括：10kV电力电缆及附件、低压电力电缆及附件、架空绝缘导线、10kV柱上变压器台成套设备、10kV变压器、一二次融合成套柱上断路器和一二次融合成套环网箱7个品类。我们认为，区域联合采购对配网产品采购具有重要意义，短期或对配网产品价格形成一定压力，长期有利于头部厂商进一步提升市占率。

图 15：融合柱上断路器25年区域联采前20名中标统计（单位：套，万元）

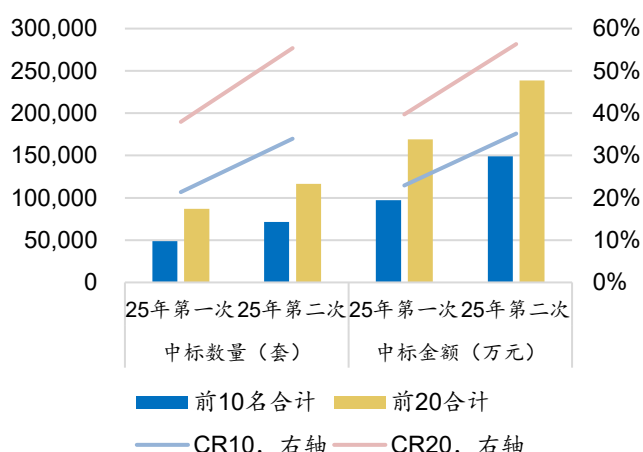

数据来源：国网电子商务平台，广发证券发展研究中心


图 16：融合成套环网箱25年区域联采前20名中标统计（单位：套，万元）

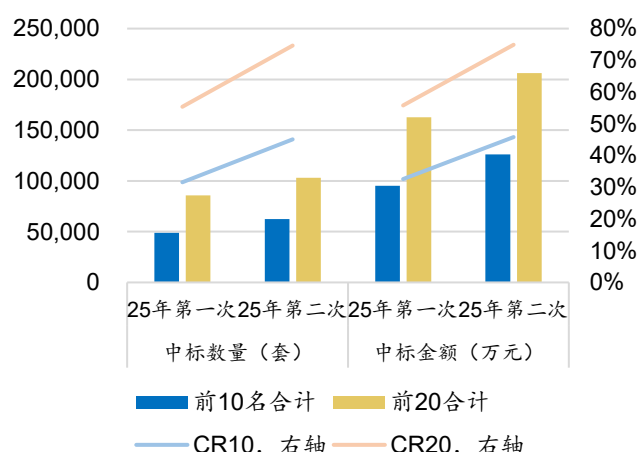

数据来源：国网电子商务平台，广发证券发展研究中心


25H2配网部分产品区域联采中标价格已有所修复。根据国网电子商务平台，一二次融合柱上断路器25年第二批次的合计中标总额42.45亿元，环比基本持平，中标均价约2.01万元/套，环比+8.40%；其中，华东/华北/华中&川渝/西藏&西北/东北分别环比+1.86%/+19.31%/+10.86%/-2.38%/+1.46%。一二次融合环网箱25年第二批次的合计中标总额52.90亿元，环比+21.62%，均价约19.73万元/套，环比+23.71%；其中，华东/华北/华中&川渝/西藏&西北/东北分别环比+60.86%/+18.11%/+20.68%/+17.55%/+23.90%。展望2026年，国网提出“以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展”，我们预计随着反内卷逐步推进，配网设备中标价格和企业毛利率有望修复。

图 17: 25年第二批次融合柱断联采均价已有所回升
(单位: 万元/套)

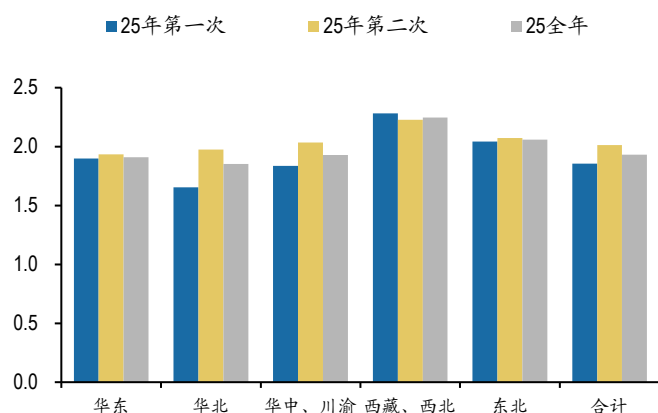

数据来源: 国网电子商务平台, 广发证券发展研究中心

图 18: 25年第二批次融合环网箱联采均价已有所回升
(单位: 万元/套)

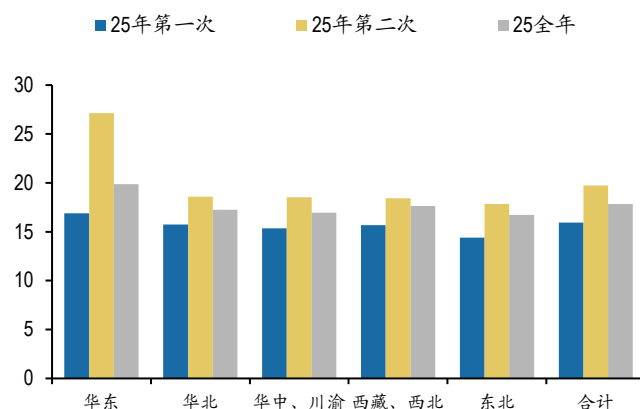

数据来源: 国网电子商务平台, 广发证券发展研究中心

(二) 主网设备: 特高压项目迎开工潮, 输变电设备需求继续增长

2025年以来, 特高压工程进度有所加快。根据国网电子商务平台, 2021-2022年交流项目陆续开工, 2023年合计开工4直1交, 2024年合计开工2直1交, 2025年合计开工2直3交(直流: 蒙西-京津冀、藏东南-粤港澳, 交流: 大同-怀来-天津南、烟威送出、海阳辛安送出)。

展望2026年, 特高压工程进度有望进一步提速。①直流: 我们预计, 2026年开工陕西-河南(常直)、巴丹吉林-四川(受端柔直)、疆电(南疆)送电川渝(柔直)等项目, 核准或开工库布齐-上海(暂接受端柔直)、库布齐-江苏(受端柔直)、腾格里-江西等项目, 柔直换流阀需求保持增长。②交流: 我们预计, 2026年开工川渝主网架加强工程、达拉特-蒙西、攀西-川南-天府南、浙江环网等交流项目, 百万伏产品需求有望保持增长。因此, 我们预计特高压2025年有望开工3-6直+4交(另或有2个背靠背直流项目、2个交流扩建项目)以上, 开工线路数量有望创近3年新高。

上市公司合同负债已有所反映。10家主网一、二次设备样本企业中, 9家26Q1合同负债实现同比增长。其中平高电气、中国西电、保变电气、国电南瑞4家公司合同负债同比增速超过20%。

表 13: 国内特高压项目工程进度

工程项目		技术路线	当前进度
十四五规划	金上-湖北	常直	已投产。25.9.3 投产
	陇东-山东	常直	已投产。25.5.8 投产
	宁夏-湖南	常直	已投产。25.6.29 投产

	哈密-重庆	常直	已投产。25.6.10 投产
	陕北-安徽	常直	在建。计划于 26.3 具备带电条件，26 年 6 月底前完成直流系统调试并实现工程投运
	蒙西-京津冀	受端柔直	在建。25.6.26 核准，25.10.17 招标，25.12.3 开工，预计 27 年 12 月建成投运
	甘肃-浙江	柔直	在建。24.7.13 核准，24.7.29 开工，预计 27 年 6 月投产
	藏东南-粤港澳大湾区	四端柔直	在建。24.12 可研招标，25.6 核准，25.9 开工，25.10 国网招标，预计 29 年全面投运
	陕西-河南	常直	环评。23.5 可研，25.8 环评公示，26 年 3 月底核准批复
交 流	大同-怀来-天津北-天津南		在建。24.9.24 核准，24.12 主设备招标，25.3.18 开工，预计 27 年 6 月投产
	川渝主网架：		
	一期：甘孜-天府南-成都		已投产。22.10 核准开工，24.12.27 投产
	东、天府南-铜梁		
	二期：阿坝-成都东		在建。24.1.4 核准，24.5.7 主设备招标，24.7.17 开工，预计 26 年 12 月投产
	加强工程：川北、涪陵、铜梁 3 个变电站		环评。24.12.13 可研招标，25.1.23 环评信息首次公示，26.1.6 环评再次公示；计划 2026 年开工
直 流	张北-胜利		已投产。23.7 开工，24.10.31 投产
	巴丹吉林-四川	受端柔直	近期有望核准。24.6.14 换流站+线路可研招标；26.1 各项核准支持性文件齐备，我们预计 26H1 核准，甘肃发改委计划 28 年建成投产
	疆电（南疆）送电川渝	柔直	近期有望核准。24.4.14 换流站+线路可研招标；26.2 各项核准支持性文件齐备，我们预计 26H1 核准，新疆发改委计划 28 年建成投产
	库布齐-上海	暂接受端柔直	项目推进速度较快。24.5.17 可研设计主体设计协调招标，25.11 可研中标
	腾格里-江西		项目推进速度较快。24.5.17 可研设计主体设计协调招标，26.4 可研过审
	乌兰布和-京津冀冀鲁		24.5.17 可研设计主体设计协调招标
十四 五 中 期 规 划 调 整 (4 交 10 直)	库布齐-江苏		24.5.17 可研设计主体设计协调招标，26.3 可研中标
	青海海南外送		24.5.17 可研设计主体设计协调招标
	松辽-华北	受端柔直+送端未定	项目推进速度较快。24.5.17 可研设计主体设计协调招标，26.3 可研收口
	内蒙古-华东		24.5.17 可研设计主体设计协调招标
	青海柴达木-广西		24.5.24 国网南网成立合资公司筹备组；青海柴达木格尔木东沙漠基地电源项目 25.2.26 日开工
	烟威（含中核 CX 送出）		在建。24.6.14 变电站+线路可研招标，25 年元旦前后核准，25.6.17 开工；26.3 高乡变电站一次送电成功，计划 26 年 10 月前建成投运
交 流	海阳辛安核电送出		在建。2025.6.17 开工，预计 2026.10 前建成投运
	华北特高压交流主网架向蒙西地区延伸：		
	①达拉特-蒙西		24.2.21 变电站+线路可研招标，24.5.17 可研设计主体设计协调招标；26.2 核准批复，计划 26 年 5 月开工，27 年 12 月建成投运。
	②大同-乌兰察布-包头-巴彦淖尔		24.5.17 可研设计主体设计协调招标
	③大同-达拉特-包头		24.5.17 可研设计主体设计协调招标
	攀西-川南-天府南		在建。24.5.17 可研设计主体设计协调招标；26.3.30 开工，预计 28 年建成投运
十	浙江环网		在建。24.4.14 可研招标，25.12.10 核准获批，26.2 环评，26.4.28 开工，29 年建成投运
	重庆-贵州（渝黔）		在建。25.11 核准批复，25.12.25 开工，计划 27 年 6 月投运

直流	湖南-广东（湘粤）	在建。25.11 核准批复，25.12.27 开工，计划 27 年 6 月投运
	福建-江西（闽赣）	在建。25.11 核准批复，25.12.26 开工，计划 27 年 6 月投运
	安徽-湖北（鄂皖）	在建。25.11 核准批复，26.3 开工，计划 27 年建成投运
	湖南-贵州（湘黔）	在建。25.11 核准批复，25.12.25 开工，计划 27 年 6 月投运
	山东-江苏（鲁苏）	环评。25 年 6 月首次环评公示。
	海南-广东（琼粤）	核准批复。26.2 核准批复，预计 26 年 6 月底前开工建设，27 年底建成投运
	中尼电力联网（中国段）	可研。25.2 可研中标名单公布。
十四五交流特高压改扩建项目	南阳电厂二期送出	核准批复。25.9 核准批复。
	豫南扩建（驻马店）	在建。25.9 核准批复，26.3 开工，计划 27.6 建成投运
	南阳扩建	环评。25.7 核准批复，26.1 环评审批意见公示
	南昌扩建	在建。25.10 开工，计划 26.9 建成投运。
	长沙扩建	在建。计划 26.6 月底建成投运。
	荆门扩建	环评。25.8 核准批复，25.10 项目单位变更为国网总部，25.12 环评公示
	曹州扩建	在建。25.6.17 开工，26 年 1 月开始电气设备安装
	甘孜扩建	可研。25.11 可研中标结果公布
	赣江扩建	可研。25.11 可研中标结果公布
	阿坝扩建	环评。25.11 环评水保结果公布

数据来源：国网电子商务平台，国家电网，国家能源局，CPEM，中国能源报，浙江省经济信息中心，新华网，电力网，中国能建，北极星输配电网，澎湃新闻，国务院国资委，采招网，华北电力设计院，河南经济报，重庆市人民政府，华东电力设计院，中国吉林网，齐鲁晚报，杭州网，南方电网报，南阳市发改委，河南省发改委，河南省环境厅，湖南日报，广发证券发展研究中心

主网输变电设备中标金额同比增长，材料同比下降。根据国网电子商务平台，2026年前两批次输变电项目设备（含设备、协议库存、单一来源及新增批次）中标金额为321.72亿元，同比+8.8%，输变电材料中标金额为138.00亿元，同比-7.2%。可能与国网对输变电设备与线路的定价策略有关。

具体到细分输变电设备：
①变压器：2026年前两批次中标金额110.91亿元，同比+44.4%，核心供应商包括特变电工、中国西电、保变电气、山东电工等，中国西电、保变电气占率大幅提升，可能与低电压等级产品占比提升有关；
②组合电器：2026年前两批次中标金额63.45亿元，同比-25.6%，我们认为可能与2025年前两批次高基数有关，核心供应商包括平高电气、中国西电、思源电气、山东泰开、长高电新等，除山东泰开市占率提升外，其余公司市占率均小幅下降；
③继电保护和变电站计算机监控系统：2025年前两批次中标金额31.38亿元，同比+43.9%，核心供应商为继保六大家，继保六大家市占率约80.5%，同比+2.1pct。

表 14：2023-26 年国网总部输变电项目主要电力设备中标情况（单位：亿元）

	2023		2024		2025		2026 年前两批次	
	中标金额	市占率	中标金额	市占率	中标金额	市占率	中标金额	市占率
变压器								
特变电工	25.63	16.58%	26.59	16.45%	31.39	26.30%	17.71	15.97%


山东电工	21.26	13.75%	24.73	15.30%	19.18	16.06%	11.19	10.09%
中国西电	19.50	12.61%	19.72	12.20%	8.57	7.18%	14.16	12.77%
保变电气	9.55	6.18%	13.35	8.26%	8.17	6.84%	11.60	10.46%
山东泰开	7.04	4.55%	8.22	5.08%	5.66	4.74%	4.86	4.38%
正泰电气	5.48	3.55%	4.25	2.63%	3.45	2.89%	5.84	5.26%
其他	66.10	42.77%	64.81	40.09%	42.96	35.99%	45.55	41.07%
合计	154.55	100.00%	161.67	100.00%	119.38	100.00%	110.91	100.00%
组合电器								
平高电气	40.95	23.55%	38.72	20.32%	61.93	24.32%	13.91	21.92%
中国西电	29.16	16.77%	37.16	19.50%	52.55	20.63%	11.77	18.55%
思源电气	24.72	14.22%	22.11	11.60%	44.03	17.29%	9.71	15.31%
山东泰开	21.67	12.46%	21.46	11.26%	25.08	9.85%	8.15	12.85%
新东北	10.53	6.05%	15.26	8.01%	6.76	2.65%	2.20	3.46%
长高电新	7.52	4.33%	8.26	4.33%	10.18	4.00%	3.09	4.88%
山东电工	7.19	4.13%	8.26	4.34%	10.65	4.18%	2.46	3.88%
其他	32.14	18.49%	39.30	20.63%	43.52	17.09%	12.16	19.16%
合计	173.88	100.00%	190.52	100.00%	254.70	100.00%	63.45	100.00%
继电保护和变电站计算机监控系统								
南瑞继保	14.73	22.53%	13.35	21.46%	15.22	20.19%	6.05	19.27%
国电南瑞	9.85	15.08%	9.85	15.83%	11.36	15.08%	4.72	15.04%
四方股份	9.90	15.16%	9.40	15.11%	11.45	15.19%	4.97	15.83%
国电南京自动化	7.53	11.52%	7.15	11.49%	6.82	9.05%	2.76	8.79%
许继电气	5.37	8.21%	5.33	8.56%	7.04	9.35%	4.15	13.23%
长园集团	8.04	12.30%	5.95	9.56%	8.71	11.56%	2.62	8.36%
思源电气	2.88	4.40%	2.59	4.17%	4.60	6.10%	1.55	4.94%
其他	7.06	10.80%	8.60	13.82%	10.16	13.48%	4.56	14.54%
合计	65.35	100.00%	62.20	100.00%	75.37	100.00%	31.38	100.00%

数据来源：国家电网电子商务平台，广发证券发展研究中心

（三）电表：集采量价逐步企稳，板块拐点可期


26年一批电表招标数量同比略增，价格降幅边际放缓。根据国网电子商务平台，2025年电表招标数量达6647万台(含26年补招专项批次)，同比-25.6%，中标金额为126亿元，同比-38%，反映电表需求量、单价均大幅下滑（25年电表现单价降至189元/台，同比-16.9%），我们认为可能与电表标准切换和国网采购预算有关。2026年一批电表招标数量3228万台，同比+0.9%，环比26年补招批次+90.3%，中标金额约60亿元，同比-7.4%，环比26年补招批次+86.5%，电表现单价约185元/台，环比26年补招批次-2.0%，相比25全年-1.9%。**我们认为**，电表量价正逐步企稳，随着前期低价订单消化，电表板块有望在26H2-27H1迎来拐点。

图 19: 2023-2026一批次国网电表招标数量 (万台)

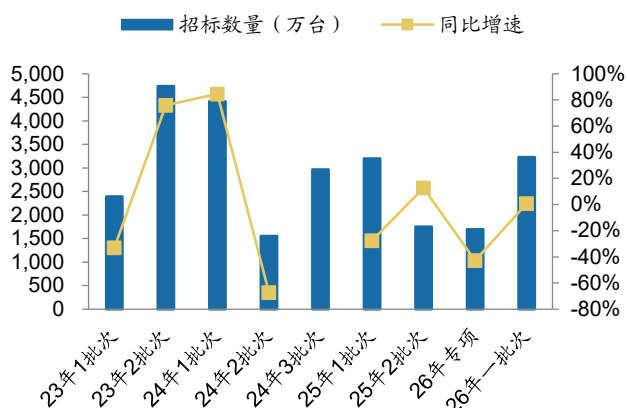

数据来源: 国网电子商务平台, 广发证券发展研究中心

图 20: 2023-2026一批次国网电表中标金额 (亿元)

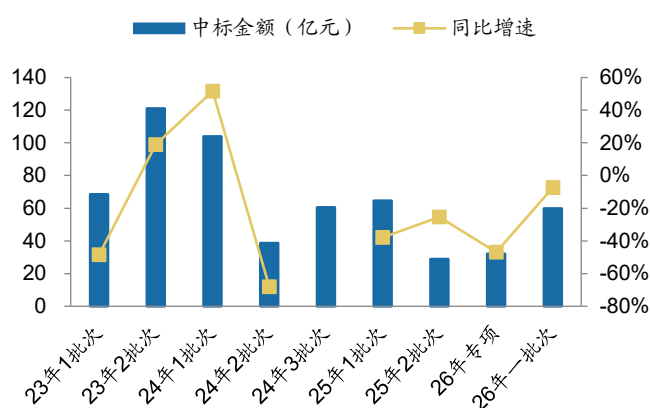

数据来源: 国网电子商务平台, 广发证券发展研究中心

(四) 数字化: 招标节奏逐步加快, 26 年有望重回双位数增长

2025年总部招标节奏有所提速, 26年有望重回双位数增长。根据国网电子商务平台, 2025年国网总部数字化项目集采金额仅约90亿元(各网省也进行数字化招标, 规模大于总部集采), 同比+7.28%, 其中服务类中标金额同比+13.07%, 设备类中标金额同比+3.99%, 2026年国网总部第一批数字化设备类项目中标金额约18亿元, 同比+21.60%。考虑国网提出建设数智化坚强电网以及“十五五”期间强化科技赋能, 我们预计数字化投资2026年有望重回双位数增长。

表 15: 2022-2025 年国网总部数字化项目集采中标情况

中标金额 (亿元)		2022		2023		2024		2025	
核心供应商		服务	设备	服务	设备	服务	设备	服务	设备
国电南瑞		13.21	20.83	16.14	20.21	10.41	27.66	11.43	26.08
信产集团(不含信通)		8.70	6.87	16.57	8.35	9.69	8.16	10.04	9.18
国网信通		10.70	3.39	10.08	5.11	4.65	6.20	6.26	10.21
南瑞集团		4.07	0.17	1.44	1.38	0.73	0.04	0.39	0.41
国电南京自动化		0.00	0.55	0.00	0.20	0.00	0.99	0.00	0.60
北京智芯		0.00	0.44	0.14	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
许继电气		0.00	0.27	0.00	0.11	0.00	1.35	0.00	0.89
其他		8.66	7.92	5.81	7.51	4.76	8.82	5.99	8.01
合计		45.34	40.43	50.16	42.86	30.23	53.24	34.18	55.36
市占率		2022		2023		2024		2025	
核心供应商		服务	设备	服务	设备	服务	设备	服务	设备
国电南瑞		29.12%	51.51%	32.17%	47.15%	34.43%	51.95%	33.43%	47.10%
信产集团(不含信通)		19.19%	16.99%	33.02%	19.48%	32.04%	15.34%	29.37%	16.59%

国网信通	23.60%	8.39%	20.09%	11.91%	15.39%	11.65%	18.30%	18.43%
南瑞集团	8.98%	0.41%	2.87%	3.22%	2.41%	0.08%	1.13%	0.73%
国电南京自动化	0.00%	1.36%	0.00%	0.46%	0.00%	1.86%	0.00%	1.08%
北京智芯	0.00%	1.08%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%
许继电气	0.00%	0.66%	0.00%	0.26%	0.00%	2.54%	0.00%	1.61%
其他	19.11%	19.60%	11.58%	17.53%	15.74%	16.57%	17.53%	14.46%
CR2	52.73%	68.51%	65.19%	66.63%	66.47%	67.29%	62.80%	65.53%

数据来源：国网电子商务平台，广发证券发展研究中心

四、AIDC：政策和产业共振，新业态、新技术迎机遇


（一）海外：柜内电源逐步迈向 MW 时代，柜外 800V 直流已成主流

数据中心能效管理关注度提升，柜内柜外电源升级趋势明朗。根据2026年3月召开的GTC 2026大会，人工智能行业已跨越“生成式AI”阶段，进入“推理拐点”与“智能体时代”。黄仁勋预计英伟达新一代AI加速芯片架构Blackwell与下一代Rubin产品，到27年底将创造至少1万亿美元收入。本届大会以AI工业化与规模化应用为核心主题，数据中心能效升级是焦点之一。

柜内电源：机架功率跃升，逐步迈向兆瓦级时代。①芯片级：从26下半年量产的1.8kW的Vera Rubin，到27年销售的预计功率2.3kW的Vera Rubin Ultra，再到预计28年推出的下一代Feynman平台，单颗芯片功率或进一步提升至4kW+。②机架级：传统Oberon架构单柜搭载72颗GPU，下一代机架Kyber在计算托盘中垂直集成了144颗GPU，提升密度并降低延迟。Kyber设计将率先与Vera Rubin Ultra一同推出，预计单柜功率提升至350kW左右。③POD级（计算集群）：Vera Rubin Ultra NVL576将8个独立的MGX NVL机架（每个机架配有72个Rubin Ultra GPU）组合，构建一个576个GPU的SuperPod超节点。Kyber机架则通过类似光互连的技术实现机架到机架的纵向扩展，将打造兆瓦级规模的多对多NVL1152超级计算机。

柜外电源：800V高压直流供电已成主流，当前处于Sidecar阶段。800V直流供电是兆瓦级功率机架的必然选择。据CDCC现场调研，800V高压直流产业正处于Sidecar阶段；同时，产业生态逐步完善，台达、维谛、光宝、麦格米特、富士康、比亚迪旗下公司等均有产品布局。据英伟达《800VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure》白皮书，Sidecar方案通过将功率转换移到柜外，提高了机架的功率密度；随着800V直流配电设备和数据中心运营方案的日益成熟和普及，Sidecar方案最终可以被更高功率密度的整流器或固态变压器所取代。

图 21：英伟达800V直流白皮书中展示的数据中心架构演进规划图

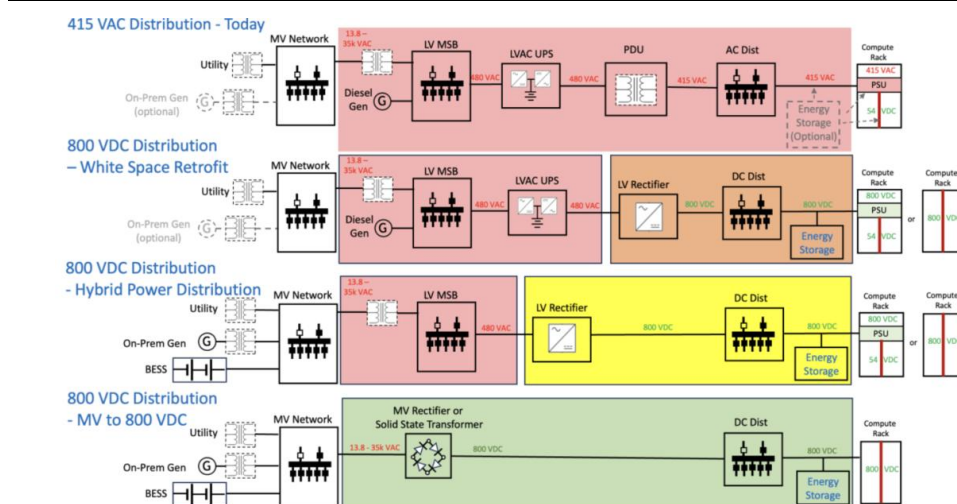

数据来源：《800Vdc architecture for ai infrastructure》，广发证券发展研究中心

（二）国内：政策重视算电协同和绿电直连，AIDC SST有望加速落地

“算电协同”首次写入政府工作报告，两办“双碳”重磅文件再提“绿电直连”。据新华社，3月5日国务院总理李强在政府工作报告中提出，要“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。算力协同2026年首次登上“两会”，标志着这一概念从地方试点、部门政策正式升格为国家战略部署。4月22日，中办、国办印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，对“十五五”时期节能降碳工作作出系统部署。《意见》指出，“创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳。”“推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造”、“严格电能利用效率等能效指标准入管理”，反映AIDC能耗管理执行上有望趋严。我们预计，2026年有望成为算电协同、绿电直连、SST等AIDC领域新业态、新技术的示范元年。

推理时代算电协同程度将更为紧密。据JLL，27年推理负载有望超过训练，成为AI用电的主导需求。训练负载相对集中稳定，但推理负载并非完全刚性，在线搜索、Coding等任务需要立即处理，该类敏感型负载基本无法调节，但对于只需要在特定截止时间完成的可延时负载，如周期性分析报告等，可以通过时间转移和空间转移等方式，进行负荷的动态调节。因此，推理时代算电协同将更加紧密，AIDC有望主动响应电网，将可延时负载匹配至绿电出力峰值，从而减少电网压力、提升新能源消纳能力。

SST具备灵活性强、节能降耗等优势，有望加快在AIDC场景落地渗透。SST的价值在于提供一个可控的交直流接口，EMS监测并下发指令后，SST通过电力电子变换器控制功率流：当绿电富余时，优先分配给本地负荷、直流母线或储能；当绿电不足时，再由储能或公共电网补足，从而提升绿电消纳比例、电能量管理和系统调节能力。对于AIDC，传统供电链路通常经历多级转换，转换层级越多，损耗和电能质量治理压力越大；而SST在中压侧直接形成可控直流/交流接口，转换效率相比传

统交流UPS方案提升3.4pct。此外，多端口SST不仅可直接接入中压配电网，还可集成光伏、储能等分布式资源，提升数据中心绿电自供比例和用能灵活性。

五、投资建议

电力设备2025年年报反映行业整体处于高景气阶段，但板块内部景气程度分化。主网收入和业绩表现较好，配网和电表表现承压。受益于国内外电网投资维持较高水平，行业合同负债整体实现稳健增长，在手订单充裕。

从需求景气度来看，我们认为海外网外当前景气度较高，主因能源转型+AIDC建设+电气化程度提升，但存在贸易政策等风险；国内有望确定性增长，“十五五”两网投资规划明确，我们认为配网有望迎来投资拐点，特高压确定性最高。

海外建议关注：（1）主网：思源电气、华明装备等；（2）配网：金盘科技、伊戈尔、明阳电气等；（3）电表：三星医疗、海兴电力、林洋能源等。

网内建议关注：（1）配网：东方电子、科林电气等；（2）主网一、二次设备：平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电、保变电气等；（3）数字化：国网信通、国能日新、泽宇智能、科大智能、朗新集团等。

AIDC建议关注：（1）SST：阳光电源、四方股份等；（2）HVDC：麦格米特、中恒电气、科士达等；（3）算电协同：南网科技、涪陵电力等。

六、风险提示

（一）电网投资不及预期

电网公司是电力设备企业主要客户之一，行业整体收入和业绩受电网投资影响较大。若电网投资进度不及预期，对行业经营影响较大。

（二）原材料价格波动风险

在成本构成中，钢材、有色金属、非金属材料等原材料在总成本中占一定比重。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。

（三）海外经营风险

电力设备企业海外业务受海外各国政治、经济、贸易等政策影响较大。若海外市场环境发生较大变化，可能对公司业务拓展和盈利能力产生负面影响。

（四）技术创新风险

AIDC供电是系统性工程，需要电网、柜内外供电、芯片等多环节配合，如果部分环节出现瓶颈，或导致HVDC或SST推广不及预期。

广发新能源和电力设备研究小组

- 陈 昕：联席首席分析师，毕业于清华大学、北京大学，曾就职于国家电网公司、信达证券，2022 年加入广发证券发展研究中心。
- 黄 华 栋：资深分析师，硕士，毕业于香港中文大学，2026 年加入广发证券，曾任职于浙商证券股份有限公司、上海中银万国证券研究所有限公司，6 年证券行业研究经验。
- 李 天 帅：资深分析师，硕士，毕业于哈尔滨工业大学、香港大学，曾任职于中银国际证券、德邦证券，3 年证券行业研究经验。
- 曹 瑞 元：资深分析师，毕业于复旦大学，2021 年加入广发证券发展研究中心。
- 黄 思 悦：高级分析师，毕业于北京大学、中山大学，2023 年加入广发证券发展研究中心。
- 彭 沈 楠：高级研究员，硕士，毕业于上海交通大学，2026 年加入广发证券，曾任职于浙商证券，2 年证券行业研究经验。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 47 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港湾仔骆克道 81 号广发大厦 27 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。