


Equipment Description
Equipment Rating (kW)
Quantity (Nos.)
Starter Type

Column:1	
Sr.No.	
1	M
2	I
3	B
4	C
5	L
6	L
7	C
8	C
9	C
10	Z
11	I
12	S
13	L
14	L
15	P
16	P

Equipment
Equipment
Quantity (
Starter Ty



附件-B

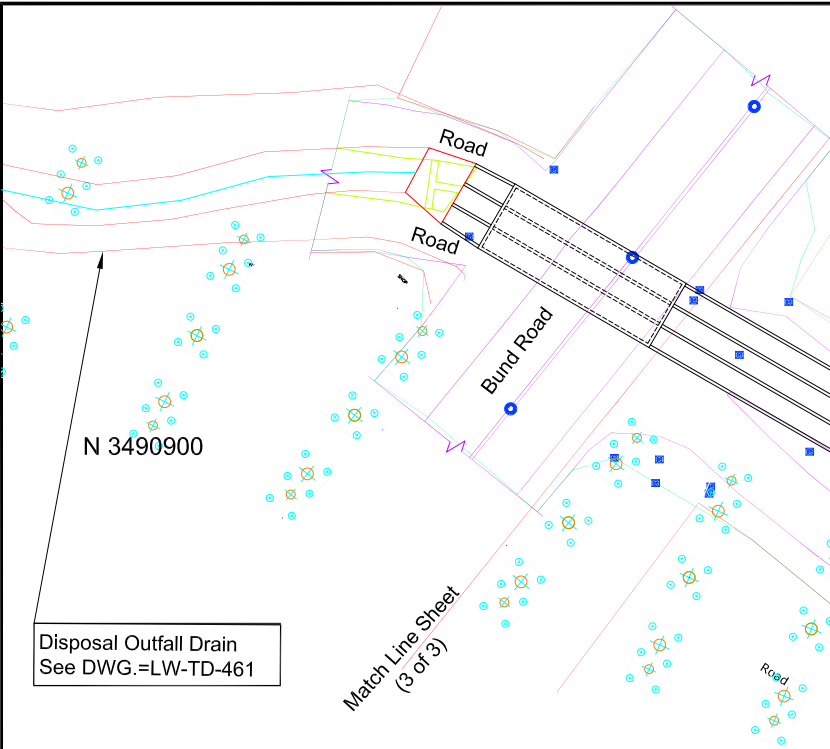

Outfall C
See DW


Description	Area (m ²)
Total Area available at GR Disposal	17741.371
Area occupied by Old Disposal	1600.805
Area Occupied by New Disposal including DC	3376.834
Admin Building (offices)	296.038
Remaining area in pieces (After all construction)	12467.69

LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANA

附件-C

序号	提升泵站名称	水泵数量及容量 (电机额定功率)	变压器 (KVA)	发电机 (KVA)	备注
1	Mian Mir	1台 x 4 Cusec (60 HP)	100	不可用	
2	Infantry Road	1台 x 4 Cusec (50 HP)	200	200	发电机移位 按PMC设计要求
		1台 x 4 Cusec (50 HP)			
		1台 x 6 Cusec (50 HP)			
		1台 x 10 Cusec (75 HP)			
3	Bird Market	1台 x 10 Cusec (100 HP)	400	300	发电机移位 按PMC设计执行
		1台 x 10 Cusec (100 HP)			
		1台 x 25 Cusec (200 HP)			
4	Larech Colony	1台 x 2 Cusec (20 HP)	100	200	发电机移位 按PMC设计执行
		1台 x 6 Cusec (60 HP)			
5	Ghazi Mohalla	1台 x 4 Cusec (30 HP)	100	200	发电机移位 按PMC设计施工
		1台 x 6 Cusec (60 HP)			
6	Muhammad Nagar	1 No x 6 Cusec (80 HP)	50	200	
7	Governor House	1 No x 6 Cusec (60 HP)	2 x 200 KVA	不适用	
		1台 x 6 立方英尺/秒 (60 马力)			
		1 No x 6 Cusec (60 HP)			
8	Lakshmi Chowk	1 No x 25 Cusec (215 HP)	400 & 1000KVA	500 KVA + 500 KVA + 1000 KVA	发电机移位 按PMC设计施工
		1 No x 25 Cusec (215 HP)			
		1台 x 25 Cusec (215 HP)			
		1台 x 25 Cusec (215 HP)			
		1台 x 25 Cusec (215 HP)			
		1台 x 25 Cusec (215 HP)			
		1台 x 25 Cusec (215 HP)			
9	Lytton Road	1台 x 6 Cusec (60 HP)	200 KVA	200 KVA	发电机移位 按PMC设计
		1台 x 10 Cusec (80 HP)			
		1台 x 6 Cusec (40 HP)			
10	PIA Planterium	1台 x 25 Cusec (215 HP)	400 & 200 KVA	200 KVA & 1000 KVA	
		1台 x 12 Cusec (100 HP)			
		1台 x 12 Cusec (100 HP)			
		1台 x 12 Cusec (100 HP)			
		1 No x 25 Cusec (215 HP)			
11	Gurumangat Road	1 No x 25 Cusec (150 HP)	200 KVA	500 KVA	
		1个 x 15 Cusec (150 HP)			
		1 No x 15 Cusec (150 HP)			
12	Q Block Gulberg	1 No x 25 Cusec (150 HP)	200 KVA	200 KVA	
		1 No x 6 Cusec (50 HP)			
13	G Block Gulberg	1台 x 25 Cusec (150 HP)	1000 KVA	500 KVA	发电机移位 按PMC设计施工
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
14	Zafar Ali Road	1台 x 6 Cusec (50 HP)	100 KVA	200 KVA	发电机移位 按PMC设计施工
		1台 x 6 Cusec (40 HP)			
15	Shareef Colony	1台 x 6 Cusec (40 HP)	50 KVA	200 KVA	发电机移位 按PMC设计施工
		1台 x 6 Cusec (40 HP)			
16	Shadman Colony	1台 x 6 Cusec (40 HP)	2 x 630 KVA	630 KVA	
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
		1台 x 25 Cusec (150 HP)			
17	Shama	1台 x 10 Cusec (75 HP)	100 KVA	200 KVA	发电机移位 按PMC设计施工
		1台 x 6 Cusec (80 HP)			
		1台 x 6 Cusec (60 HP)			
18	Ichra	1台 x 6 Cusec (60 HP)	800 KVA	300 KVA	
		1台 x 6 Cusec (80 HP)			
		1台 x 6 Cusec (80 HP)			
19	Rasool Park	1台 x 25 Cusec (150 HP)	200 KVA & 630 KVA	500 KVA	发电机移位 根据PMC设计所需
		1台 x 15 Cusec (110 HP)			
		1台 x 08 Cusec (80 HP)			
		1台 x 06 Cusec (60 HP)			
		1台 x 06 Cusec (110 HP)			
20	Poonch Road	1台 x 10 Cusec (80 HP)	400 KVA	400 KVA	发电机移位 根据PMC设计所需
		1台 x 10 Cusec (80 HP)			
		1 No x 20 Cusec (150 HP)			
21	Jhan ki Devi	1 No x 01 Cusec (20 HP)	50 KVA	不可用	
22	Centre Point	1台 x 08 Cusec (50 HP)	400 KVA	300 KVA	发电机移位 按PMC设计执行
		1台 x 06 Cusec (50 HP)			
		1台 x 06 Cusec (60 HP)			
23	Harbanspura /Karachi Phatak Disposal	5台 x 25 Cusec (150 HP)	1000KVA	1000KVA	在建 (预计于 2026年第一季度完工)

附件-D

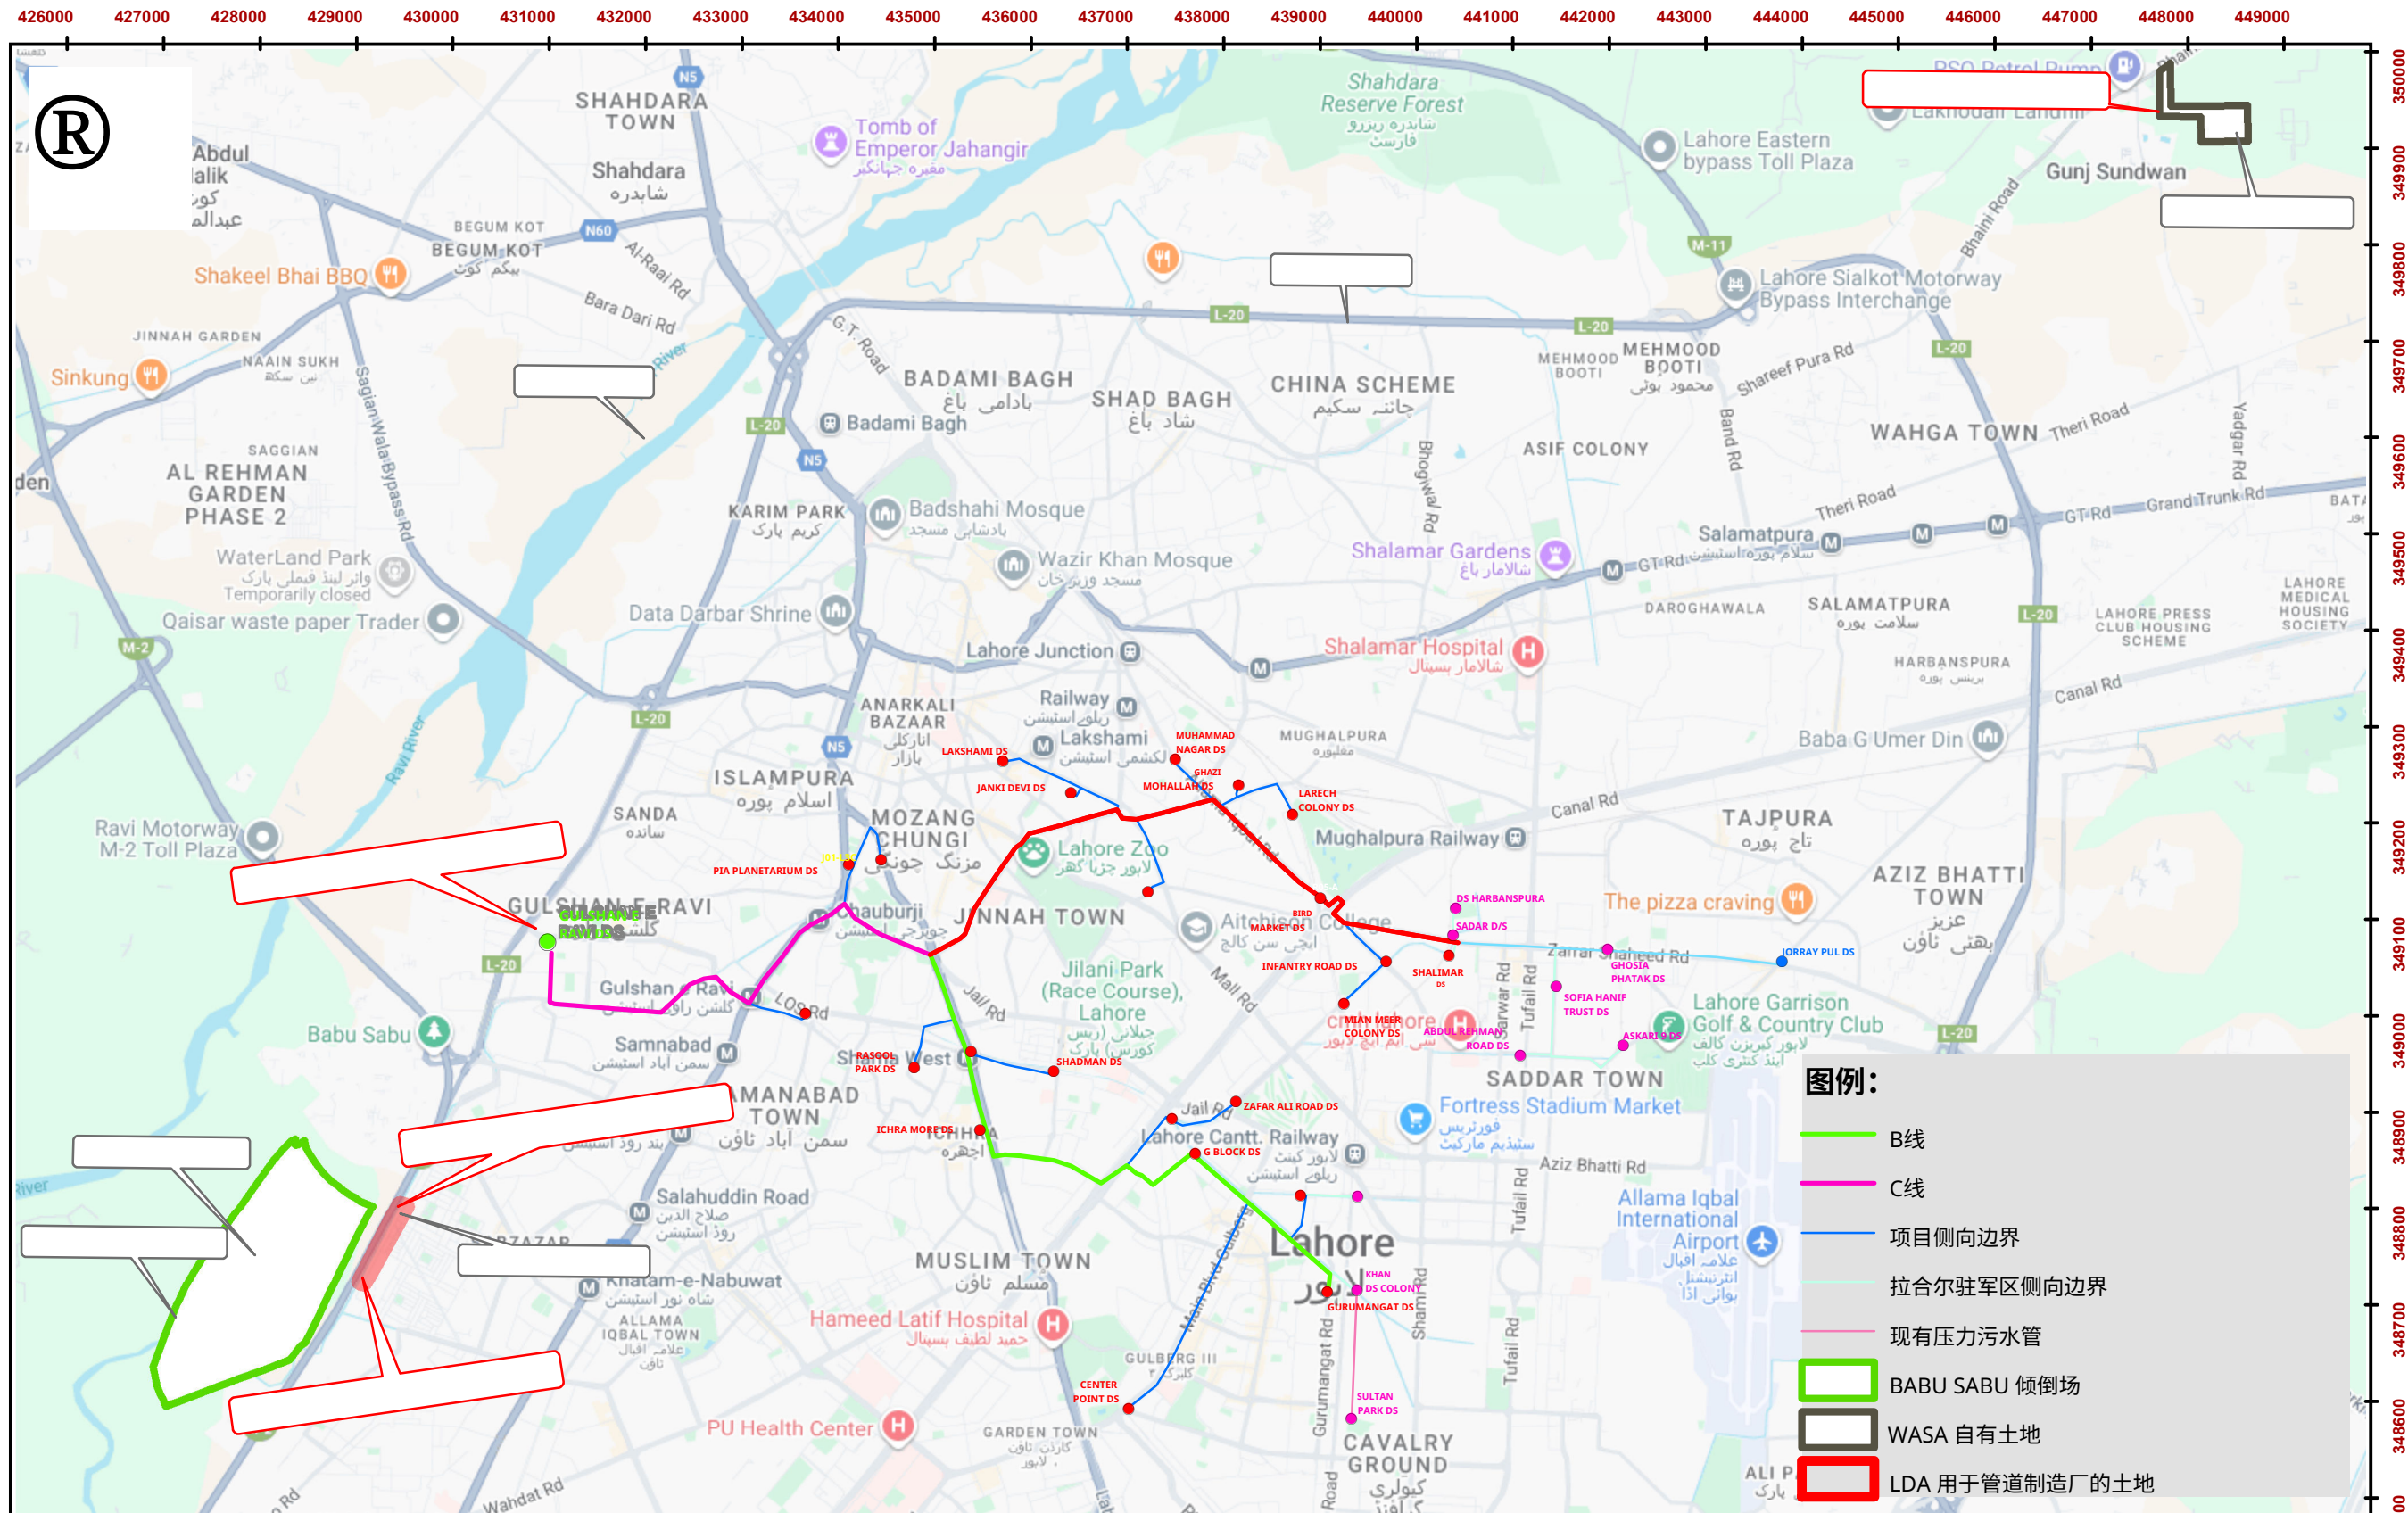

拉合尔废水和排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI 的下水道系统，拉合尔（采用非开挖技术）



供水与卫生
机构, LAHORE



A Joint Venture

04		
03		
02		
01		
修订	日期	说明

绘图
校核人
推荐
CHD./VE
批准

WASA 自有土地

日期:

2025年12月

图 纸 编 号	
------------------	--

LW-TD-005A

比例尺
1:70 000

版本:-