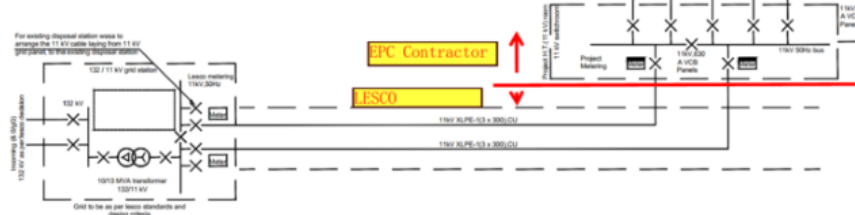


Sr #	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD），以及所有相关接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清23提升泵站中是否有任何现有设施需要从迁移后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供各泵站相应的负荷信息、单线图和接口细节。	2) EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布置估算迁移和重建工作范围，但23泵站的设备清单仅作为附件C附上供参考。由于迁移应在现有场地内规划，迁移后的设施可使用同一电源。应注意，由于部分处置站空间受限，迁移工作还可能涉及主电源（如变压器/发电机）的移位，这也可能涉及中压电缆，
4.	第6-20页，第2卷第二部分，第6节，雇主 要求第4项，暂列金额 第4-75页，第1卷，第 I 部分，第4节，投标表格 编号5: 电气工程，ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI	第6-20页，V2 - 第II部分 - 雇主 要求。 C. 电气、仪表与 控制（EI&C）设计协助，与LESCO共同设计电网站：设计 ultimate pumping station附近的电力132 kVA电网站，并与 LESCO协调。根据编号5: 电气工程（5.19-5.49），V1 - 第I部分 - 投标 程序，132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及 安装在132 kV站的相关设备的范围尚未规定。投标人理解132/11 kV电网站不在承包商 范围内，且界限点终止于11 kV 开关室的进线开关设备，如Ultimate Disposal Station单线图所示。请确认此 理解。 	参见第4节，投标表格，暂列金额及编号 5: 电气工程，Ultimate Disposal Station at Gulshan e Ravi，特此澄清，电网站也属于EPC承包商 范围，但电网站的详细设计应 按照LESCO / WAPDA规范编制， 且EPC承包商将与其协调安装 电网站及其与 Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的 界限点包括暂列金额中规定的 电网站。
5.	第1卷，第I部分，第	(23编号 取水结构物用于23格栅系统及	14发电机的清单及其额定值和容量为