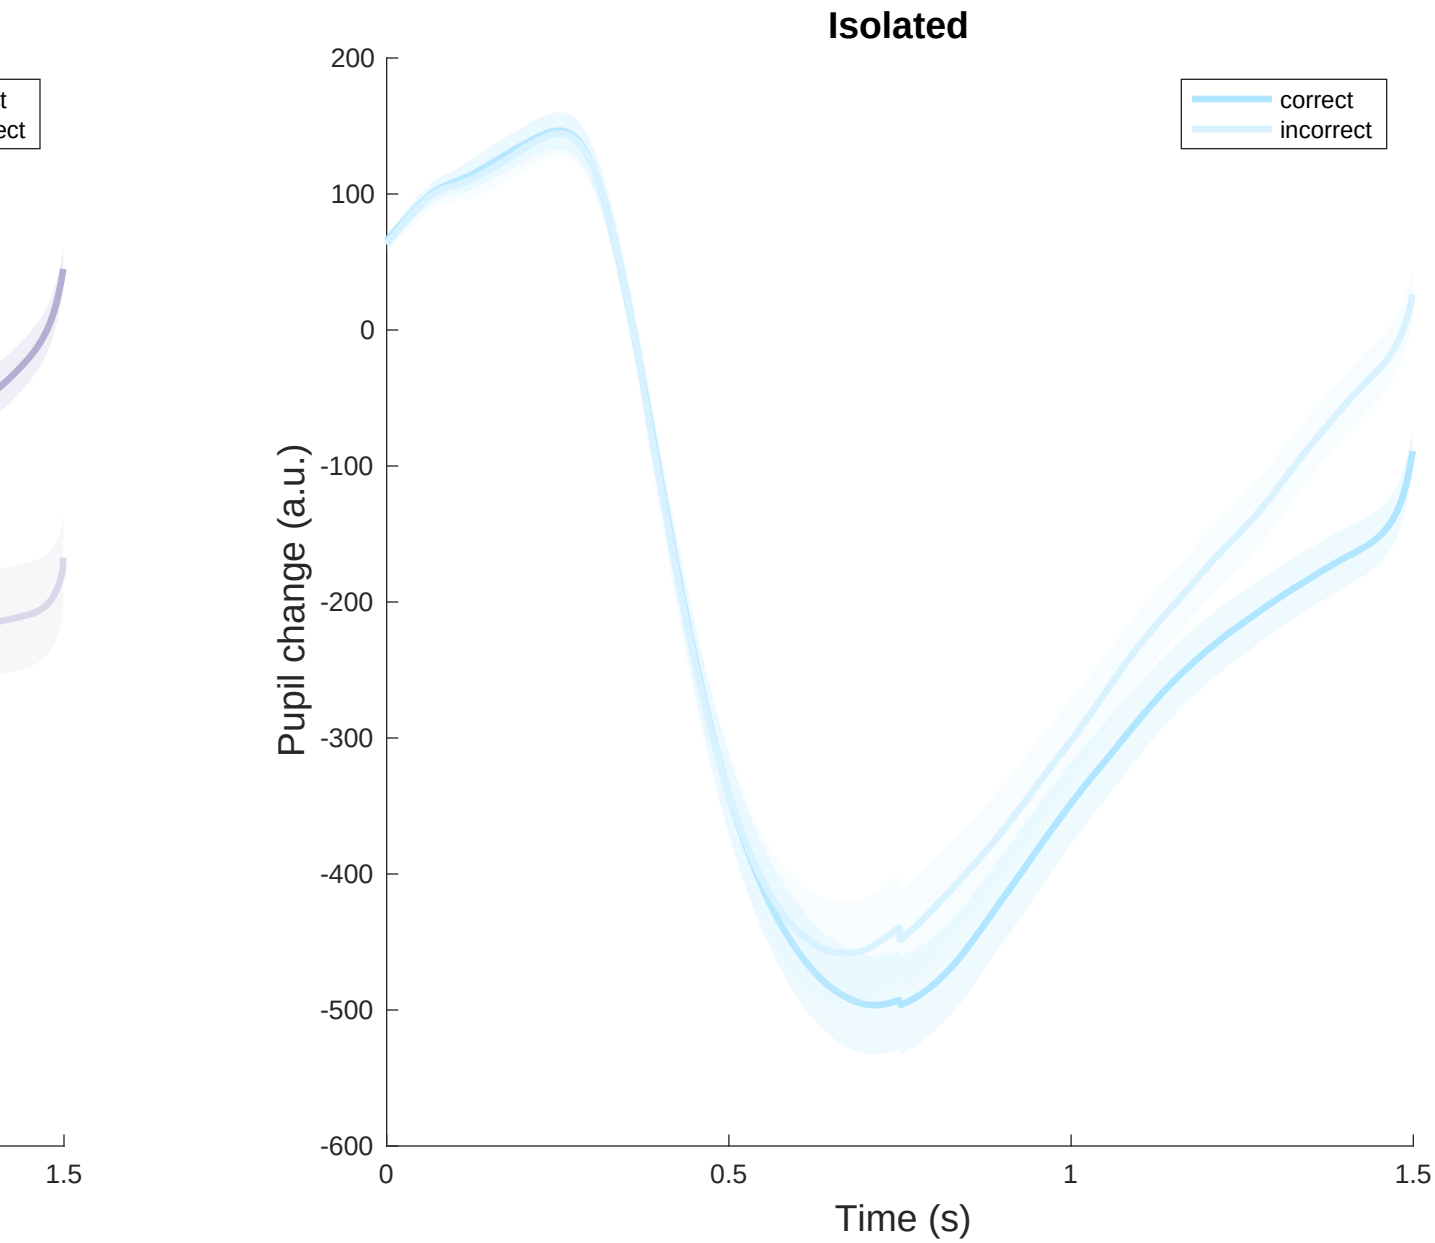
Isolated
correct
incorrect
Pupil change (a.u.)
Time (s)
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
0
0.5
1
1.5