
人工智能实验室 · 平面导览与安全疏散图

位置：科技楼A区101 | 最大容量：40 人 | 开放时间：08:30—21:30（北京时间） | 当前状态：开放

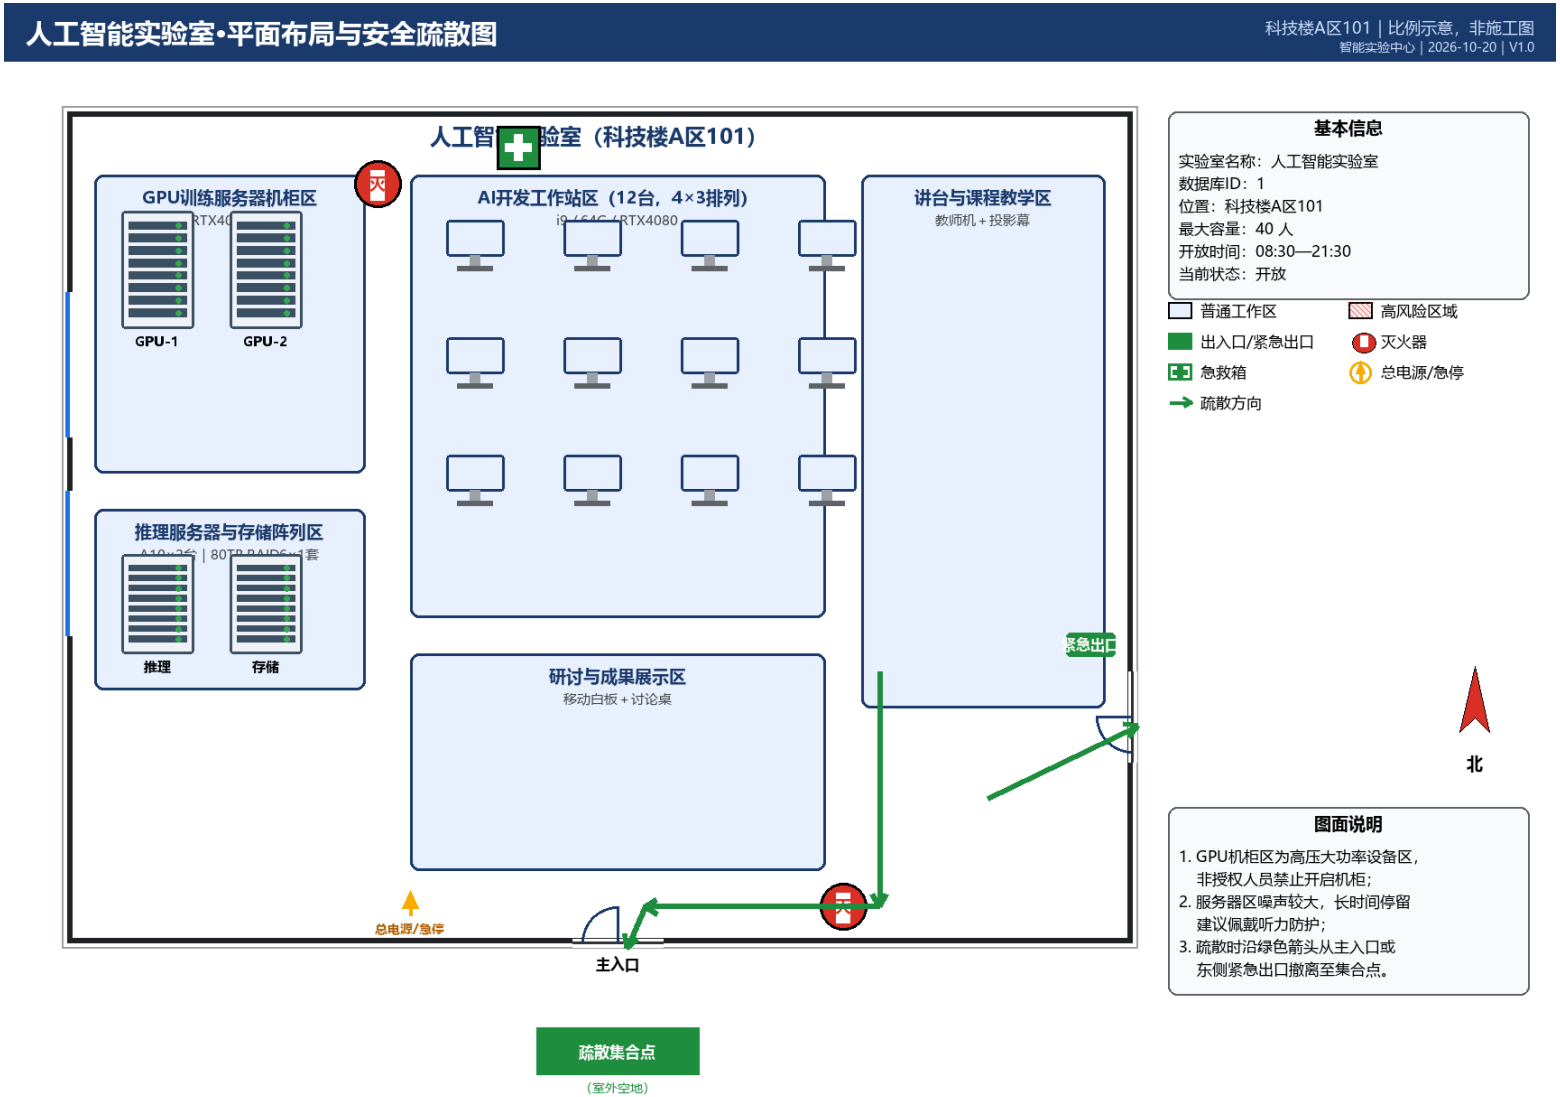

上图同时呈现：房间布局、主要设备区域、普通工作区、高风险区域、出入口与紧急出口、灭火器、急救箱、总电源/急停位置及人员疏散方向。图中比例仅为示意，现场标识优先。

图例与区域说明

图例	含义
浅蓝/浅绿区块	普通工作区（可按预约使用）
红色斜纹区块	高风险区域（须遵守区域专项安全要求）
绿色门形/标签	出入口与紧急出口（现场以绿色标识为准）
红色圆形“灭”	灭火器位置
绿色十字	急救箱位置
黄色闪电	总电源/紧急停止位置
绿色箭头	人员疏散方向（撤离至室外集合点）

高风险区域提示

- GPU机柜区：大功率高压设备，非授权禁止开机柜
- 服务器区噪声较大，长时间停留建议听力防护

应急处理要点

服务器异响/焦味→停任务断机柜电→报值班台(8001)；电气火情用CO□灭火器；经主入口或东侧紧急出口疏散。

通用原则：先断电（如涉及电气）→ 呼救并报值班台 → 视伤情使用急救箱或拨打校医院急救电话 →

火情使用就近灭火器扑救初起火灾，火势失控立即撤离并拨打119 → 沿绿色箭头疏散至室外集合点。

使用与状态说明

本实验室当前状态：开放。

本图为教学示意平面图，依据2026-10-20数据库事实与现场通行安全布置规范绘制；实际出口、器材位置以现场标识为准。