
# 数字媒体实验室 · 平面导览与安全疏散图

位置：艺术楼F区108 | 最大容量：26 人 | 开放时间：09:30—18:00（北京时间） | 当前状态：开放

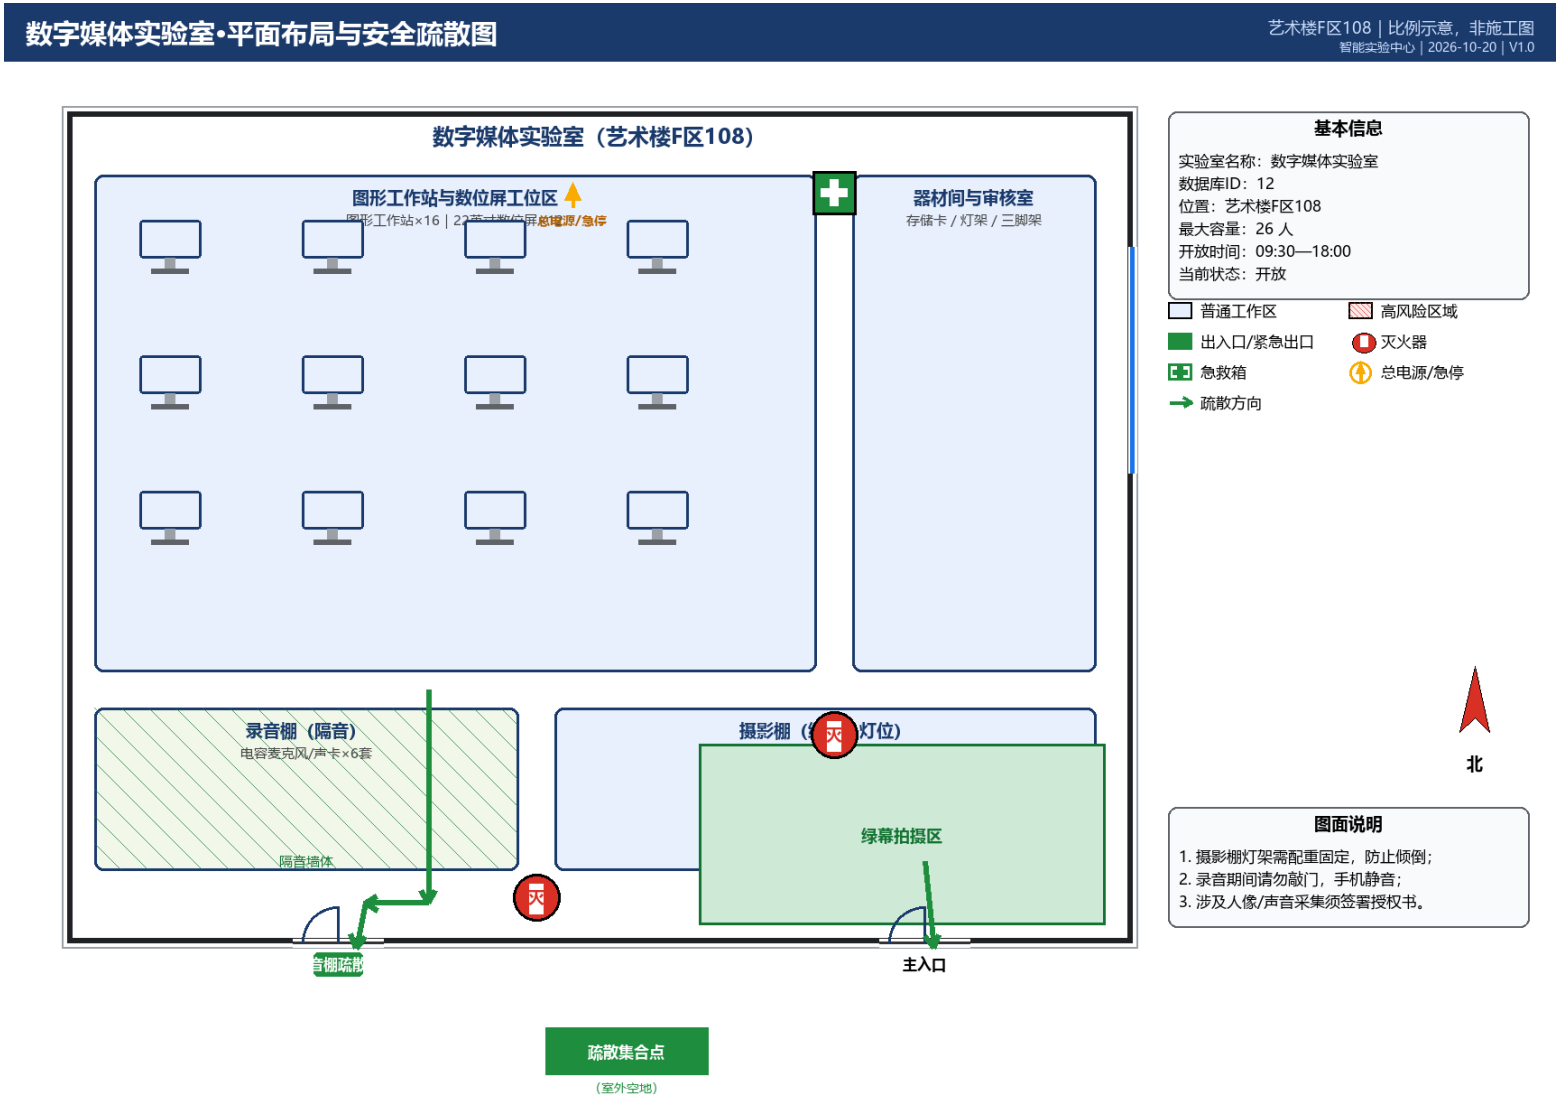


上图同时呈现：房间布局、主要设备区域、普通工作区、高风险区域、出入口与紧急出口、灭火器、急救箱、总电源/急停位置及人员疏散方向。图中比例仅为示意，现场标识优先。

## 图例与区域说明

| 图例 | 含义 |
| --- | --- |
| 浅蓝/浅绿区块 | 普通工作区（可按预约使用） |
| 红色斜纹区块 | 高风险区域（须遵守区域专项安全要求） |
| 绿色门形/标签 | 出入口与紧急出口（现场以绿色标识为准） |
| 红色圆形“灭” | 灭火器位置 |
| 绿色十字 | 急救箱位置 |
| 黄色闪电 | 总电源/紧急停止位置 |
| 绿色箭头 | 人员疏散方向（撤离至室外集合点） |

## 高风险区域提示

- 摄影棚灯架需配重固定
- 录音棚隔音门注意开合，内有人勿硬推

## 应急处理要点

灯架倾倒先断电；录音棚突发不适用急救箱并呼救；经录音棚疏散门或主入口疏散。

通用原则：先断电（如涉及电气）→ 呼救并报值班台 → 视伤情使用急救箱或拨打校医院急救电话 → 火情使用就近灭火器扑救初起火灾，火势失控立即撤离并拨打119 → 沿绿色箭头疏散至室外集合点。

## 使用与状态说明

本实验室当前状态：开放。

本图为教学示意平面图，依据2026-10-20数据库事实与现场通行安全布置规范绘制；实际出口、器材位置以现场标识为准。