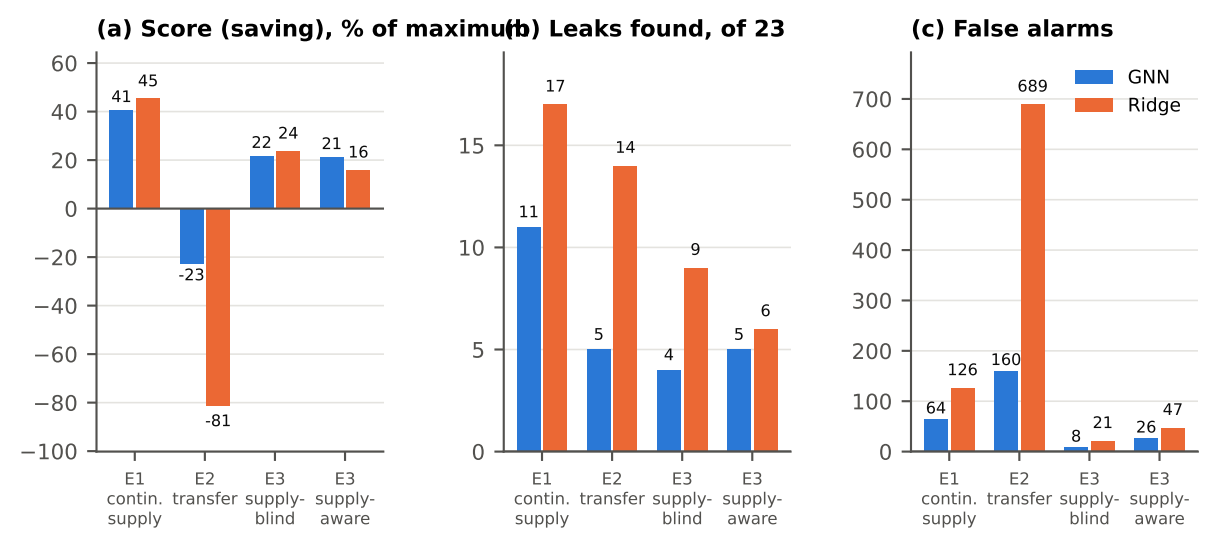
(a) Score (saving), % of maximum
60
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
41
45
-23
-81
22
24
21
16
E1 contin. supply
E2 transfer
E3 supply-blind
E3 supply-aware
(b) Leaks found, of 23
15
10
5
0
11
17
5
14
4
9
5
6
E1 contin. supply
E2 transfer
E3 supply-blind
E3 supply-aware
(c) False alarms
GNN
Ridge
700
600
500
400
300
200
100
0
64
126
160
689
8
21
26
47
E1 contin. supply
E2 transfer
E3 supply-blind
E3 supply-aware