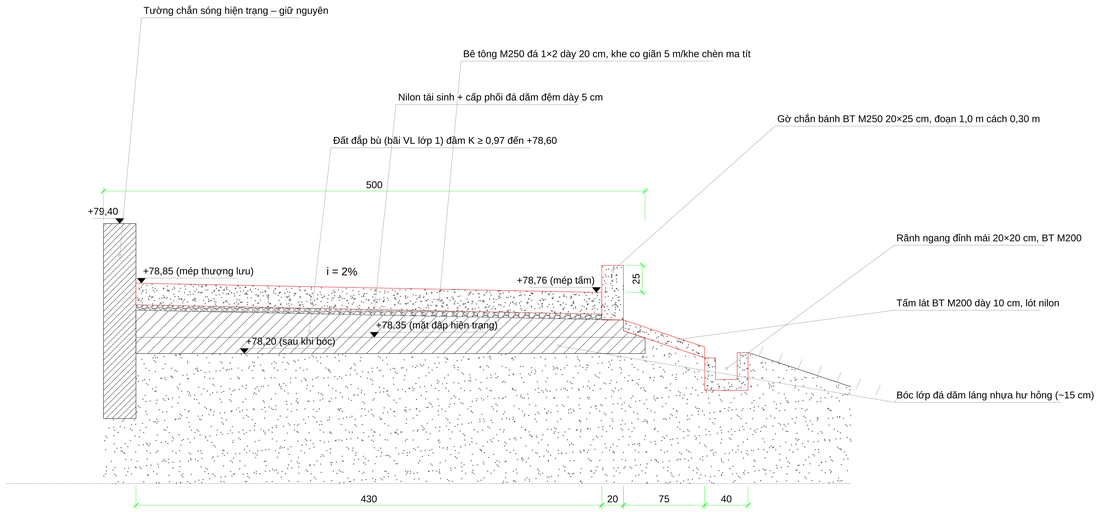


CHI TIẾT A – MẶT ĐẬP SAU SỬA CHỮA

TỶ LỆ: 1/20

MẶT BẰNG KHAI TRIỂN HỆ RÃNH MÁI HẠ LƯU – KHOANG 40 m

TỶ LỆ: 1/250

Chiều dài ghi theo mặt mái (khai triển)

MÁI m = 3,0


CƠ +68,00 (rộng 14 m)

MÁI m = 3,5

ĐỈNH LĂNG TRỤ +59,00

MẶT BẰNG GỜ CHẮN BÁNH


TỶ LỆ: 1/25



Khe hở 30 cm để nước mặt đập chảy vào rãnh ngang đỉnh mái

RÃNH DỌC 40×40


TỶ LỆ: 1/20



BT M200 đá 1×2, lót nilon

RÃNH XIÊN 20×20


TỶ LỆ: 1/20



BT M200 đá 1×2, lót nilon

RÃNH CƠ, ĐỈNH LĂNG TRỤ 40×40


TỶ LỆ: 1/20



BT M200 đá 1×2, lót nilon

RÃNH CHÂN ĐẬP 50×50


TỶ LỆ: 1/20



Đá hộc xây vữa M100 dày 25 cm

CHI TIẾT XỬ LÝ HỐ XÓI MÁI HẠ LƯU

TỶ LỆ: 1/25

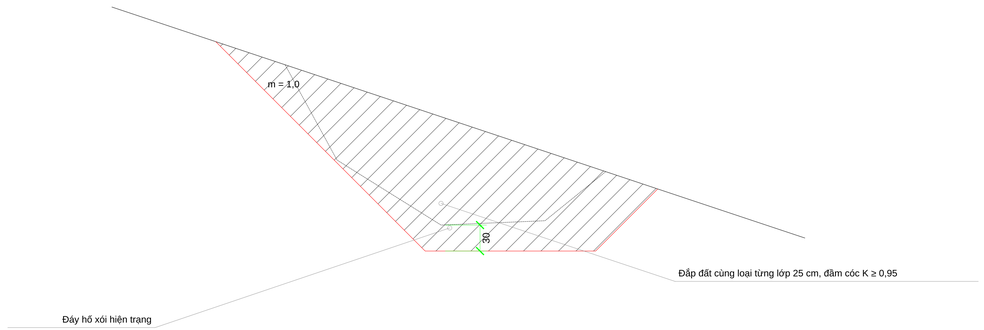

KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU – MẶT ĐẬP, MÁI HẠ LƯU (Bảng 7.1)

TT	Hạng mục	Đơn vị	Khối lượng
1	Cào bóc lớp đá dăm láng nhựa dày 15 cm (rộng 4,70 m)	m³	695
2	Đất đắp bù mặt đập K ≥ 0,97 (+78,20 → +78,60, dốc 2%)	m³	1.610
3	Nilon tái sinh lót móng (rộng 4,30 m)	m²	4.240
4	Cấp phối đá dăm đệm dày 5 cm (rộng 4,30 m)	m³	212
5	Bê tông M250 mặt đập dày 20 cm (rộng 4,30 m)	m³	848
6	Bê tông M250 gờ chắn bánh (đoạn 1,0 m cách 0,30 m)	m³	76
7	Cột đèn chiếu sáng cao 9 m, 150 W	cột	30
8	Phát quang, bóc lớp mặt mái HL dày 10 cm	m³	3.952
9	Rãnh dọc BT M200 40×40	m	1.212
10	Rãnh xiên BT M200 20×20 (ô 4×4 m)	m	19.759
11	Rãnh ngang trên cơ, trên lăng trụ 40×40	m	1.972
12	Rãnh ngang đỉnh mái 20×20	m	986
13	Rãnh chân đập đá hộc xây VM100 50×50	m	1.106
14	Trồng cỏ mái hạ lưu (kể đất màu 10 cm)	m²	36.357

GHI CHÚ:

1. Cao trình ghi bằng m, kích thước ghi bằng cm.
2. Phương án Đ3 (Chương 3): đắp bù đến +78,60, mặt BT đỉnh +78,85 (mép thượng lưu), dốc ngang 2% về hạ lưu; cấu tạo lớp theo TKCS (đá dăm đệm 5 cm + nilon + BT M250 20 cm).
3. Cao trình +78,85 m là cao trình tối thiểu tại mép thượng lưu (chân tường chắn sóng) sau lún; khi thi công lấy dự phòng lún +2 cm (cao độ hoàn thiện +78,85 ÷ +78,87 m), nghiệm thu bằng máy thủy chuẩn.
4. Đắp đất từng lớp ≤ 25 cm, độ ẩm sai lệch ±2% so với độ ẩm tốt nhất; kiểm tra độ chặt từng lớp.
5. Rãnh dọc chạy theo mái có lưu tốc lớn (≈ 9 m/s khi đầy): BT liền khối, có gờ tiêu năng tại chỗ nối với cơ và lăng trụ. Khả năng thoát của các rãnh lớn hơn nhiều lần lưu lượng thiết kế (Bảng 5.6).
6. Ô 4×4 m giảm ứng suất tiếp dòng chảy tràn trên mái từ ≈ 6,6 Pa xuống ≈ 1,8 Pa (Bảng 5.5).
7. Khối lượng mặt đập tính cho L = 986 m theo kích thước chi tiết A (BT, đá dăm, nilon rộng 4,30 m).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI – PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH				
KHOA CÔNG TRÌNH – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ				
ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ SỬA CHỮA NÂNG CẤP CỤM CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI HỒ CHỨA NƯỚC CÀ GIÀY – TỈNH LÂM ĐỒNG				
CHI TIẾT SỬA CHỮA MẶT ĐẬP VÀ HỆ THỐNG RÃNH THOÁT NƯỚC MÁI HẠ LƯU				
GV HƯỚNG DẪN	TS. Phạm Ngọc Thịnh		TỶ LỆ	**Như hình vẽ**
SV THỰC HIỆN	Trần Quốc Thanh		BẢN VẼ SỐ	**04 / 07**
NGÀNH	KTXD công trình thủy	Tháng 10/2026	KÝ HIỆU	**HCG-BV04**