
Genesis事件闭环 | 25 Hz与12.5 Hz稀疏输入

源图像间隔40 → 80 ms；控制25 Hz、共同10 ms观察窗与50 ms确认保持不变

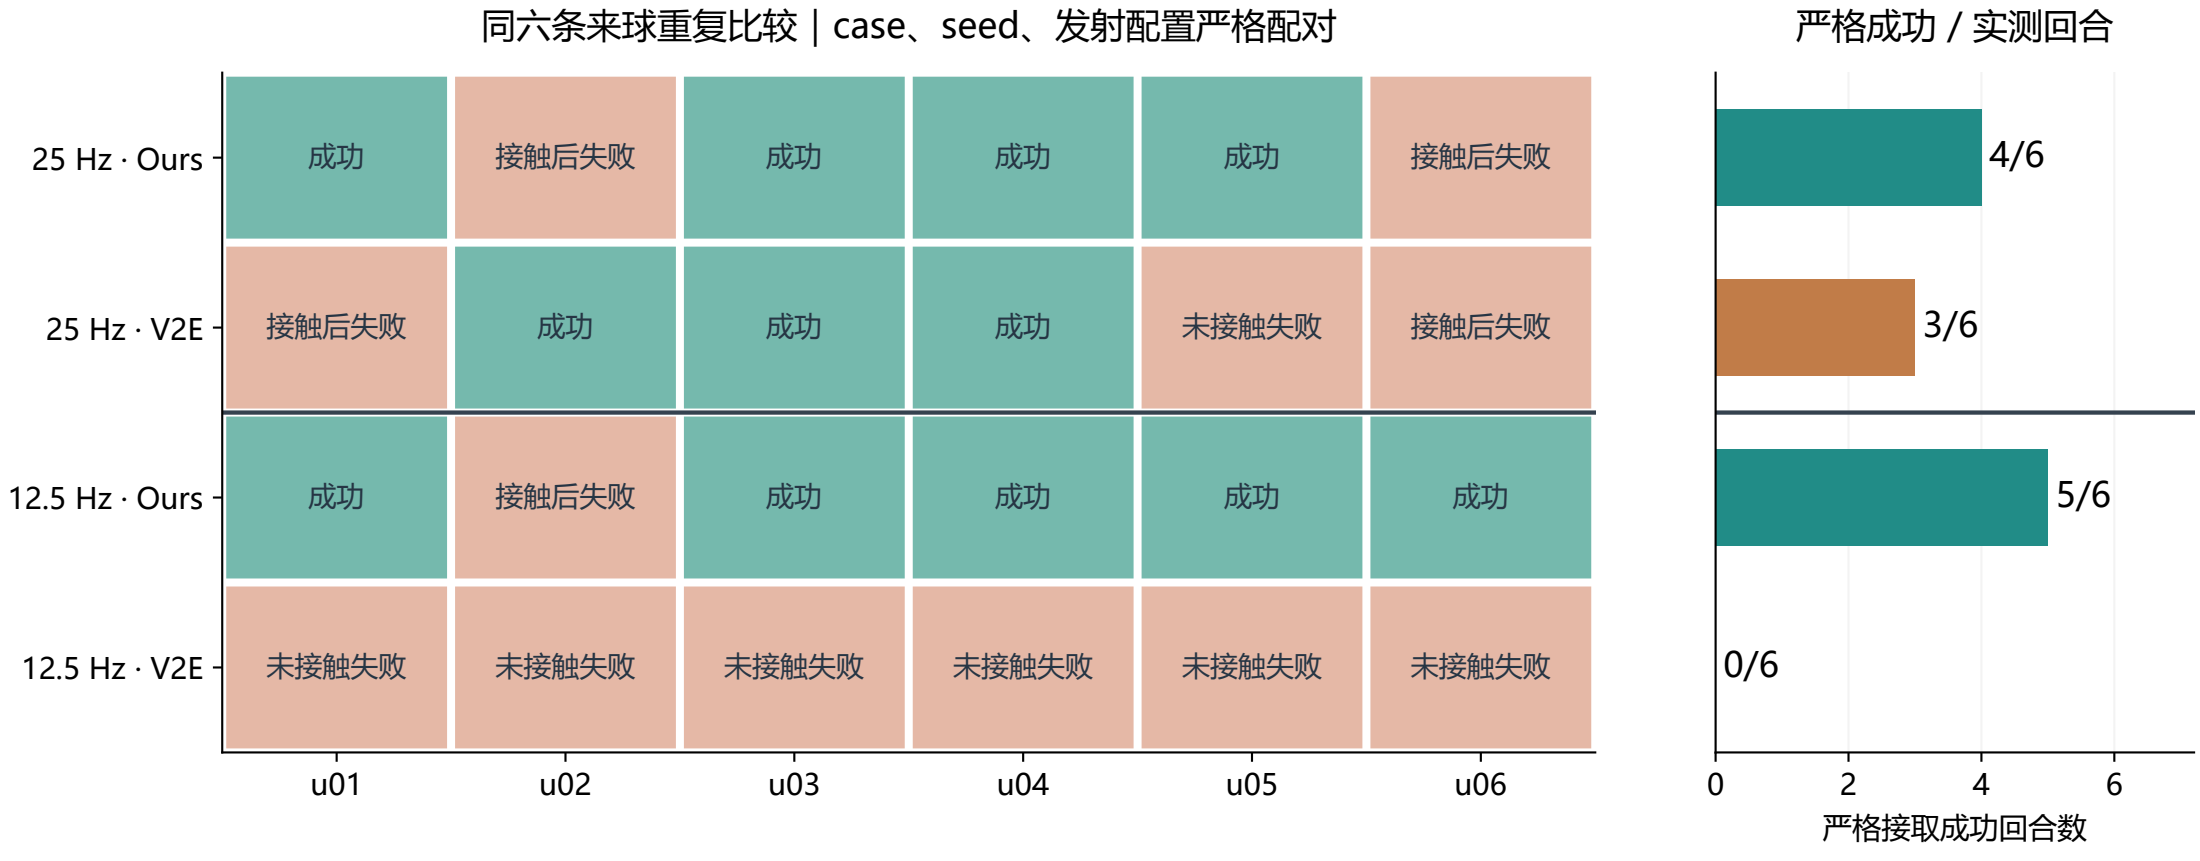

原权重、冻结事件核心、共同接触物理和来球固定；只改变源图像采集频率。
四行各6条，使用同六个种子块重复评估；初始化/含噪GT参考复用，不重跑或计入本图分母。
12.5 Hz组新增12条主方法回合，没有新增六个独立样本。